


Alalaattapalkisto - SWT-100 Kaapelit

Rakenne min 150 mm

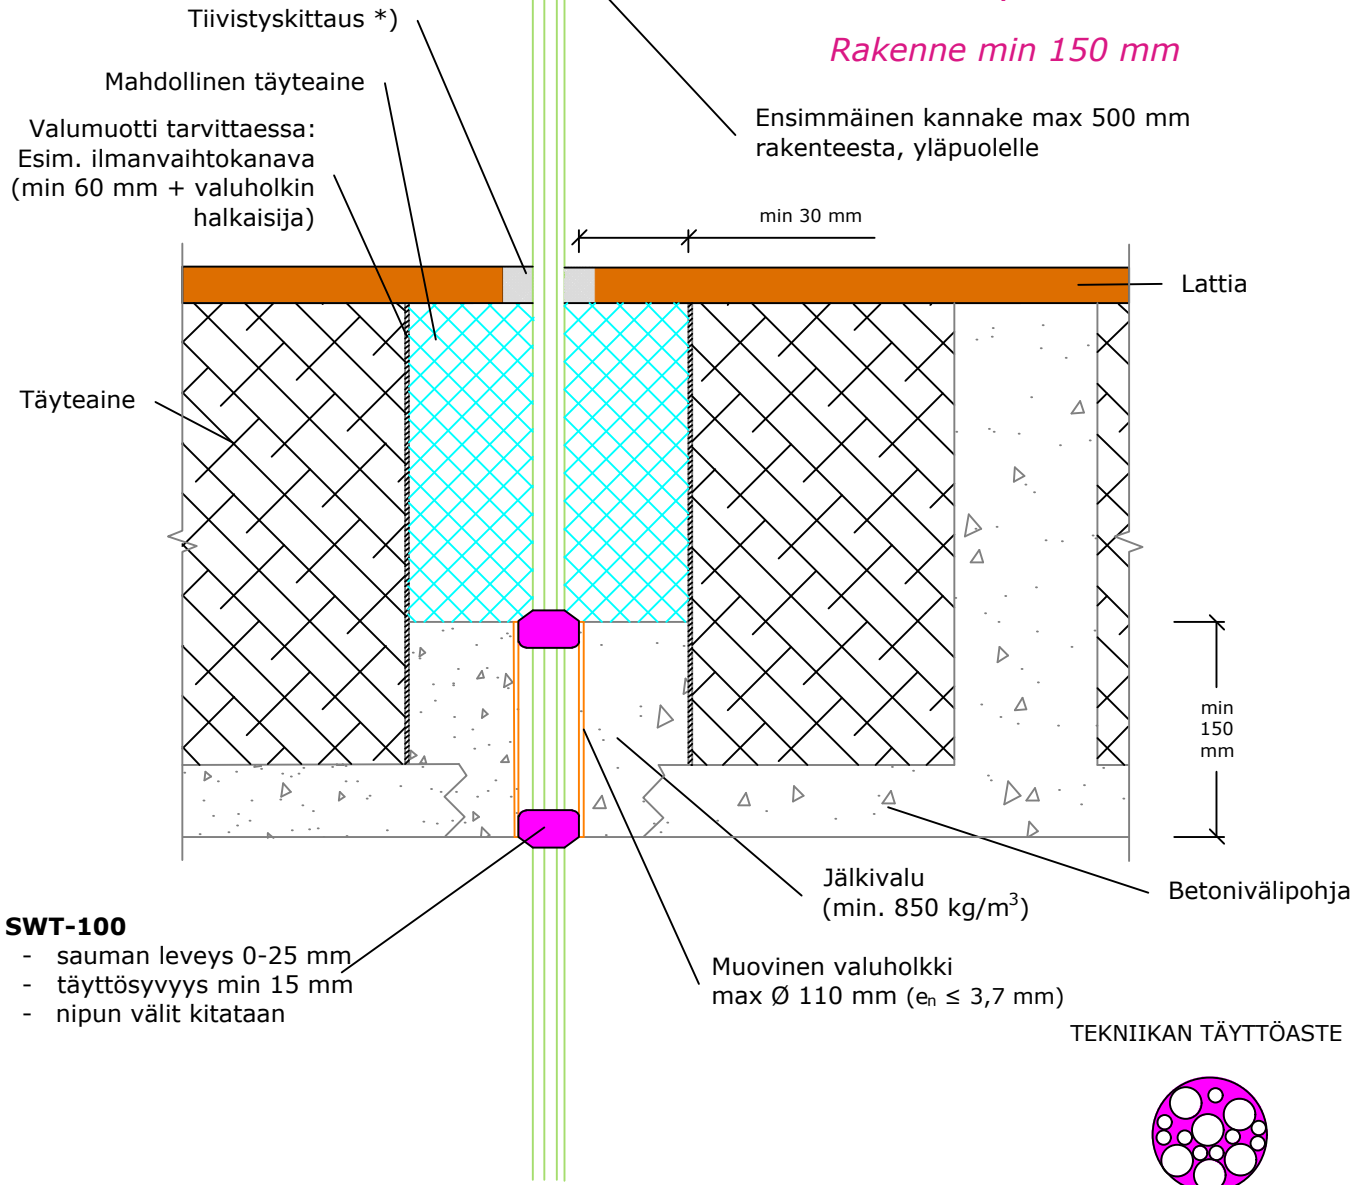

- SWT-100**
- sauman leveys 0-25 mm
 - täyttösyvyys min 15 mm
 - nipun välit kitataan

max 80 % aukon poikkipinta-alasta

*) ei paloluokitusvaatimusta
 a_2 - Etäisyys valuholkkien välillä

Ilmääni-eristävyys R_w : Heikennys 0-2 dB Oletettu käyttöikä 25 v Soveltaen: ETA-20/0260 (26.8.2024)	Kaapelit		Eristysvaatimukset
	Kaapelikoko max Ø mm	min a_2 (mm)	Eristämätön
	Kaapeli 22	100	EI 120
	Kaapelinippu 100 - yksitt. kaapeli 22	100	EI 120
	AMCMK 44 (4x120/41)	100	EI 90
<i>Muovisen valuholkin käyttö mahdollista ($e_n \leq 3,7$ mm)</i>			