Alalaattapalkisto - Wrap Komposiittiputket

Rakenne min 150 mm

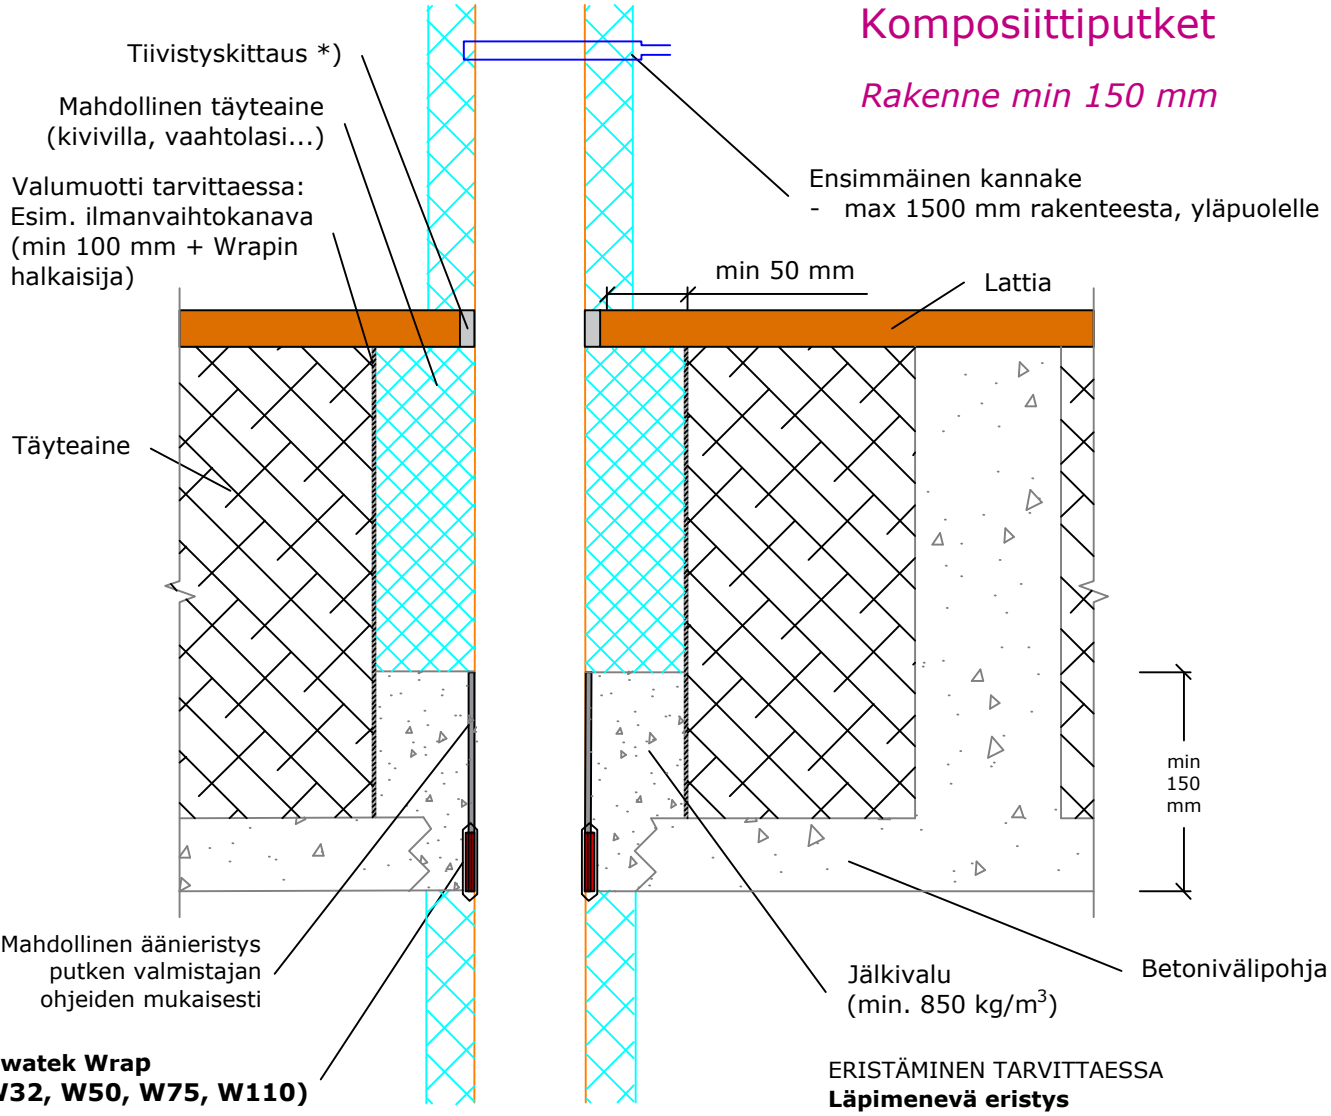

ERISTÄMINEN TARVITTAESSA

Läpimenevä eristys
- solukumi max 13 mm, PE max 9 mm

Ennen rakennetta katkeava eristys
- esim. kivivilla

*) ei paloluokitusvaatimusta
a_2 - Etäisyys läpivientien välillä
e_n - Putken seinämän paksuus

Ilmaääneristävyys Rw: Heikennys 0-2 dB

Oletettu käyttöikä 25 v

Soveltaen: ETA-24/0670 (26.8.2024)

Putket testattu (U/C) ellei toisin mainittu.

Komposiittiputket		Eristysvaatimukset [5]) 30 mm (60 kg/m³)	
Putkikoko max Ø (e_n) mm	min a_2 (mm)	Jatkuva katkeava kivivillaeristys	Esieristetty
Comp 75 (8,0)	100	EI 120 [5])	-
2 x LK PAL 32 (/52) *(PE-eriste 10 mm)*	100	-	EI 120