


Alalaattapalkisto - Wrap Kaapelit

Rakenne min 150 mm

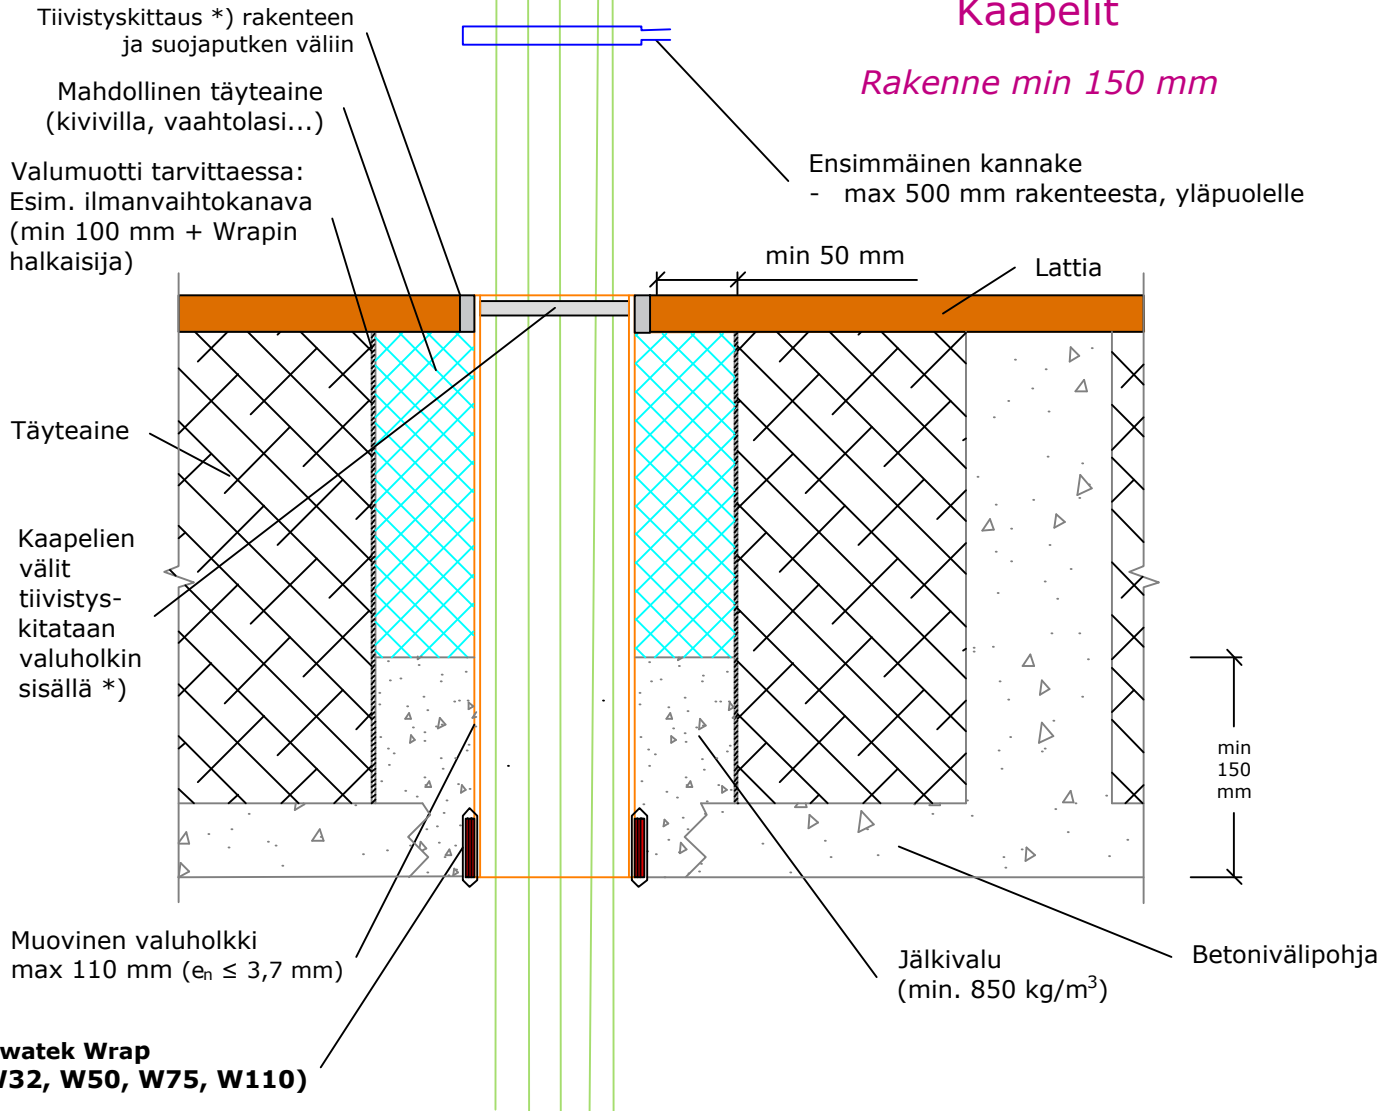

*) ei paloluokitusvaatimusta
 a_2 - Etäisyys läpivientien välillä

| Ilmaäni-eristävyys R_w : Heikennys 0-2 dB Oletettu käyttöikä 25 v Soveltaan: ETA-24/0670 (26.8.2024) | Kaapelit | | Eristysvaatimukset |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| | Kaapelikoko max \varnothing mm | min a_2 (mm) | Eristämätön |
| | Kaapelinippu 100 - yksittäinen kaapeli 22 | 30 | EI 90 |
| | Kaapelinippu 100 - yksittäinen kaapeli 25 | 100 | EI 90 |