

ZZ-330 (2K-palokatkoavahto) Palokatkovaraus

Betonirakenne min 150 mm

Aukko

- Max 450 x 450 mm
- Kahden aukon väli min 100 mm


Rakenteen vaatimukset

- Paksuus min 150 mm
- Tiheys min 450 kg/m³

Palokatkon minimipakuus

- 144 mm (ks. taulukko alapuolella)

Jos rakenne on palokatkoa ohuempi, tulee rakenne kasvattaa vaatimusta vastaavaksi kipsilevykehyksellä.

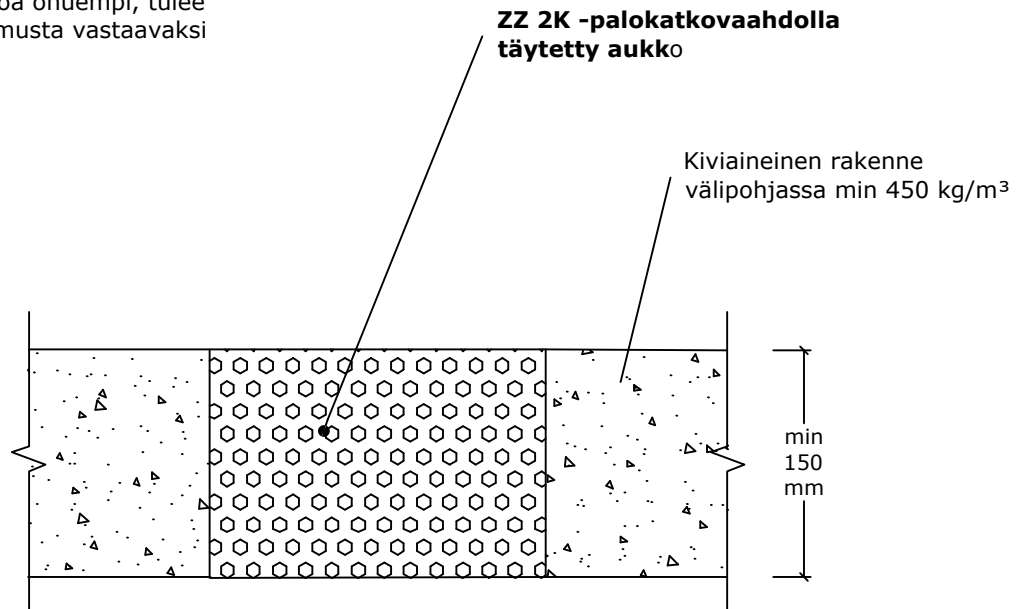

Viimeistään kun oletettu käyttöikä 10 v on saavutettu, suoritetaan läpiviennin silmämääräinen tarkastaminen.

Ilmaäni-eristävyys R_w (144 mm): $D_{n,e,w}(C;C_{tr}) = 62 (-1; -5) \text{ dB}$ $R_w(C;C_{tr}) = 43 (-1; -5) \text{ dB}$ Oletettu käyttöikä 10 v ETA-11/0206 (28.6.20218)	Tulostaulukko			
	Paloluokka	Palokatkon paksuus		Vaatimukset
		min 144 mm	min 200 mm	
Varaus	EI 60	EI 90		