

ZZ-330 (2K-palokatkoavahto) Palokatkovaraus kipsilevyseinässä

**ZZ 2K -palokatkoavahdolla
täytetty aukko.**
Paksuus 144 / 200 mm.

Aukko

- Max 450 x 500 mm
- Kahden aukon väli min 100 mm
- Täyttöaste max 60 %

Seinän rakenne


- Paksuus min 94 mm

Palokatkon minimipaksuus



- 144 tai 200 mm

Kipsilevyseinässä palokatko koteloidaan

Kotelointi



Kotelointi kipsilevyillä
(min 2 x 12,5 mm)

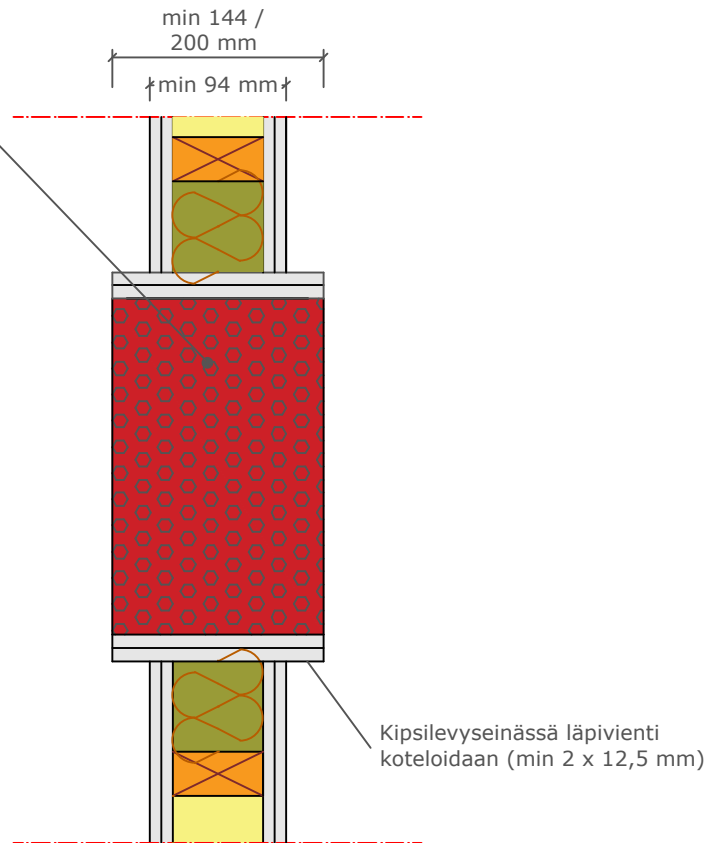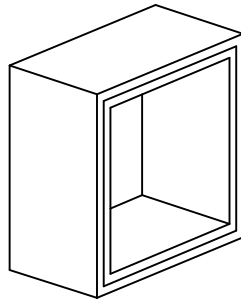

Viimeistään kun oletettu käyttöikä 10 v on saavutettu, suoritetaan läpiviennin silmämääräinen tarkastaminen.

Ilmaäni- eristävyys R_w (144 mm): $D_{n,e,w}(C;C_{tr}) =$ 62 (-1; -5) dB $R_w(C;C_{tr}) =$ 43 (-1; -5) dB Oletettu käyttöikä 10 v ETA-11/0206 (28.6.20218)	Tulostaulukko			
	Paloluokka	Palokatkon paksuus		Eristys
		min 144 mm	min 200 mm	
Varaus	EI 60	EI 120		