


SWT-100 brandakryl Galvaniserade stålrör

Obruten isolering - Konstruktion min 95 mm

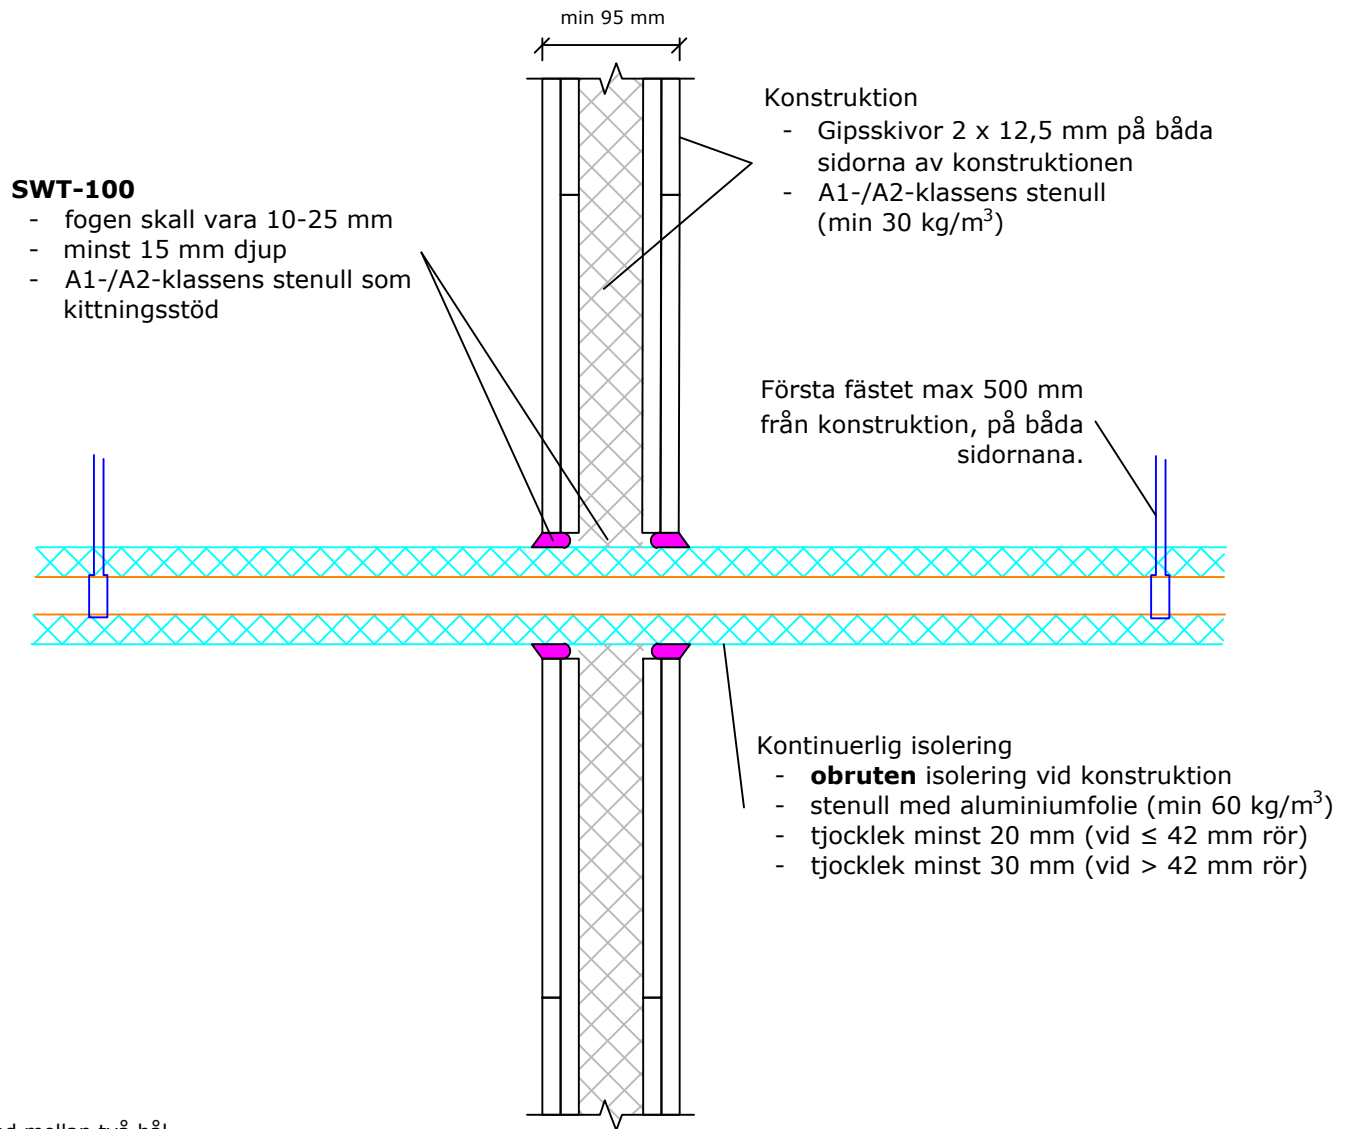

a_2 - Avstånd mellan två hål
 e_n - Rörets väggjocklek

Luftjudisolering R _w : Effekt 0-2 dB, när installerat enligt installations- anvisningen	Galvaniserade stålrör		Isoleringskrav
	Rörstorlek max Ø (e_n) mm	min a_2 (mm)	Kontinuerlig obruten stenullsisolerings
	FeZn 89 (2,0)	100	EI 60
Förväntad livslängd 25 år	Resultatet kan överföras för användning med mindre rör.		
ETA-20/0260 (26.8.2024)			
Rören testade (U/C) om inget annat anges			