


SWT-100 brandakryl Galvaniserade stålrör

Avbruten isolering - Konstruktion min 95 mm

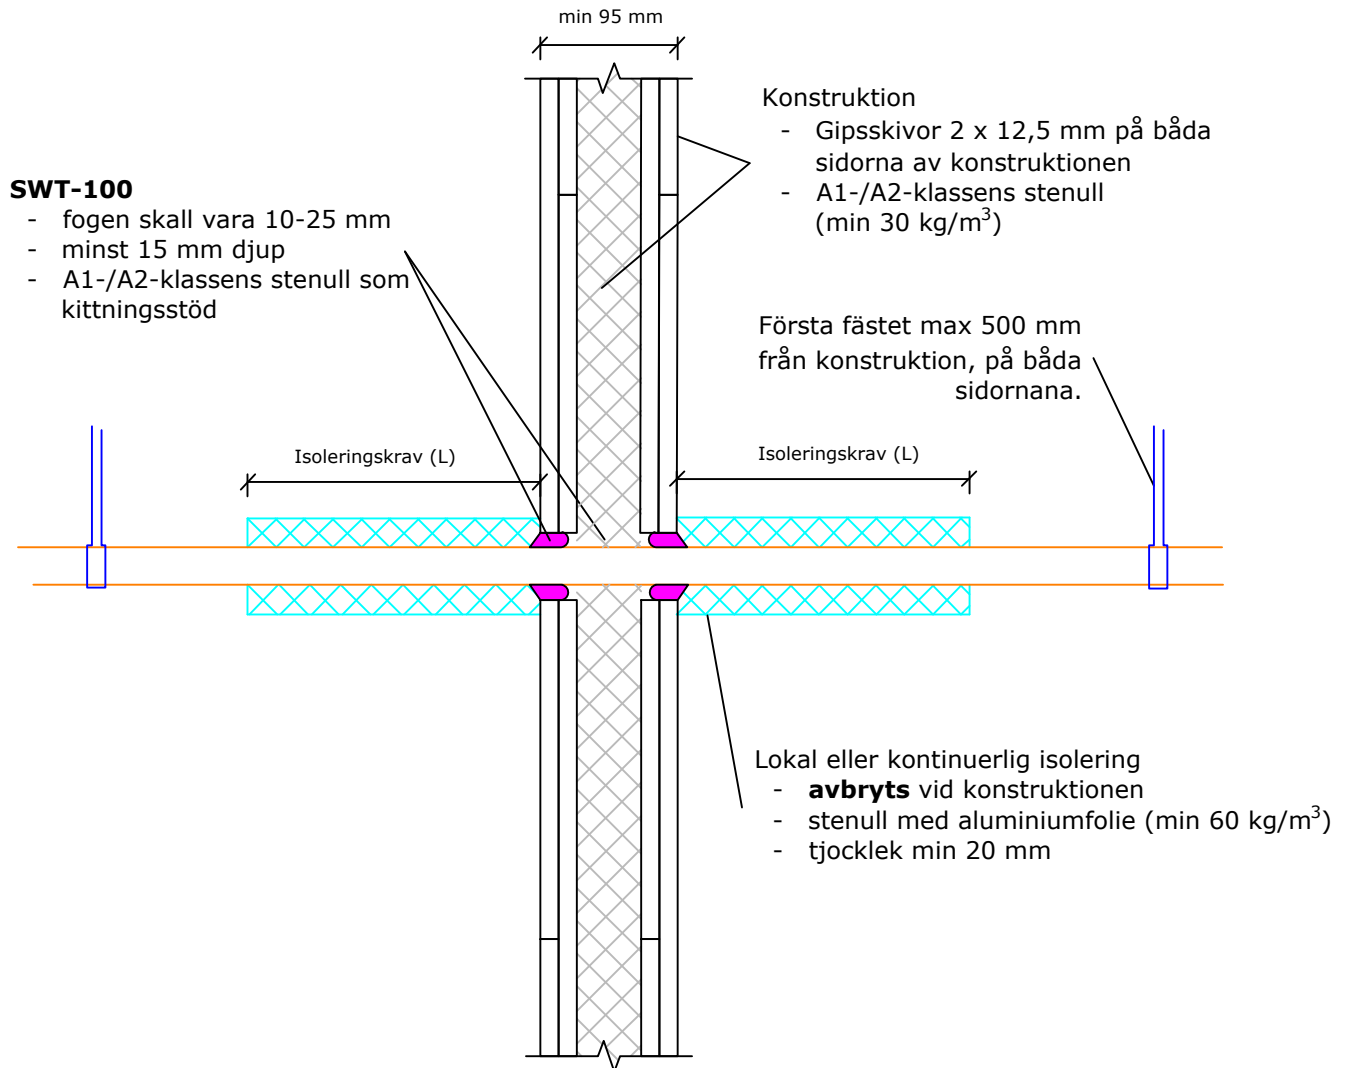

a_2 - Avstånd mellan två hål

e_n - Rørets vägg tjocklek

Luftjudisolerings R _w : Effekt 0-2 dB, när installerat enligt installations- anvisningen	Galvaniserade stålrör		Isoleringskrav ⁴⁾ L = min 350 mm	
	Rörstorlek max Ø (e_n) mm	min a_2 (mm)	Lokal stenullsisolering, avbryts	Kontinuerlig stenullsisolering, avbryts
Förväntad livslängd 25 år	FeZn 42 (1,5)	60	EI 60 ⁴⁾	EI 60
ETA-20/0260 (26.8.2024)	<i>Resultatet kan överföras för användning med mindre rör.</i>			
Rören testade (U/C) om inget annat anges				