


SWT-100 brandakryl Kablar

Konstruktion min 95 mm

SWT-100

- fogen skall vara 0-25 mm
- minst 15 mm djup
- också för kabelmellanrum i buntar
- A1-/A2-klassens stenull som kittningsstöd

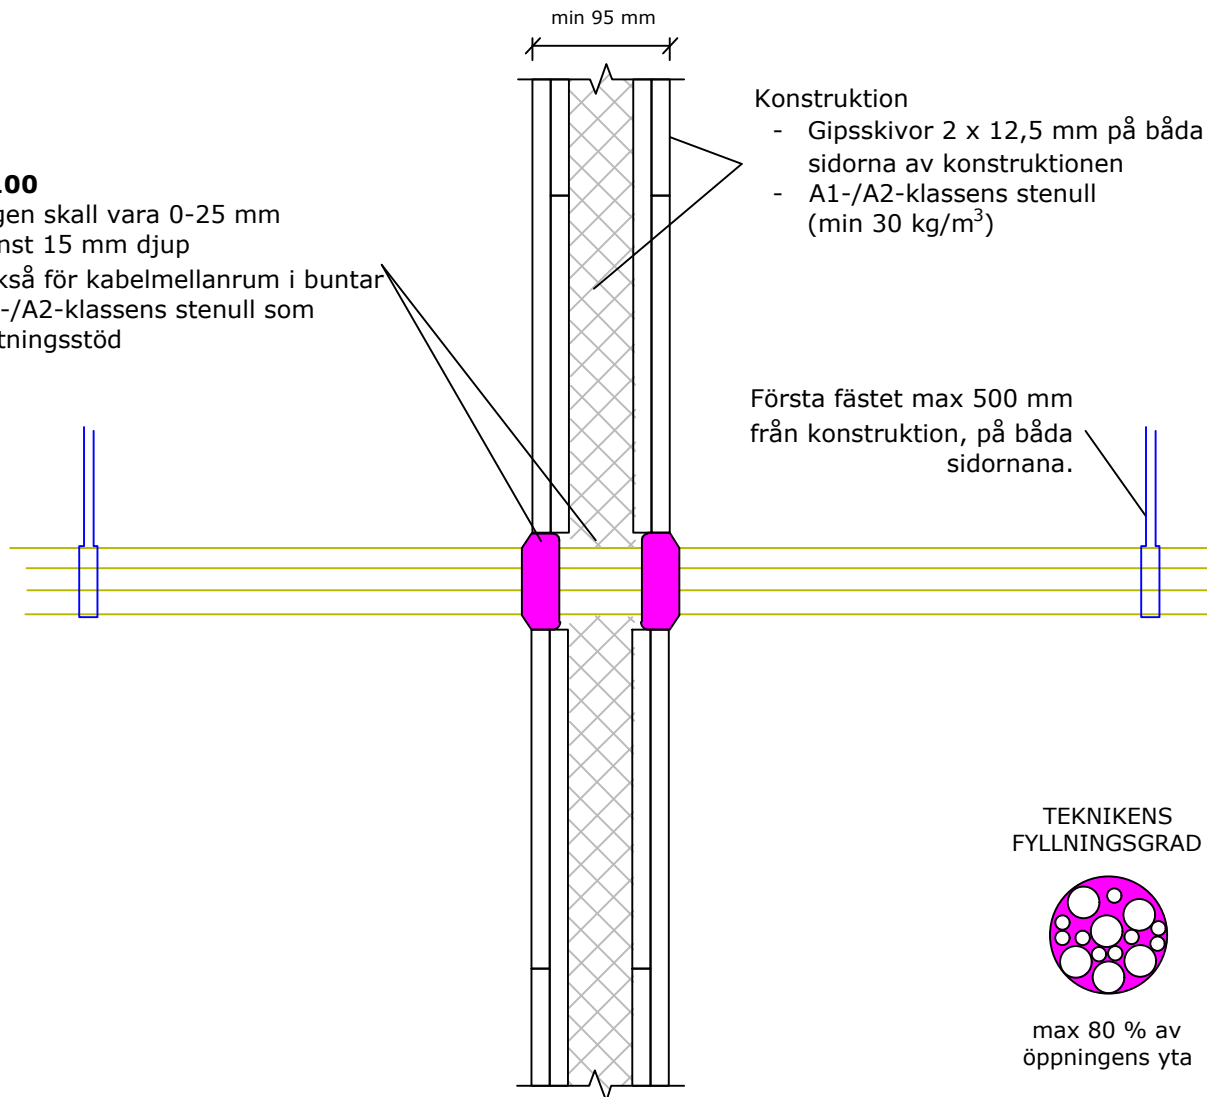

a_2 - Avstånd mellan två hål

Luftljudsisolering Rw: Effekt 0-2 dB när installerat enligt installations- anvisningen	Kablar		Isoleringskrav
	Kabel / -bunt max \varnothing mm	min a_2 (mm)	Oisolerad
Förväntad livslängd 25 år	Kabel 22	100	EI 60
	Kabelbunt 100 - enskild kabel 22	100	EI 60
ETA-20/0260 (26.8.2024)	Resultatet kan överföras för användning med mindre kablar.		