


## SWT-100 brandakryl Stålrör (Fe)

Avbruten isolering - Konstruktion min 100 mm

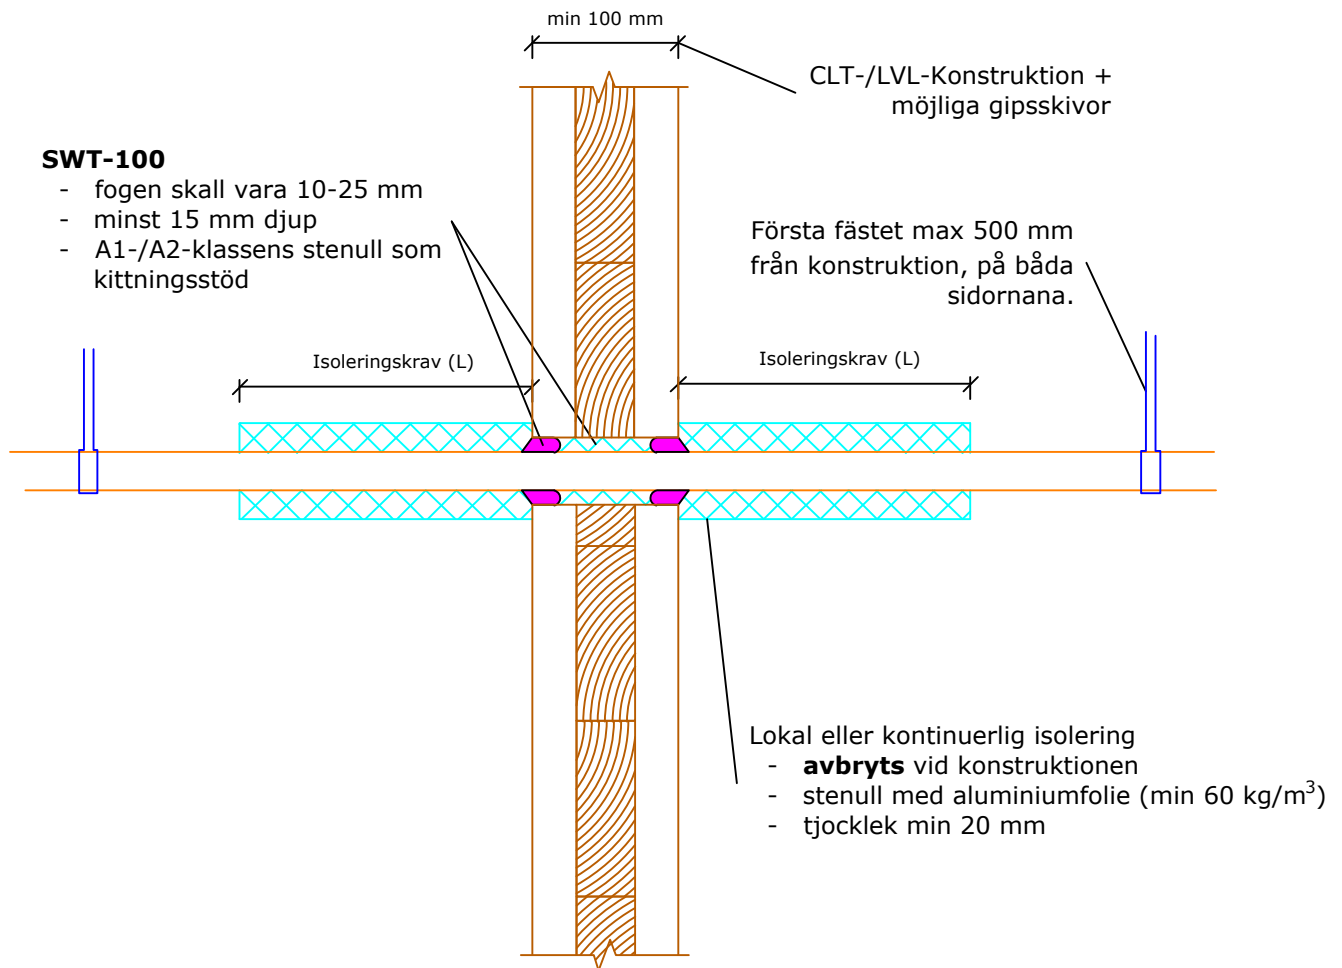

$a_2$  - Avstånd mellan två hål  
 $e_n$  - Rörrets vägg tjocklek

Luftljudsisolering Rw: Effekt 0-2 dB	Stålrör (Fe)		Isoleringskrav	
	Rörstorlek DN-mått (ytterdiam.) ( $e_n$ ) max Ø mm	min $a_2$ (mm)	Lokal stenullsisolering, avbryts	Kontinuerlig stenullsisolering, avbryts
Förväntad livslängd 25 år	DN 32 (42,4) (3,3)	60	EI 60 <sup>4)</sup>	EI 60
ETA-20/0260 (26.8.2024)	<i>Resultatet kan överföras för användning med mindre rör.</i>			
Rören testade (U/C) om inget annat anges				