


SWT-100 brandakryl Galvaniserade stålrör

Avbruten isolering - Konstruktion min 100 mm

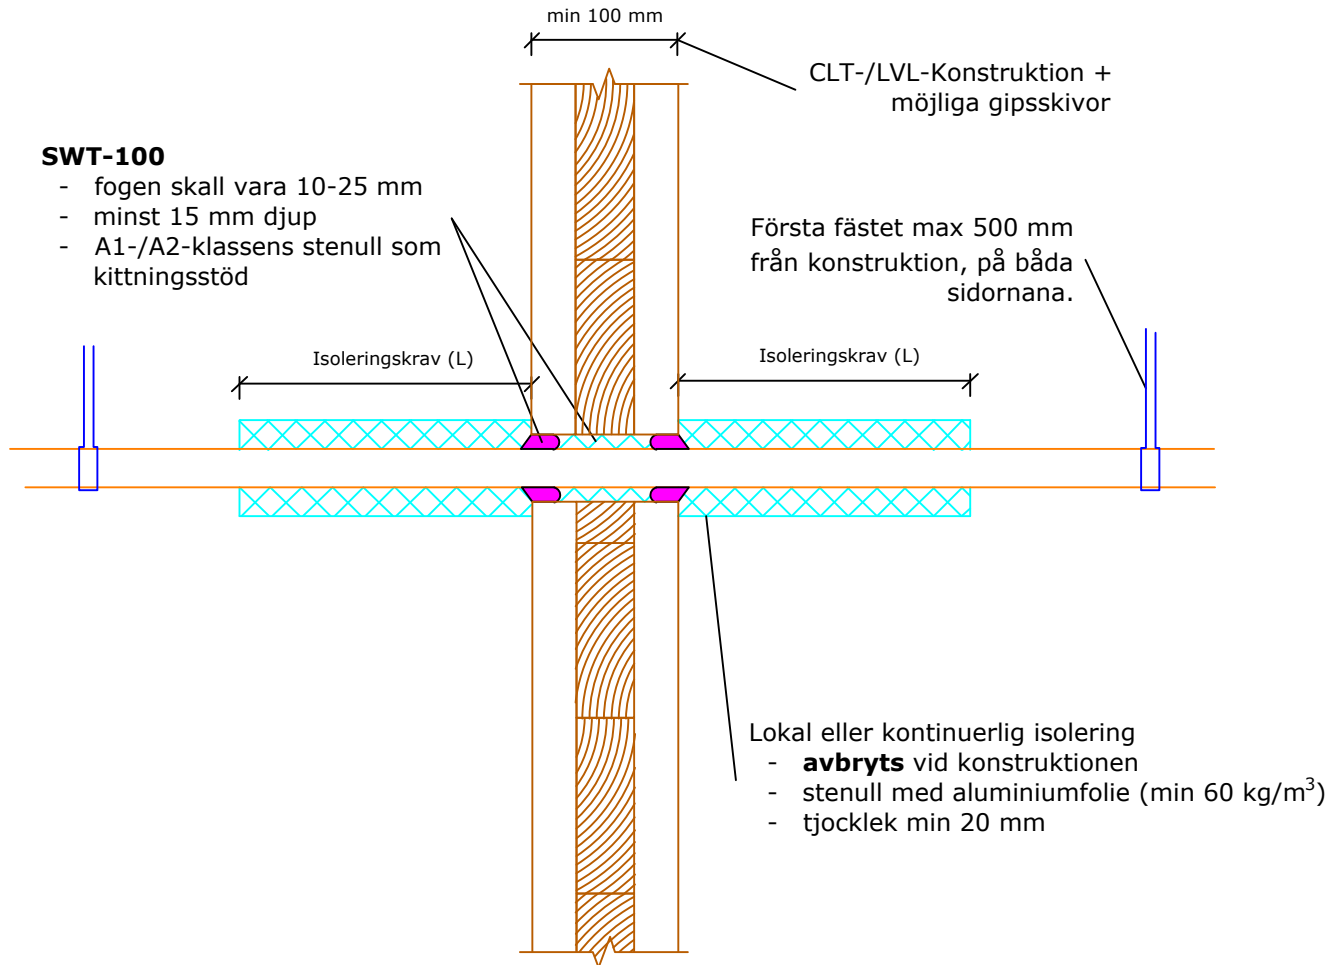

a_2 - Avstånd mellan två hål
 e_n - Rörrets väggjocklek

Luftljudsisolering Rw: Effekt 0-2 dB Förväntad livslängd 25 år ETA-20/0260 (26.8.2024) Rören testade (U/C) om inget annat anges	Galvaniserade stålrör		Isoleringskrav	
	Rörstorlek max \varnothing (e_n) mm	min a_2 (mm)	Lokal stenullsisolering, avbryts	Kontinuerlig stenullsisolering, avbryts
	FeZn 42 (1,5)	60	EI 60 ⁴⁾	EI 60
<i>Resultatet kan överföras för användning med mindre rör.</i>				