

Sewatek Brandtejp PEX-rör (Rör i rör)

Konstruktion min 150 mm

Installation vid
gjutning

ISOLERING VID BEHOV


Genomgående

- cellgummi max 13 mm eller PE max 9 mm

Bryts före konstruktionen

- t.ex. stenull

Installation i ett
borrhål

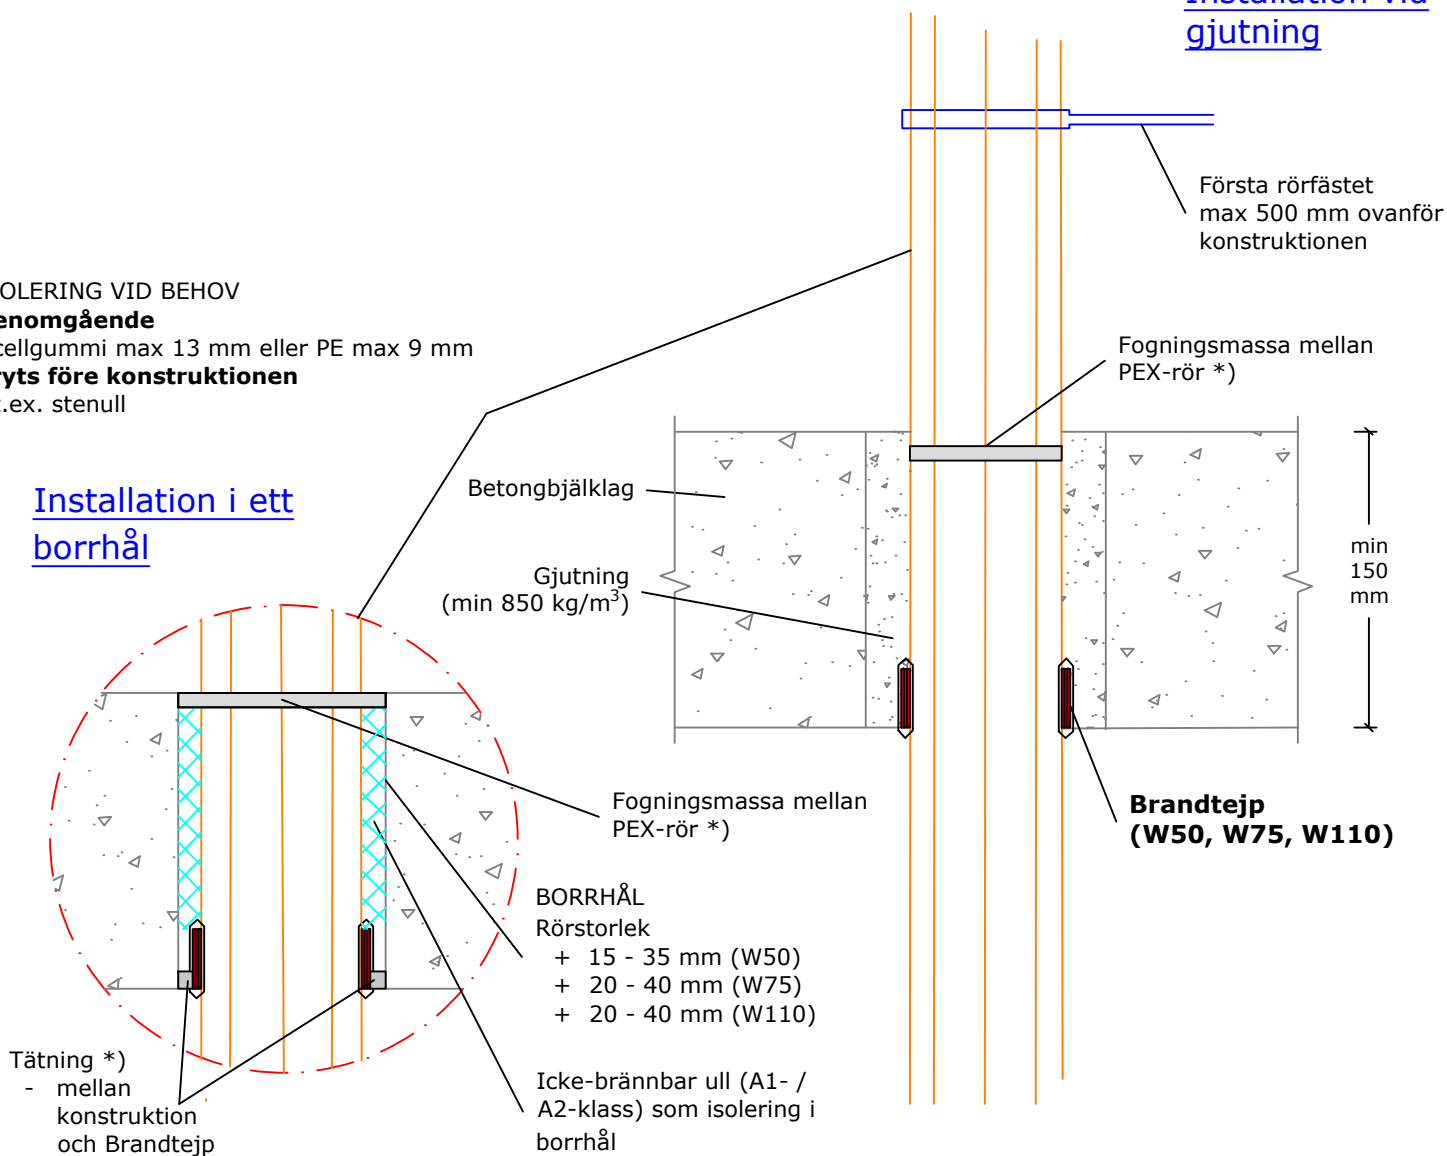

*) Inget krav för brandklassifikation

a₂ - Avstånd mellan hålen i borrhålsinstallation och mellan två Brandtejp vid gjutinstallation

e_n - Rørets väggjocklek

Förväntad livslängd 25 år	PEX-rör (Rör i rör)		Isoleringskrav
	Rörstorlek max Ø (e _n) mm	min a ₂ (mm)	Oisolerad
Luftjudisolerung: effekt < 2 dB, när installerat enligt installations- anvisningen	PEX-bunt 102 - enskilt 22/34 (3,0)	30	EI 120
ETA-24/0670 (26/8 2024)			
Rören testade (U/C) om inget annat anges			