


Brandtejp Plastavlopp

Installation på muffen eller
när konstruktionen är över 160 mm

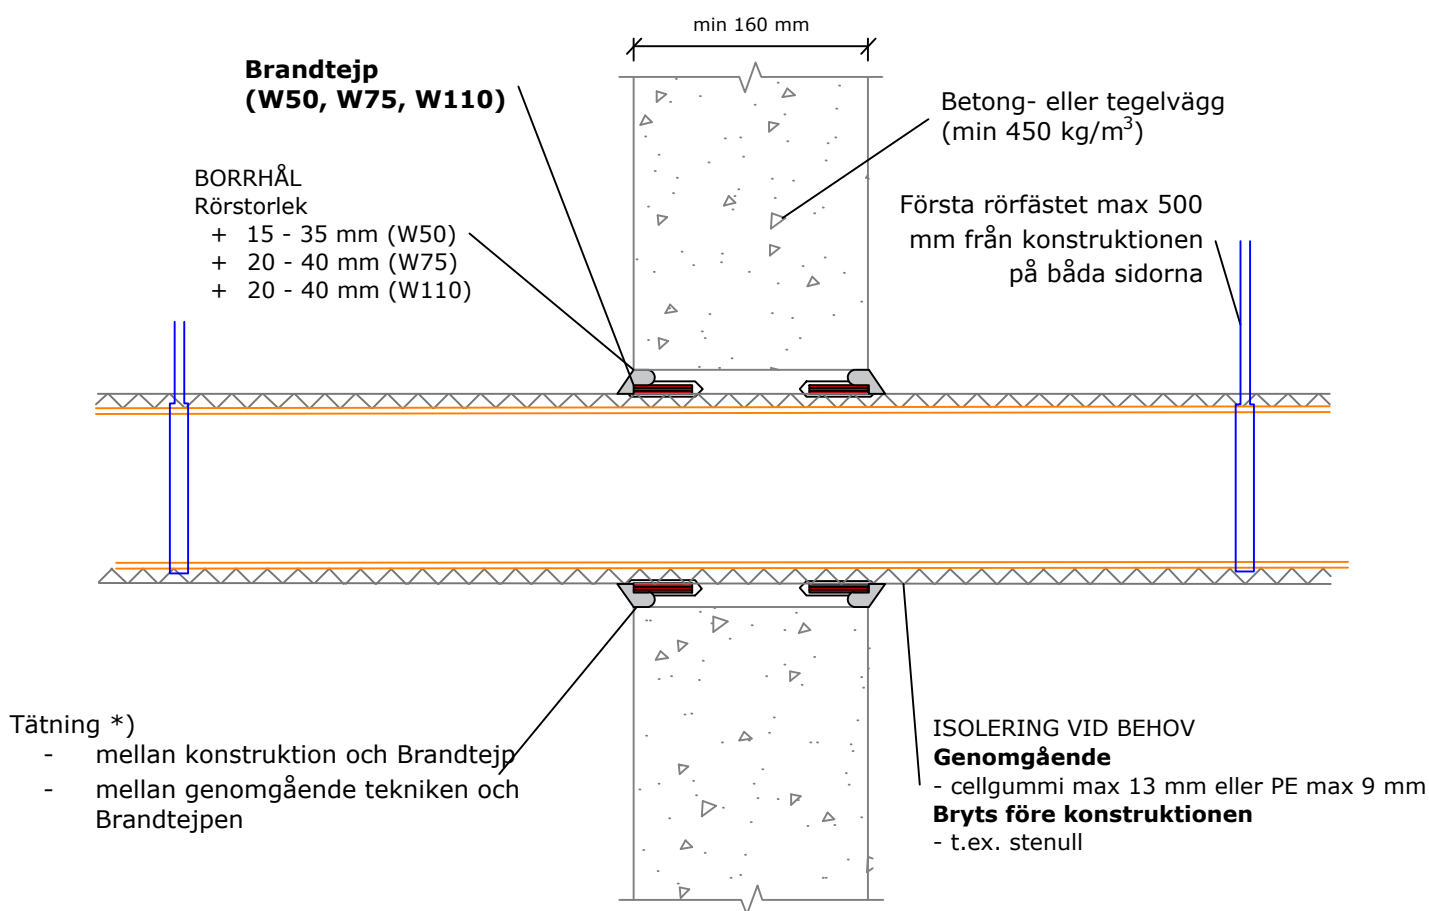

*) Inget krav för brandklassifikation

a_2 - Avstånd mellan hålen i borrhålsinstallation

e_n - Rørets väggjocklek

Förväntad livslängd 25 år	Plast avlopp		Isoleringskrav
	Rörstorlek max \varnothing (e_n) mm	min a_2 (mm)	Oisolerad
Luftjudisolerings: effekt < 2 dB, när installerat enligt installations- anvisningen	Plast 110 (6,5)	30	EI 90
	Plast 110 (10,6) (På muff 5,3 + 5,3)	100	EI 120
	PP-rör: (EN 1451-1) t.ex. Uponor HTP. Testade desibelavloppsrör: Geberit Silent (-Pro, -db20, -PP), Polo-Kal (NG, XS, 3S), Raupiano Plus, Uponor (Decibel, HTP), Wavin (SiTech+, AS+), Pipelife Master3Plus.		
ETA-24/0670 (26/8 2024)			
Rören testade (U/C) om inget annat anges			