
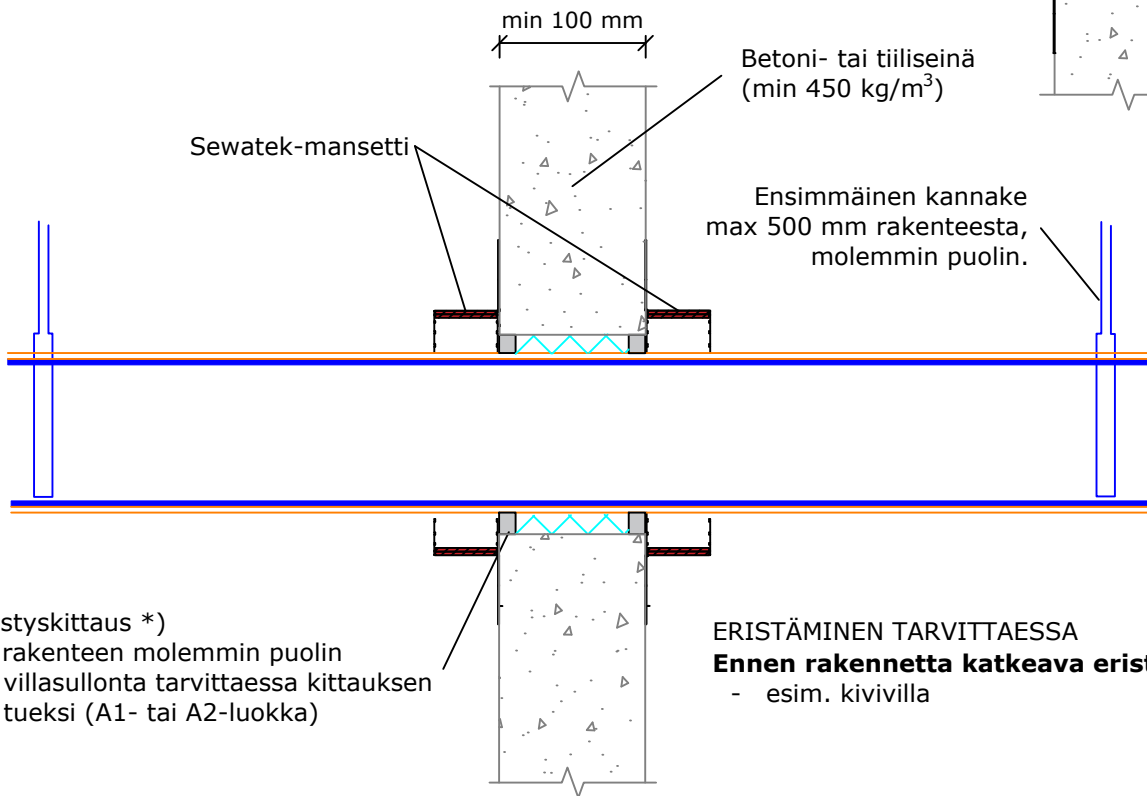


## Palokatkomansetti Muoviset viemäriputket (Sukitetut)

Rakenne min 100 mm

Asentaminen mahdollista myös rakenteen sisälle

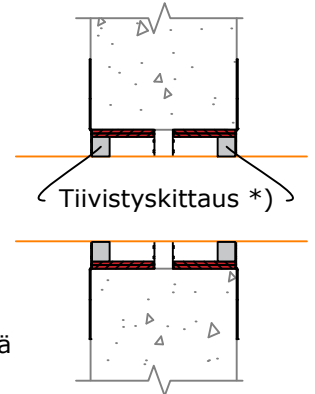

Tiivistyskittaus \*)

- rakenteen molemmin puolin
- villasullonta tarvittaessa kittauksen tueksi (A1- tai A2-luokka)

ERISTÄMINEN TARVITTAESSA

**Ennen rakennetta katkeava eristys**

- esim. kivivilla

\*) ei paloluokitusvaatimusta  
a<sub>2</sub> - Etäisyys läpivientien välillä  
e<sub>n</sub> - Putken seinämän paksuus

Tuote	Läpivietävä putki	Reiän max koko (Ø) pinta-asennuksessa
C 16-32	16-32 mm	40 mm
C 25-50	25-50 mm	60 mm
C 50-80	50-80 mm	90 mm
C 75-110	75-110 mm	130 mm
C 110-130	110-130 mm	145 mm

Ilmaääni-eristävyys: heikennys 0-2 dB, kun tiivistetty asennusohjeen mukaisesti  Oletettu käyttöikä 25 v  ETA-24/0670 (26.8.2024)  Putket testattu (U/C) ellei toisin mainittu.	Muoviset viemäriputket (Sukitetut)		Eristysvaatimukset
	Putkikoko max Ø mm (e <sub>n</sub> )	min a <sub>2</sub> (mm)	Eristämätön
	PP / PVC 110 (3,4)	30	EI 90
<b>Testatut sukitukset: Boldan, Brawoliner, Trelleborg</b>			
Tulos voidaan siirtää käytettäväksi pienempien putkien kanssa.			