


Muunnosmansetti Metalli- ja muoviputken liitoskohtaan

Muoviviemärin osalta testattu myös sukitettuja viemäreitä, ks. SWT-MaKi104

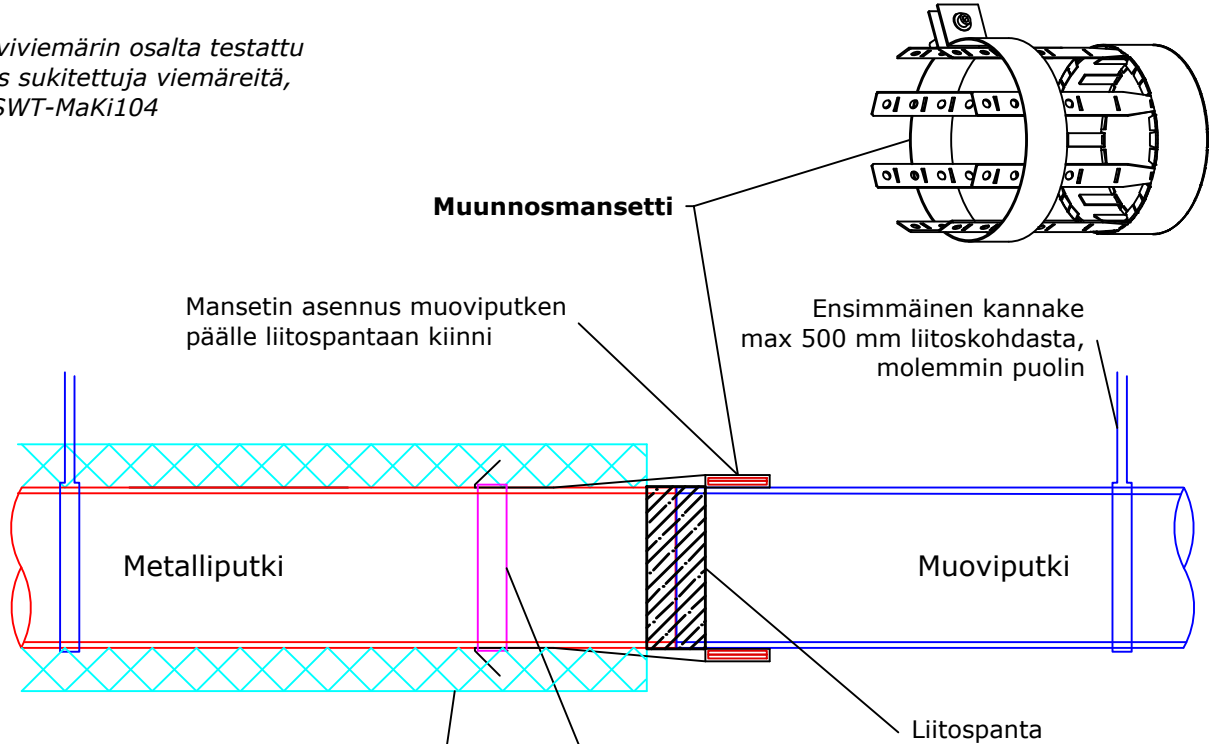

Metalliputken eristys palo-osaston sisällä:

- rakenteen kohdalla katkeava
- alumiinipintainen kivilla (min 60 kg/m³)
- paksuus min 30 mm

Kiristin
(Kiristyspanta mansetin kiinnittämiseksi metalliputkeen)

Mansetti voidaan kiinnittää myös rakenteeseen

Tuote	Läpivietävä putki
C 50x	50 mm
C 75x	75 mm
C 90x	75 mm (Muhvi)
C 110x	110 mm
C 130x	110 mm (Muhvi)

e_n - Putken seinämän paksuus

Oletettu käyttöikä 25 v ETA-24/0670 (26.8.2024) Testattu 150 mm seinärakenteen yhteydessä Putket testattu (U/C) ellei toisin mainittu.	Metalliputki eristettävä palo-osaston sisällä		
	Viemäriputket		Eristysvaatimukset
	Putkikoko Ulkohalk. (DN-mitta) (e_n) max \varnothing mm	min a_2 (mm)	Katkeava kivillaeristys
Metalli 110 (DN 100) (4,0) Muovi 110 (3,8)	100	EI 90 (U/U)	
PP-putket: (EN 1451-1) Testatut desibeliviemärit: Geberit Silent (-Pro, -db20, -PP), Polo-Kal (NG, XS, 3S), Raupiano Plus, Uponor (Decibel, HTP), Wavin (SiTech+, AS+), Pipelife Master3Plus.			