


## Muunnosmansetti Metalli- ja muoviputken liitokohta

Muoviviemärin osalta testattu  
myös sukittettuja viemäreitä,  
ks. SWT-MaKi204

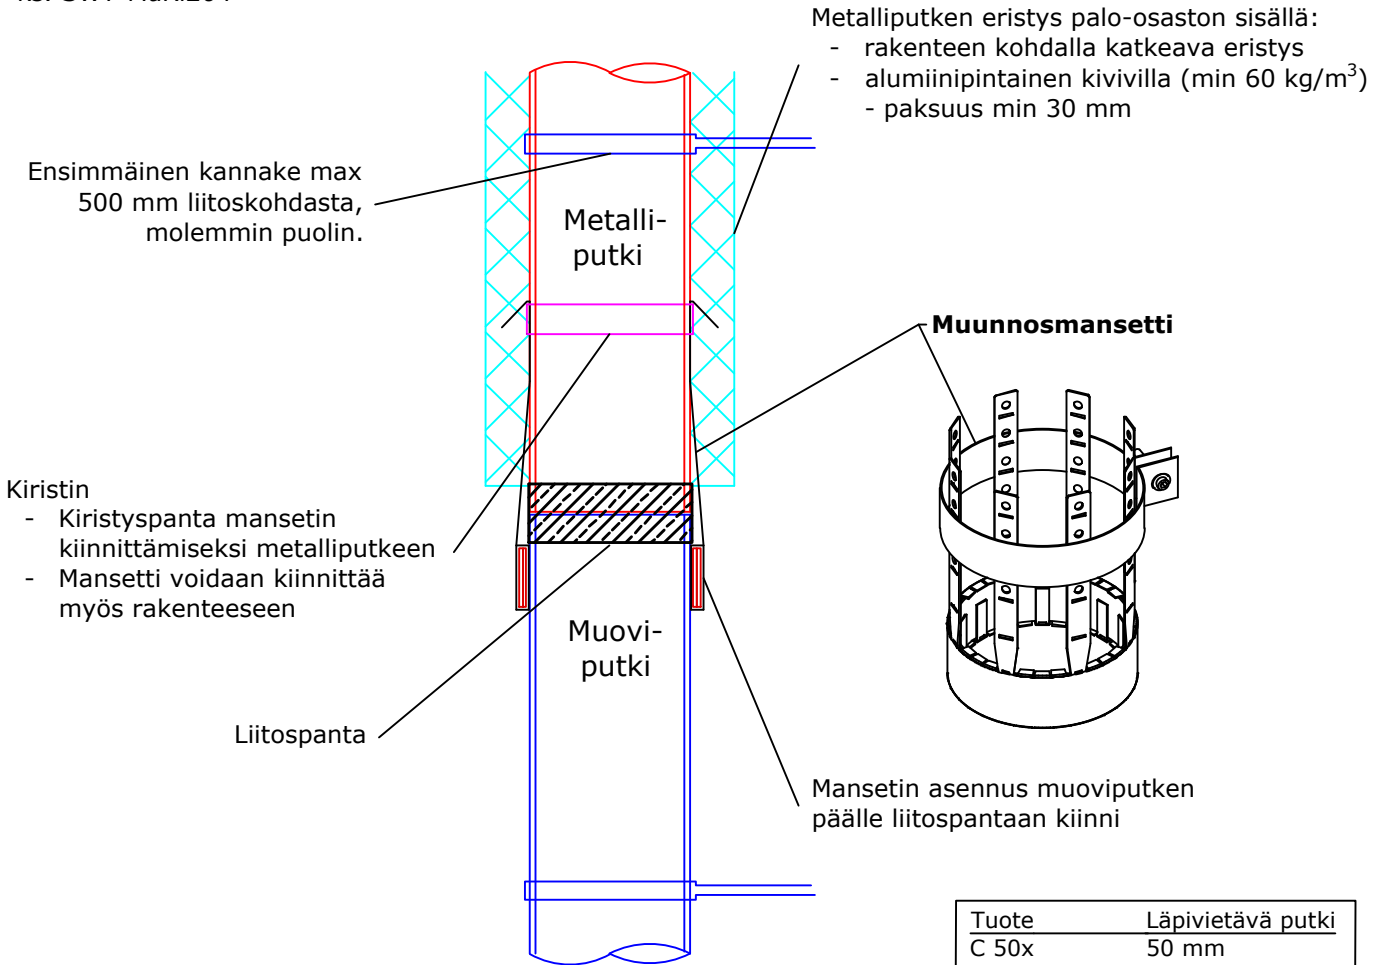

$a_2$  - Etäisyys mansettien välillä  
 $e_n$  - Putken seinämän paksuus

Tuote	Läpivietävä putki
C 50x	50 mm
C 75x	75 mm
C 90x	75 mm (Muhvi)
C 110x	110 mm
C 130x	110 mm (Muhvi)
C 160x	160 mm

Oletettu käyttöikä 25 v  ETA-24/0670 (26.8.2024)  Testattu 150 mm seinärakenteen yhteydessä	<b>Metalliputki eristettävä palo-osaston sisällä</b>		
	Viemäriputket - Metall / Muovi		Eristysvaatimukset metalliputkelle
	Putkikoko Ulkohalk. (DN-mitta) ( $e_n$ ) max $\varnothing$ mm	min $a_2$ (mm)	Katkeava kivivillaeristys
	GR 110 (DN 100) (4,0) Muovi 110 (3,8)	100	EI 120 (U/U)
	GR 160 (DN 150) (5,0) Muovi 160 (5,4)	100	EI 90
	RST 110 (1,2) Muovi 110 (3,8)	100	EI 120 (U/U)
Putket testattu (U/C) ellei toisin mainittu.	* Katso testatut putkilaadut ja seinämävahvuudet Sewatek-palomansetin detaljipiirustuksesta sivu 5 (SWT-MaKi203)		