


D2-sarjan läpivienti sinkityille teräsputkille

(Rakenne min 100 mm)

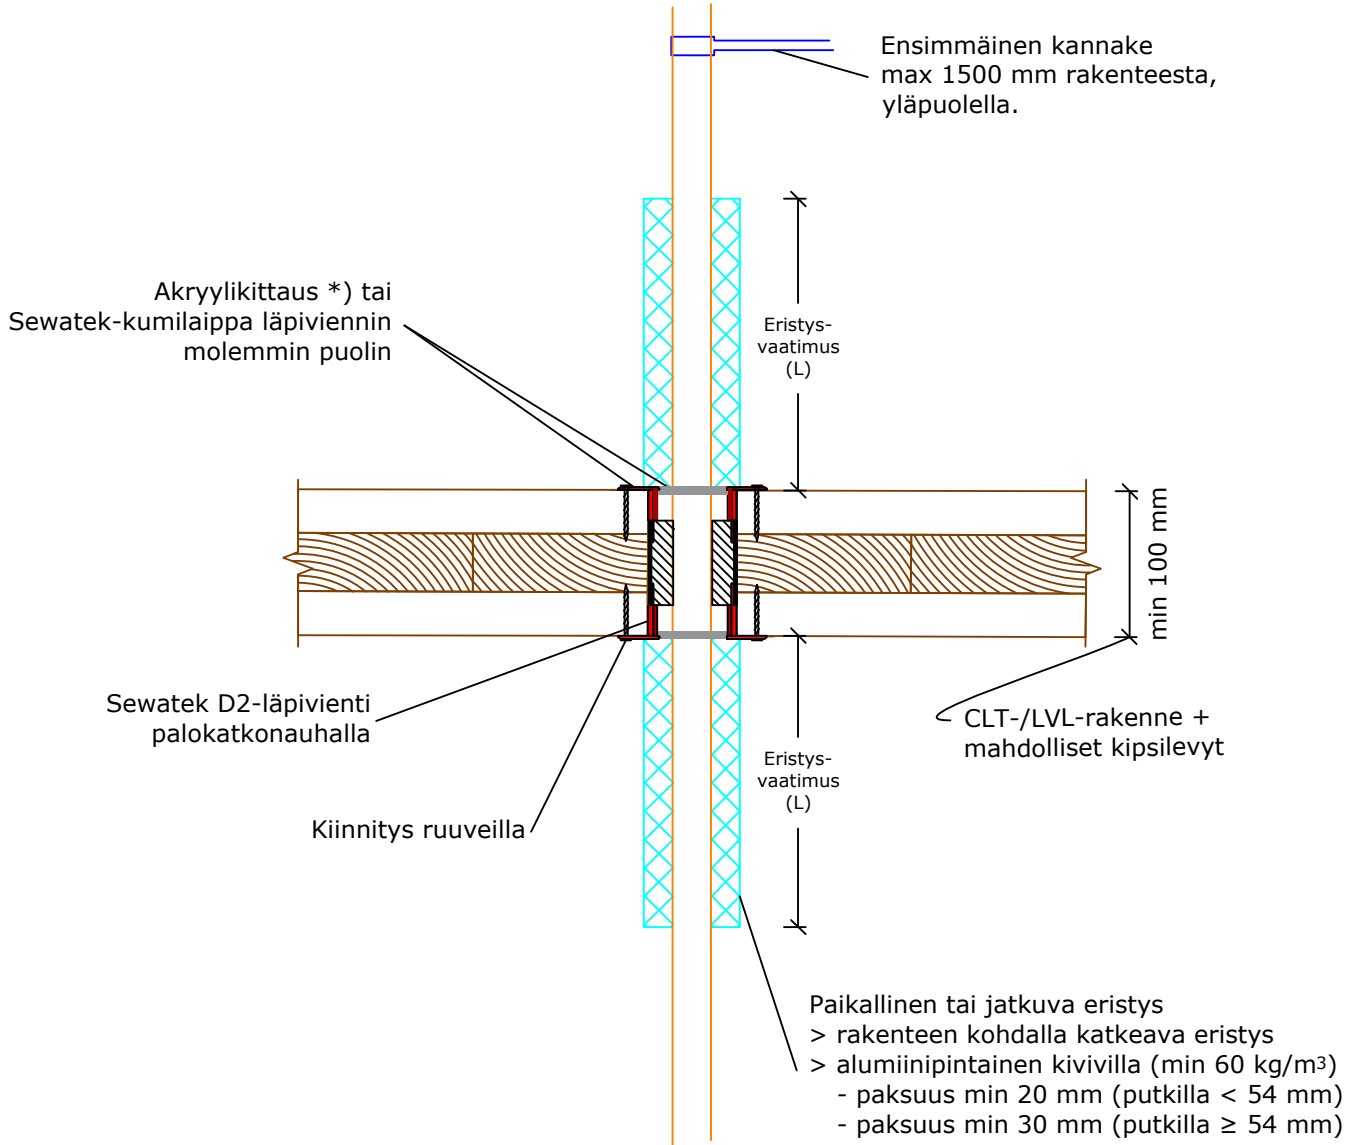

*) Ei paloluokitusvaatimusta

a_2 - Porareikien väli

K-mitta - Putken keskeltä seuraavan virtausputken keskelle

Ilmaäänieristävyy­ s R_w : Heikennys 0-2 dB Oletettu käyttöikä 25 v ETA-12/0045 (15.3.2023)	Sinkityt teräsputket				Eristysvaatimukset ⁴⁾ L = min 350 mm			
	Putkikoko (\varnothing mm)	Tuote	min a_2 (mm)	min K-mitta (mm)	Eistä- mätön	Paikallinen kivivillaeristys ⁴⁾	Jatkuva katkeava kivivillaeristys	Solukumi- eristys
	FeZn 12	D2-40	30	70	-	EI 60	EI 60	-
	FeZn 15 - FeZn 22	D2-40	30	70	-	EI 60	EI 60	-
	FeZn 28	D2-60	30	90	-	EI 60	EI 60	-
	FeZn 35	D2-60	30	90	-	EI 60	EI 60	-
	FeZn 42	D2-75	30	105	-	EI 60	EI 60	-
	FeZn 54	D2-75	30	105	-	-	EI 60	-

Tulos voidaan siirtää käytettäväksi pienempien putkien kanssa.