


## D2-sarjan läpivienti kaapeleille (Rakenne min 100 mm)

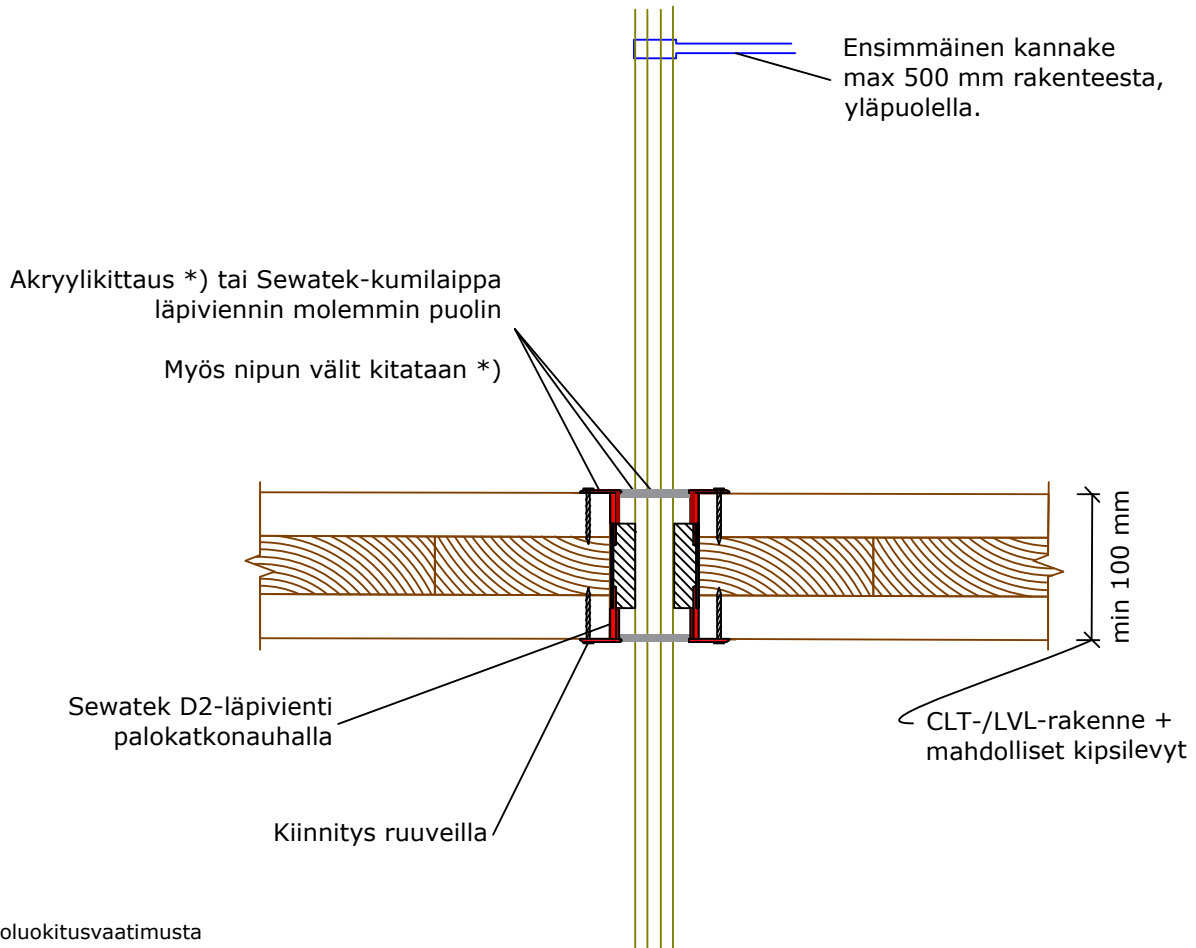

\*) ei paloluokitusvaatimusta

$a_2$  - Porareikien väli

K-mitta - kaapelin keskeltä seuraavan kaapelin keskelle

Ilmaäänieristävyys $R_w$ : Heikennys 0-2 dB  Oletettu käyttöikä 25 v  ETA-12/0045 (15.3.2023)	Kaapelit				Eristysvaatimukset			
	Kaapeli / -nippu (max Ø mm)	Tuote	min $a_2$ (mm)	min K-mitta (mm)	Eistä­mätön	Paikallinen kivivillaeristys	Jatkuva katkeava kivivillaeristys	Solukumi­eristys
	Yksittäinen kaapeli 17	D2-40	30	70	EI 60	-	-	-
	Yksittäinen kaapeli 22	D2-40	30	70	EI 45	-	-	-
	Kaapelinippu 22 - yksitt. kaapeli 17	D2-40	30	70	EI 60	-	-	-
	Kaapelinippu 40 - yksitt. kaapeli 17	D2-60	30	90	EI 60	-	-	-
	Kaapelinippu 54 - yksitt. kaapeli 17	D2-75	30	105	EI 60	-	-	-
	Kaapelinippu 66 - yksitt. kaapeli 17	D2-90	30	120	EI 60	-	-	-
	Kaapelinippu 22 - yksitt. kaapeli 22	D2-40	30	70	EI 45	-	-	-
	Kaapelinippu 40 - yksitt. kaapeli 22	D2-60	30	90	EI 45	-	-	-
	Kaapelinippu 54 - yksitt. kaapeli 22	D2-75	30	105	EI 45	-	-	-