Palokatkomansetti
Muoviset viemäriputket - Hevosenkenkäasennus

Betoniseinä min 150 mm

Palokatkomansetti

Käytettävän mansetin koko

Ø 110 => C 110-130
Ø 75 => C 75-110
Ø 50 => C 50-80
Ø 32 => C 50-80

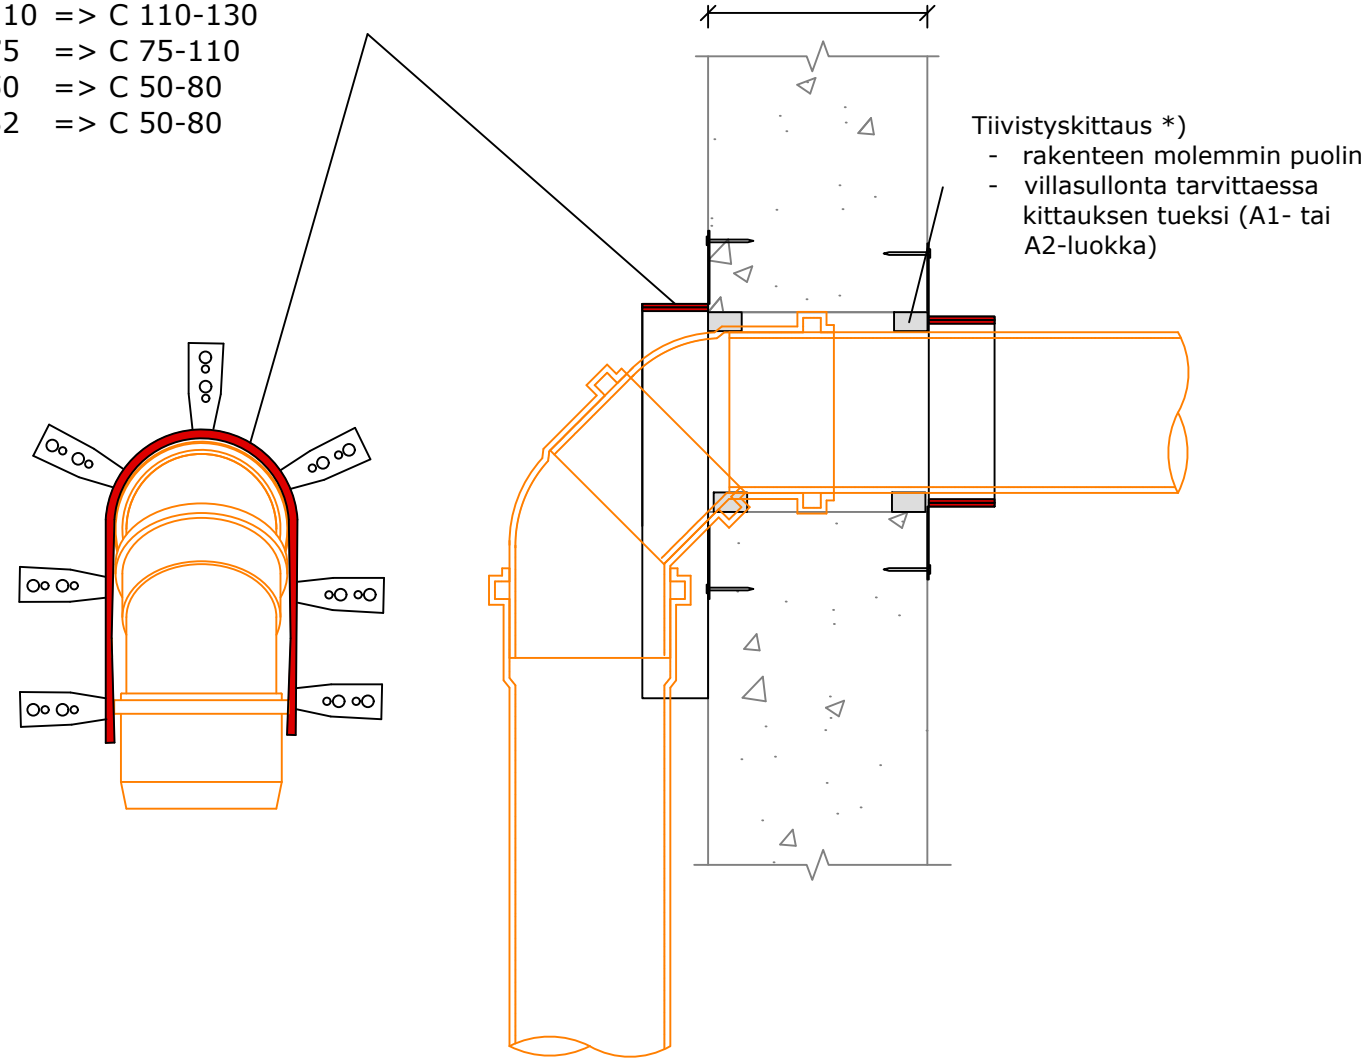

*) ei paloluokitusvaatimusta
a_2 - Etäisyys läpivientien välillä
e_n - Putken seinämän paksuus

Ilmaääni-eristävyys: heikennys 0-2 dB, kun tiivistetty asennusohjeen mukaisesti Oletettu käyttöikä 25 v ETA-24/0670 (3.6.2026) *Putket testattu (U/C) ellei toisin mainittu.*	Hevosenkenkä		Eristysvaatimukset
	Putkikoko max Ø mm (e_n)	min a_2 (mm)	Eristämätön
	PP 110 (5,3) *C 50-80 - C 110-130*	100	EI 120
	***Testatut PP**-putket (EN 1451-1)* ***Testatut desibeliputket: Geberit** Silent (-dB20, -Pro, -PP), **Pipelife** Master 3+, **Polo-Kal** NG, XS, 3S, **Rehau** Raupiano Plus, **Uponor** HTP, Decibel, **Valsir** Triplus, **Wavin** AS+, SiTech+*		