


Palokatkomansetti Polyeteeniputket (PE / PEX)

Betonivälipohja min 150 mm

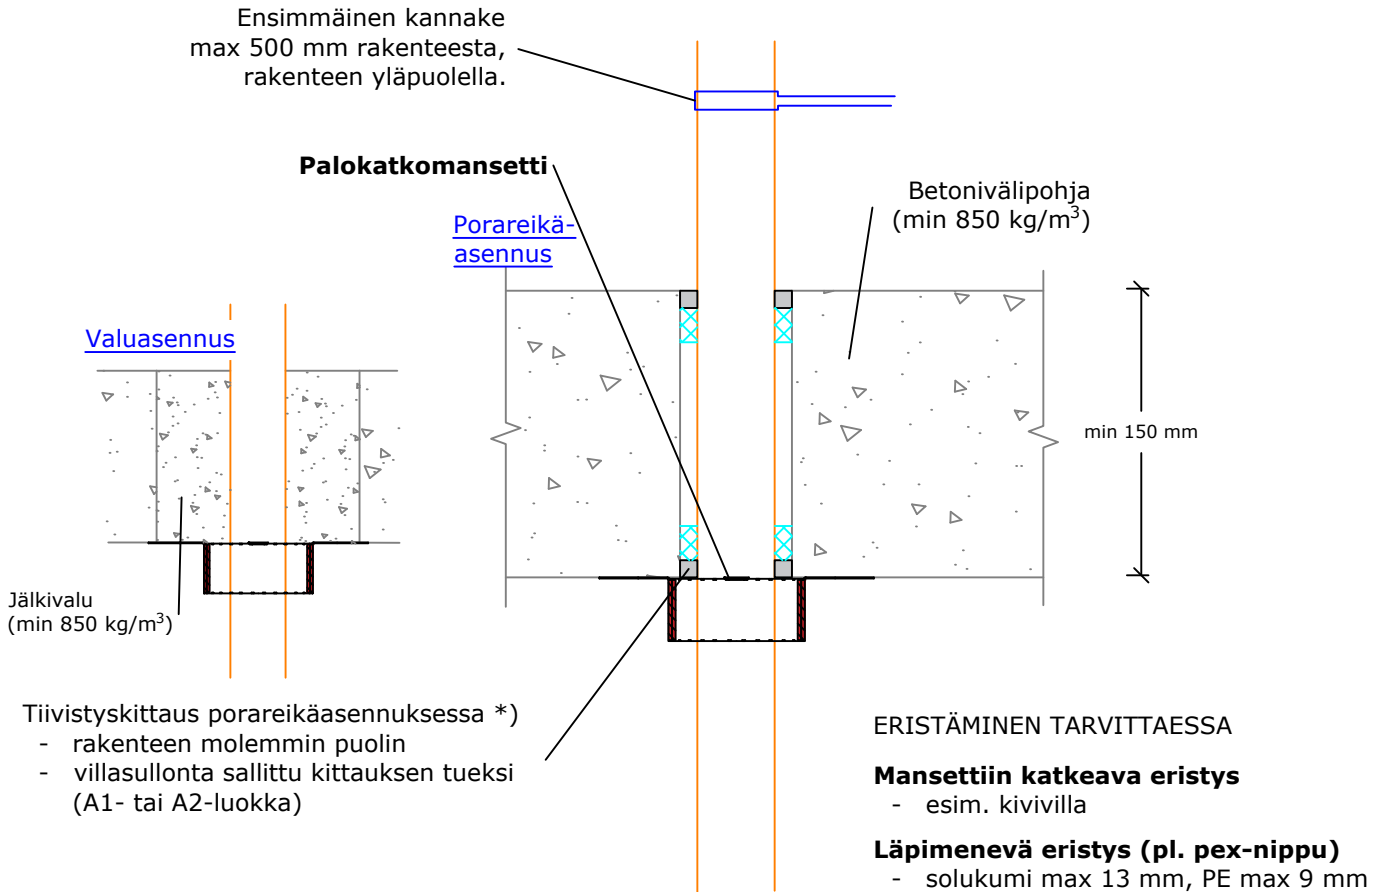

*) ei paloluokitusvaatimusta
a₂ - Etäisyys mansettien välillä
e_n - Putken seinämän paksuus

Tuote	Läpivietävä putki	Reiän max koko (Ø) pinta-asennuksessa
C 16-32	16-32 mm	40 mm
C 25-50	25-50 mm	63 mm
C 50-80	50-80 mm	95 mm
C 75-110	75-110 mm	130 mm
C 110-130	110-130 mm	148 mm

Ilmaääni-eristävyys (Rw): Vaikutus 0-2 dB, kun tiivistetty asennusohjeen mukaisesti. Oletettu käyttöikä 25 v ETA-24/0670 (3.6.2026) Putket testattu (U/C) ellei toisin mainittu.	Polyeteeniputket (PE / PEX)		Eristysvaatimukset
	Putkikoko max Ø mm (e _n)	min a ₂ (mm)	Eristämätön
	Pex 28/54 (4,0/3,0)	100	EI 120
	Pex-nippu 130 - yksitt. putki/sp. 28/54 (4,0/3,0)	100	EI 120
	PE 32-110 (1,8-10,0) **) C 50-80 - C 75-110	100	EI 120
**) Testatut PE-putket: (EN 12201-2, EN 1519-1, EN ISO 15494, EN 12666-1) sisältäen standardinmukaiset PE-, PE-HD-, PE-MD- (PEM) ja PE-X-putket.			