


Asennustapa 2

Alalaattapalkisto - Multiläpiviенти Komposiittiputket

Rakenne min 150 mm

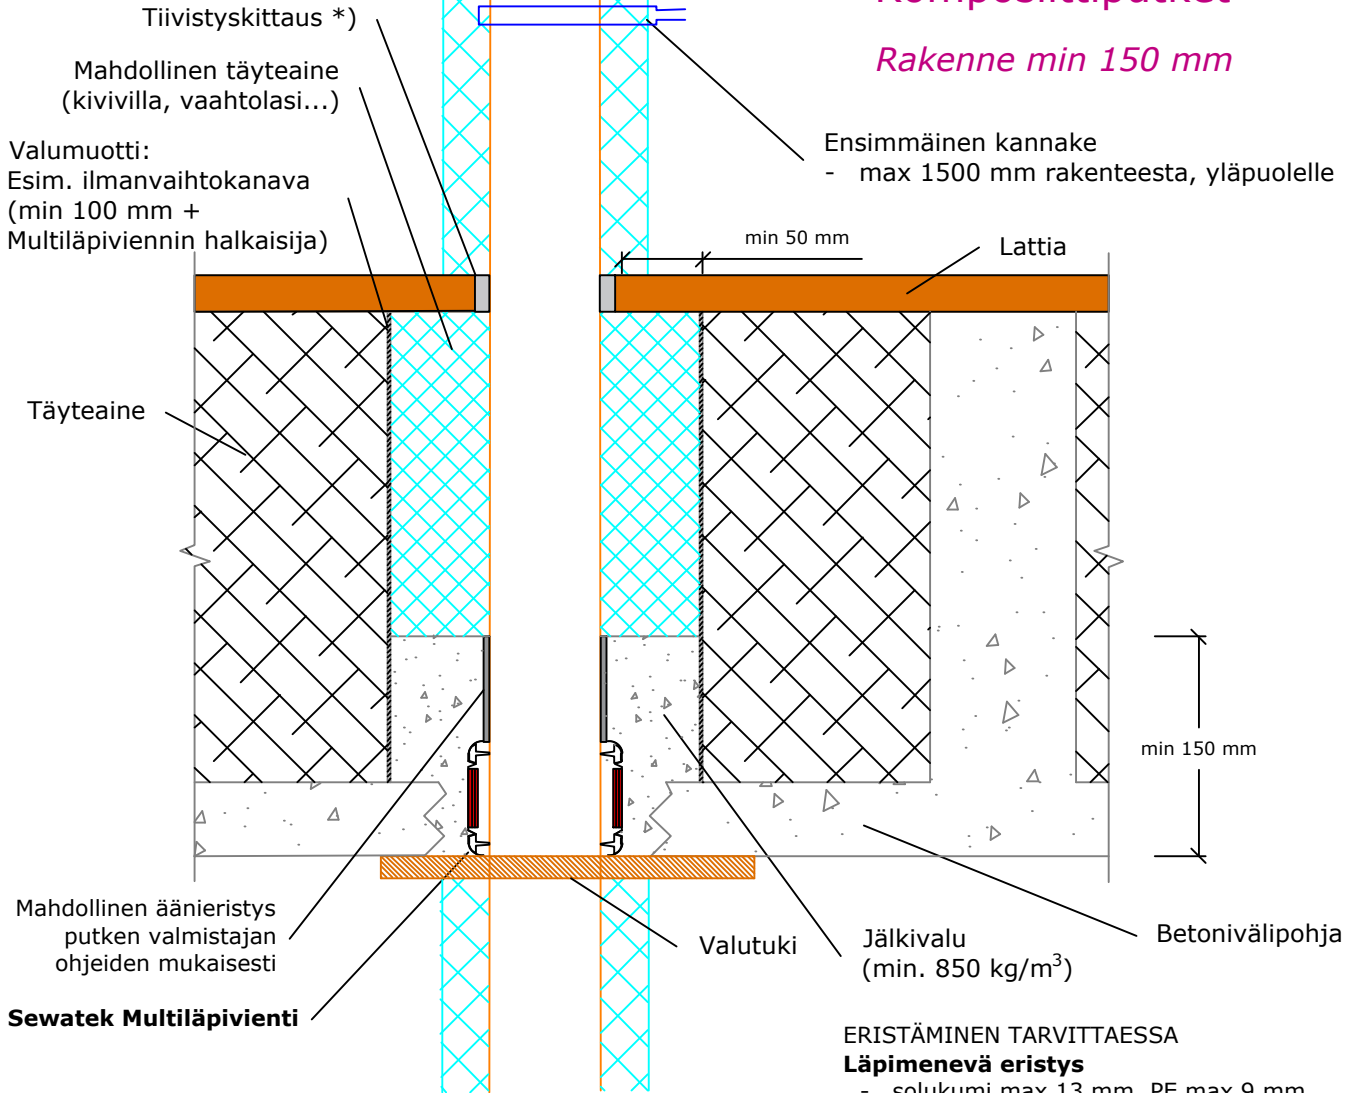

*) ei paloluokitusvaatimusta
a₂ - Etäisyys läpiviennin välillä
e_n - Putken seinämän paksuus

ERISTÄMINEN TARVITTAESSA
Lämpimenevä eristys
- solukumi max 13 mm, PE max 9 mm
Ennen rakennetta katkeava eristys
- esim. kivivilla

Ilmaäänieristävyys Rw: Heikennys 0-2 dB Oletettu käyttöikä 25 v Soveltaen: ETA-24/0670 (26.8.2024) Putket testattu (U/C) ellei toisin mainittu.	Komposiittiputket		Eristysvaatimukset ⁵⁾ 30 mm (60 kg/m ³)	
	Putkikoko max Ø (e _n) mm	min a ₂ (mm)	Jatkuva katkeava kivivillaeristys	Esieristetty
	Comp 75 (8,0)	100	EI 120 ⁵⁾	-
2 x LK PAL 32 (/52) (PE-eriste 10 mm)	100	-	EI 120	