



## Multiläpivienti Kaapelit (kaapelisuoja-putket 50,75, 110 mm)

Rakenne min 100 mm

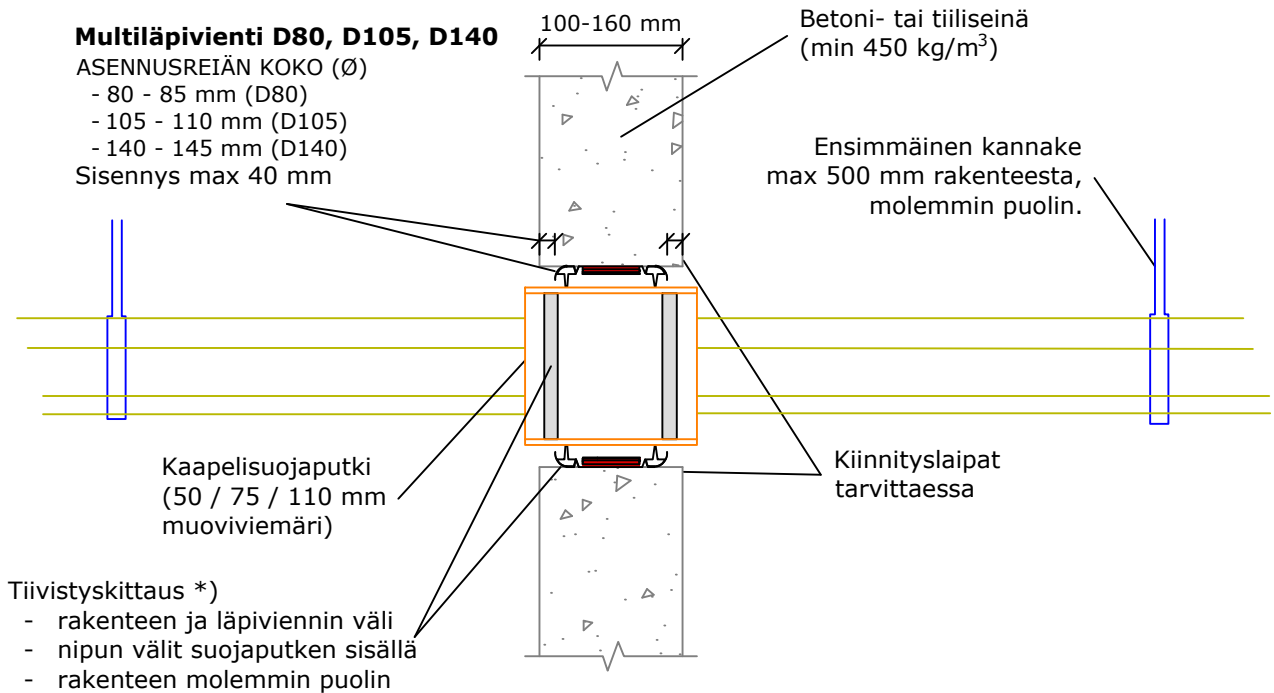

Rakenne > 160 mm

2 kpl (D80 / D105 / D140)

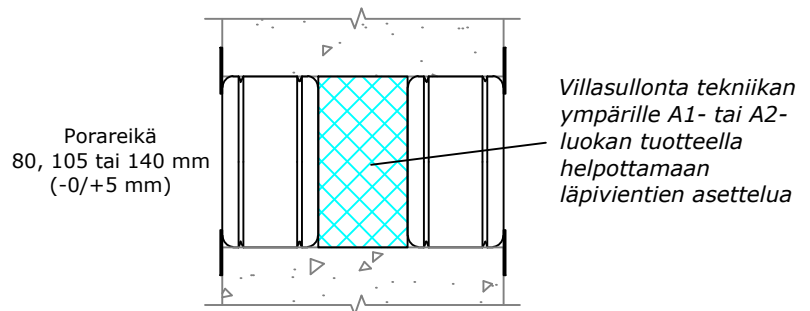

\*) ei paloluokitusvaatimusta

a<sub>2</sub> - Etäisyys läpivientikappaleiden välillä

e<sub>n</sub> - Putken seinämän paksuus

Ilmaäänieristävyyden Rw: Heikennys 0-2 dB kivirakenteessa	Kaapelit			Eristysvaatimukset
	Kaapeli / -nippu (max Ø mm)	Tuote	a <sub>2</sub> (mm)	Eristämätön
Oletettu käyttöikä 25 v	Kaapelisuoja-putki 50 <sup>A)</sup> - kaapelinippu 47 - yksitt. kaapeli 25	D80	100	EI 60
ETA-24/0670 (26.8.2024)	Kaapelisuoja-putki 75 <sup>A)</sup> - kaapelinippu 66 - yksitt. kaapeli 25	D105	100	EI 60
	Kaapelisuoja-putki 110 <sup>A)</sup> - kaapelinippu 100 - yksitt. kaapeli 25	D140	100	EI 60
	<sup>A)</sup> Muovinen suoja-putki (e <sub>n</sub> ≤ 3,7 mm)			
Putket testattu (U/C) ellei toisin mainittu.				