


Multiläpivienni Kaapelit

Rakenne min 100 mm

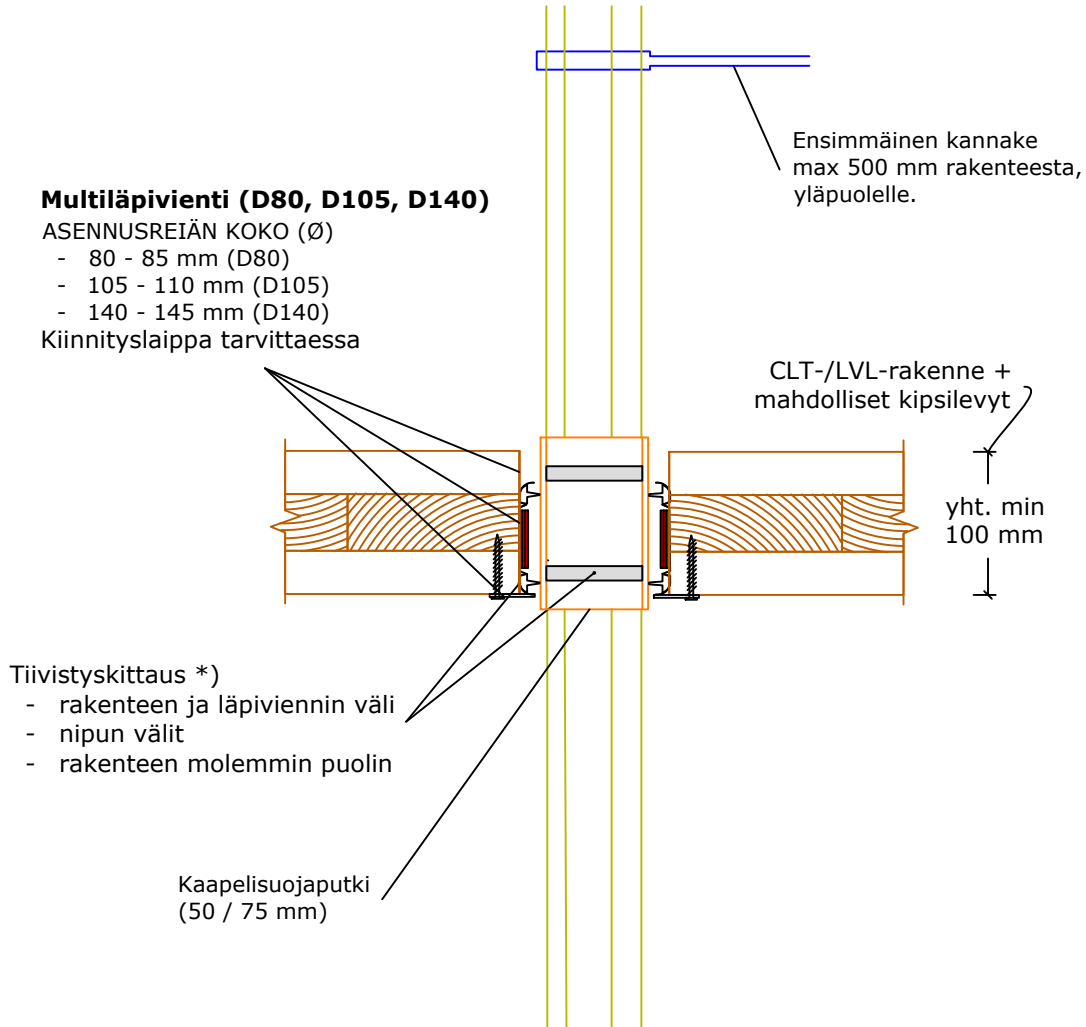

*) ei paloluokitusvaatimusta

a₂ - Etäisyys läpivientikappaleiden välillä

Ilmaääni- eristävyys R _w : Heikennys 0-2 dB Oletettu käyttöikä 25 v ETA-24/0670 (26.8.2024)	Kaapelit			Eristysvaatimukset
	Kaapelikoko max Ø mm	Tuote	min a ₂ (mm)	Eristämätön
	Kaapelisuojaletki 50 ^{A)} - kaapeliniippu 47 - yksitt. kaapeli 22	D80	30	EI 60
	Kaapelisuojaletki 75 ^{A)} - kaapeliniippu 66 - yksitt. kaapeli 22	D105	30	EI 60
^{A)} Muovinen suojaletki (e _n ≤ 2,0 mm). Ei välttämätön.				