


## SWT-100 paloakryyli Teräspuutket (Fe)

*Katkeava eristys - Rakenne min 95 mm*

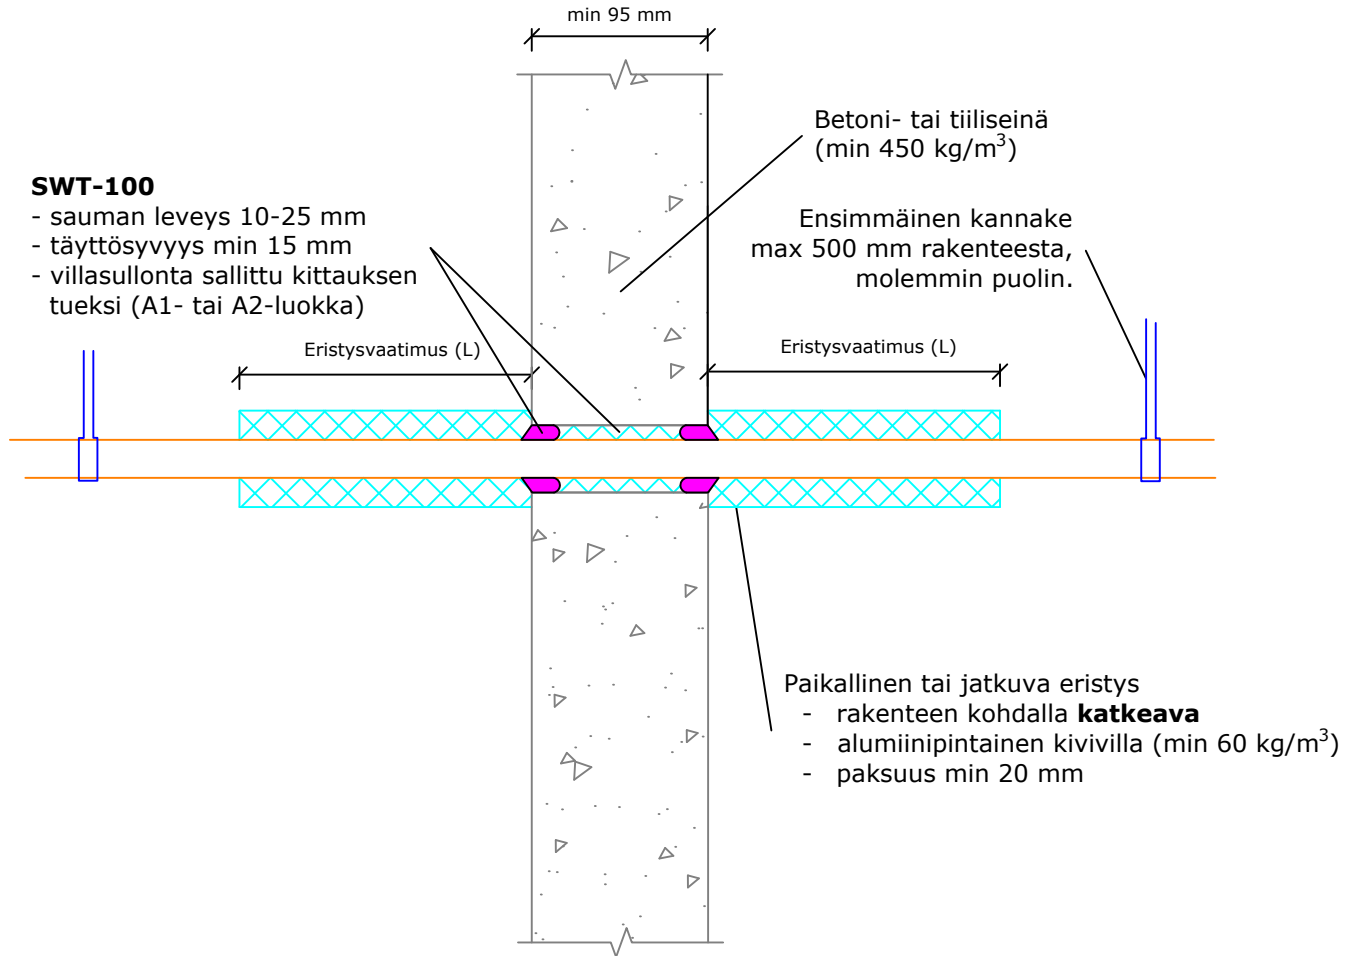

$a_2$  - Etäisyys reikien välillä

$e_n$  - Putken seinämän paksuus

Ilmaäänieristävyys $R_w$ : Heikennys 0-2 dB	Teräspuutket (Fe)		Eristysvaatimukset <sup>4)</sup> L = min 350 mm	
	Putkikoko DN-mitta (ulkohalk.) ( $e_n$ ) max Ø mm	min $a_2$ (mm)	Paikallinen katkeava kivivillaeristys	Jatkuva katkeava kivivillaeristys
Oletettu käyttöikä 25 v	DN 32 (42,4) (3,3)	60	EI 60 <sup>4)</sup>	EI 60
ETA-20/0260 (26.8.2024)	<i>Tulos voidaan siirtää käytettäväksi pienempien putkien kanssa.</i>			
Putket testattu (U/C) ellei toisin mainittu.				