


## SWT-100 paloakryyli Valurautaiset viemäriputket

Betoniseinä min 95 mm / 150 mm - Läpimenevä eristys

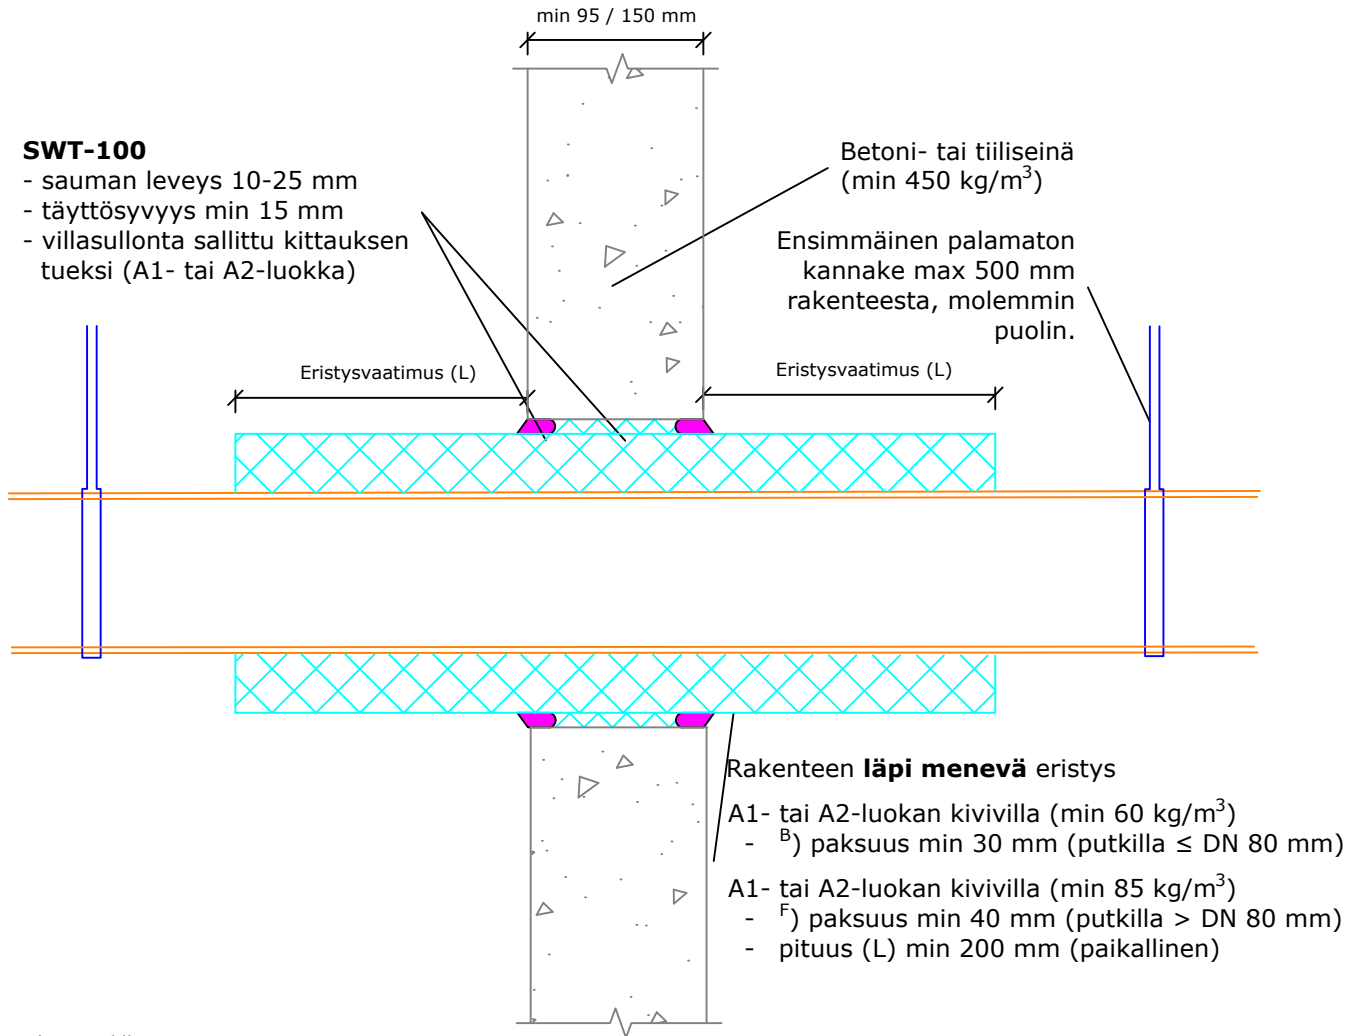

a<sub>2</sub> - Etäisyys reikien välillä

e<sub>n</sub> - Putken seinämän paksuus

Ilmaäni-eristävyyden Rw: Heikennys 0-2 dB	Valurautaiset viemäriputket		Eristysvaatimukset	
	Putkikoko (max Ø) DN-mitta (e <sub>n</sub> )	min a <sub>2</sub> (mm)	Rakenteen läpi menevä, paikallinen kivivillaeristys (L)	Rakenteen läpi menevä, jatkuva kivivillaeristys
Oletettu käyttöikä 25 v  ETA-20/0260 (4.6.2026)	<b>Rakenne min 95 mm</b>			
	DN 80 (4,1)	100	-	EI 60 <sup>B)</sup>
	<b>Rakenne min 150 mm</b>			
	DN 150 (4,0)	100	EI 60 <sup>F)</sup>	EI 60 <sup>F)</sup>
	<i>Tulos voidaan siirtää käytettäväksi pienempien putkien kanssa.</i>			
Putket testattu (U/C) ellei toisin mainittu.				