


## SWT-100 paloakryyli Teräspotket (Fe)

*Katkeamaton eristys - Rakenne min 150 mm*

### SWT-100

Kittaus joko rakenteen ylä- tai alaosaan

- sauman leveys 10-25 mm
- täyttösyvyys min 15 mm
- villasullonta kittauksen tueksi (A1- tai A2-luokka)

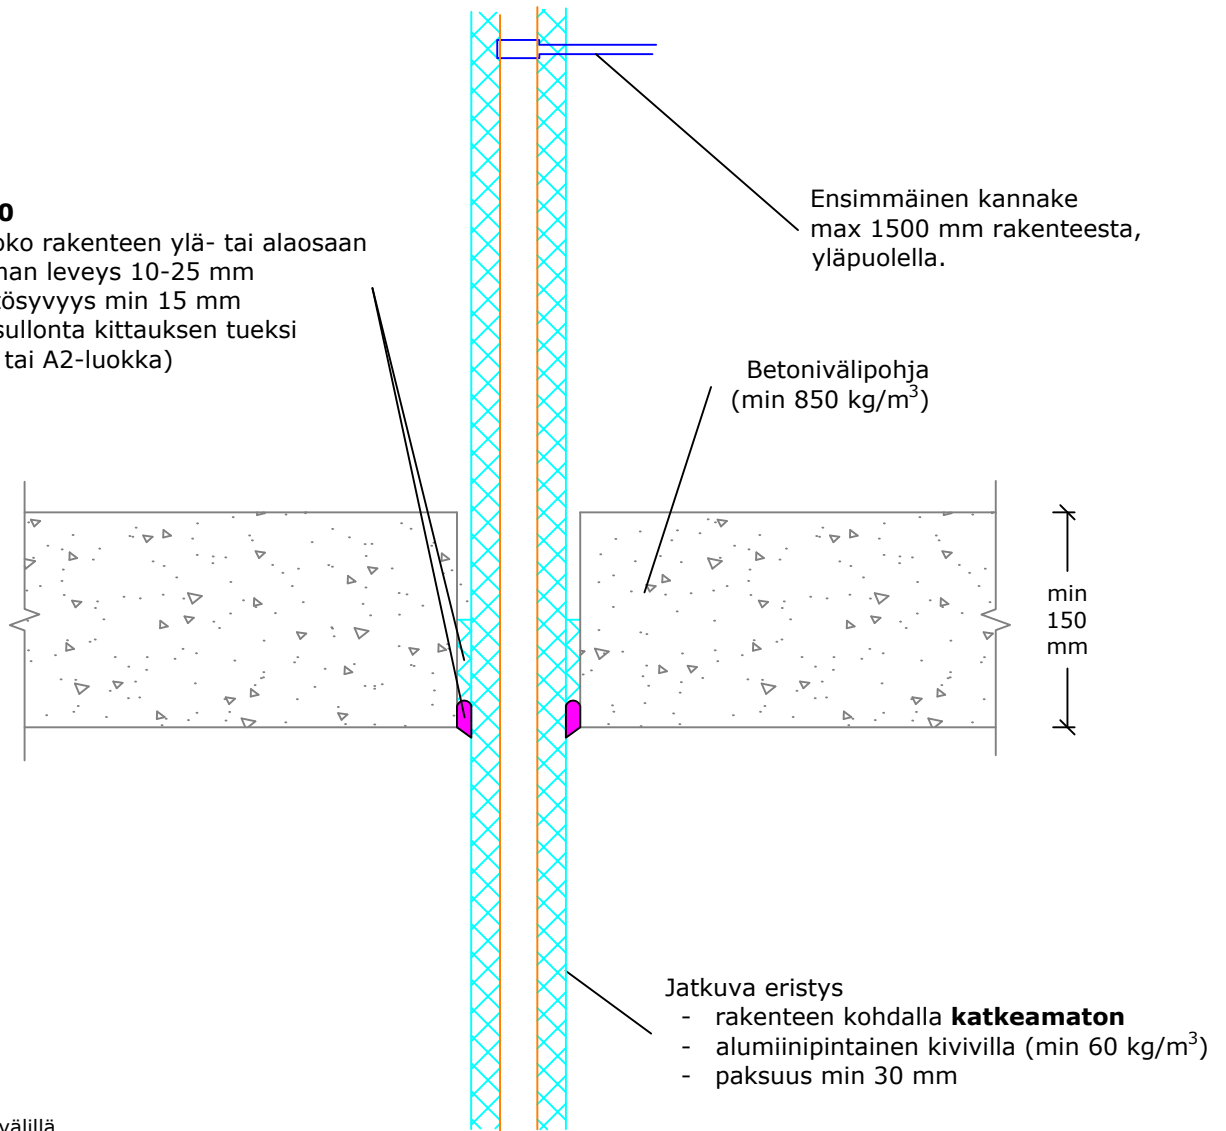

a<sub>2</sub> - Etäisyys reikien välillä  
e<sub>n</sub> - Putken seinämän paksuus

Ilmaäni- eristävyys Rw: Heikennys 0-2 dB	Teräspotket (Fe)		Eristysvaatimukset
	Oletettu käyttöikä 25 v	Putkikoko DN-mitta (ulkohalk.) (e <sub>n</sub> ) max Ø mm	min a <sub>2</sub> (mm)
ETA-20/0260 (26.8.2024)	DN 80 (Fe 88.9) (4,1)	30	EI 120
	<i>Tulos voidaan siirtää käytettäväksi pienempien putkien kanssa.</i>		
<i>Putket testattu (U/C) ellei toisin mainittu.</i>			