


## SWT-100 paloakryyli Sinkityt teräspuutket

*Katkeamaton eristys - Rakenne min 150 mm*

### SWT-100

Kittaus joko rakenteen ylä- tai alaosaan

- sauman leveys 10-25 mm
- täyttösyvyys min 15 mm
- villasullonta kittauksen tueksi (A1- tai A2-luokka)

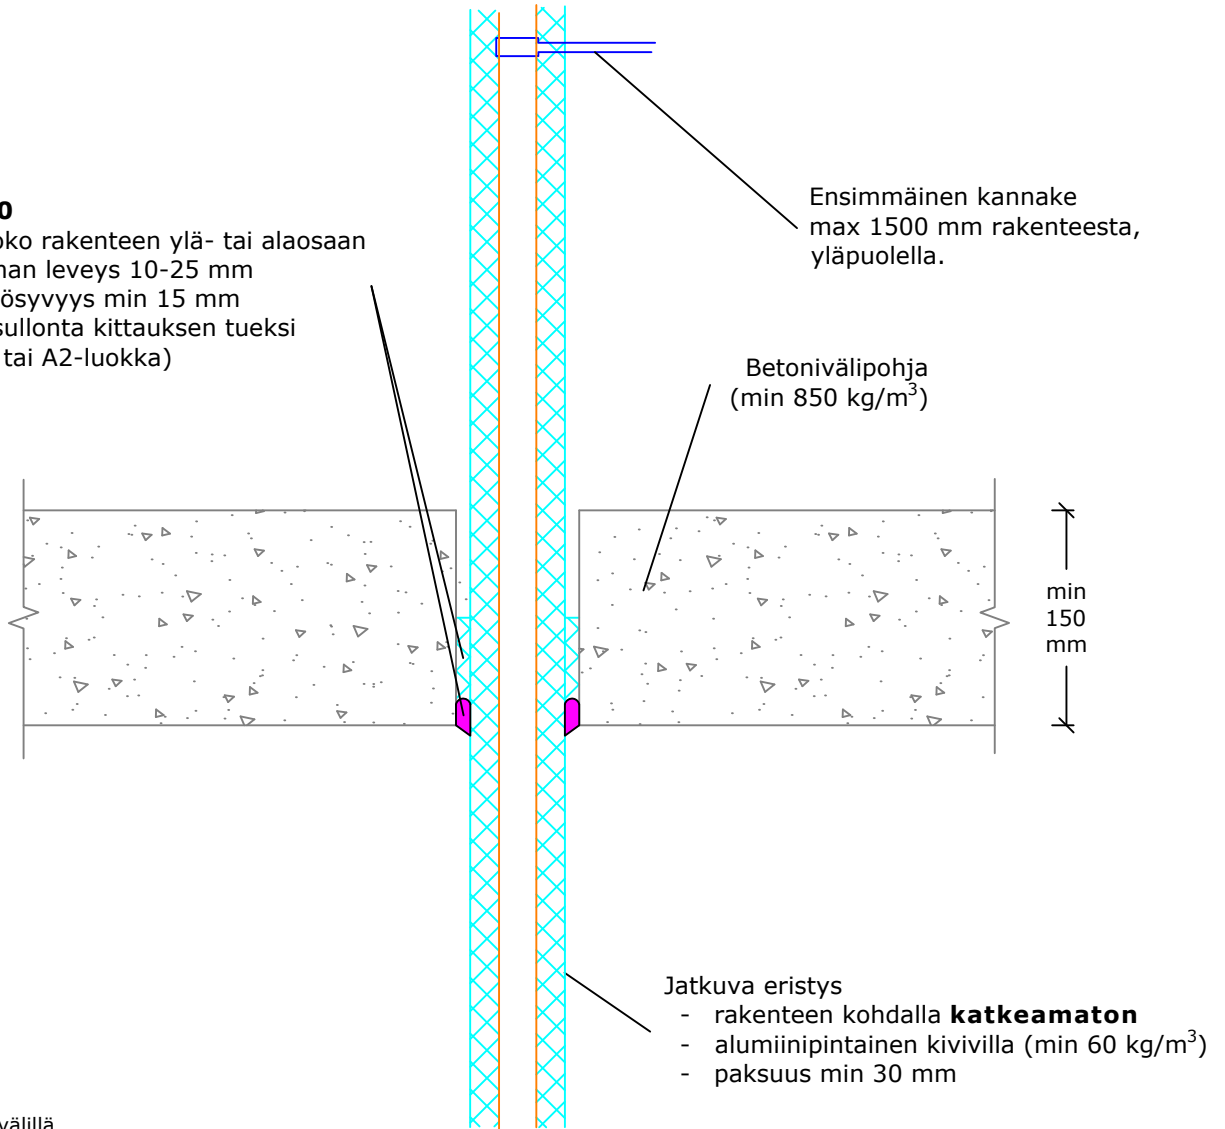

$a_2$  - Etäisyys reikien välillä  
 $e_n$  - Putken seinämän paksuus

Ilmaäni- eristävyys $R_w$ : Heikennys 0-2 dB	Sinkityt teräspuutket		Eristysvaatimukset
	Oletettu käyttöikä 25 v	Putkikoko max $\emptyset$ ( $e_n$ ) mm	min $a_2$ (mm)
ETA-20/0260 (26.8.2024)	FeZn 89 (2.0)	30	EI 120
	<i>Tulos voidaan siirtää käytettäväksi pienempien putkien kanssa.</i>		
<i>Putket testattu (U/C) ellei toisin mainittu.</i>			