SWT-100 paloakryyli
Ruostumattomat teräsputket (RST)

Katkeava eristys - Rakenne min 150 mm

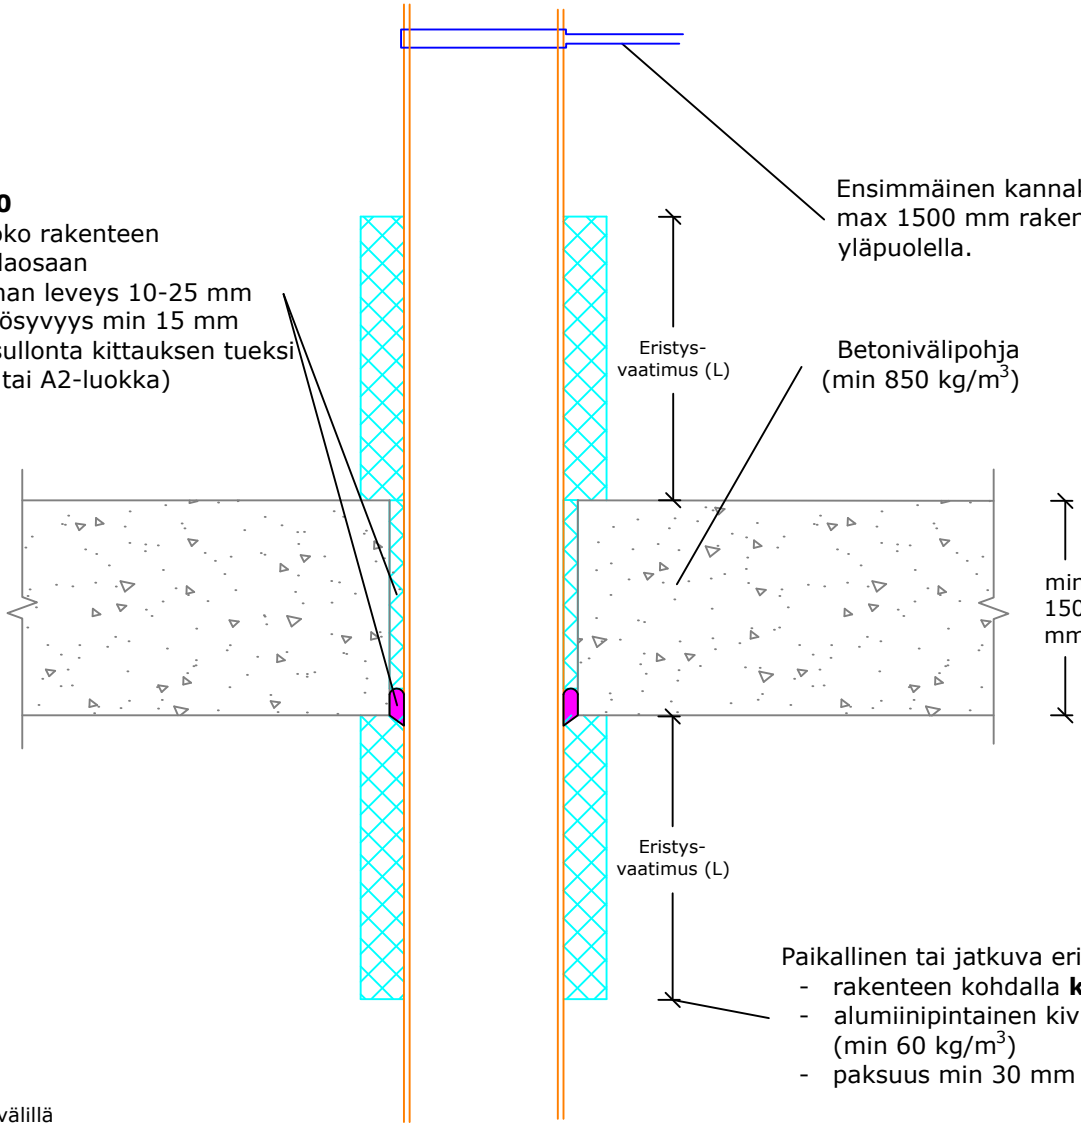

SWT-100
Kittaus joko rakenteen
ylä- tai alaosaan
- sauman leveys 10-25 mm
- täyttösyvyys min 15 mm
- villasullonta kittauksen tueksi (A1- tai A2-luokka)

Paikallinen tai jatkuva eristys
- rakenteen kohdalla **katkeava**
- alumiinipintainen kivivilla (min 60 kg/m^3)
- paksuus min 30 mm

a_2 - Etäisyys reikien välillä
e_n - Putken seinämän paksuus

Ilmaääni-eristävyys Rw: Heikennys 0-2 dB Oletettu käyttöikä 25 v ETA-20/0260 (26.8.2024)	Ruostumattomat teräsputket		Eristysvaatimukset [4]) L= min 350 mm	
	Putkikoko max Ø (e_n) mm	min a_2 (mm)	Paikallinen katkeava kivivillaeristys	Jatkuva katkeava kivivillaeristys
	RST 110 (1,2)	100	EI 120 (C/U) [4])	EI 120 (C/U)
	Tulos voidaan siirtää käytettäväksi pienempien putkien kanssa.			
Putket testattu (U/C) ellei toisin mainittu.				