


SWT-100 paloakryyli Valurautaiset viemäriputket

Katkeamaton eristys - Rakenne min 150 mm

SWT-100

Kittaus joko rakenteen
ylä- tai alaosaan

- sauman leveys 10-25 mm
- täyttösyvyys min 15 mm
- villasullonta kittauksen tueksi (A1- tai A2-luokka)

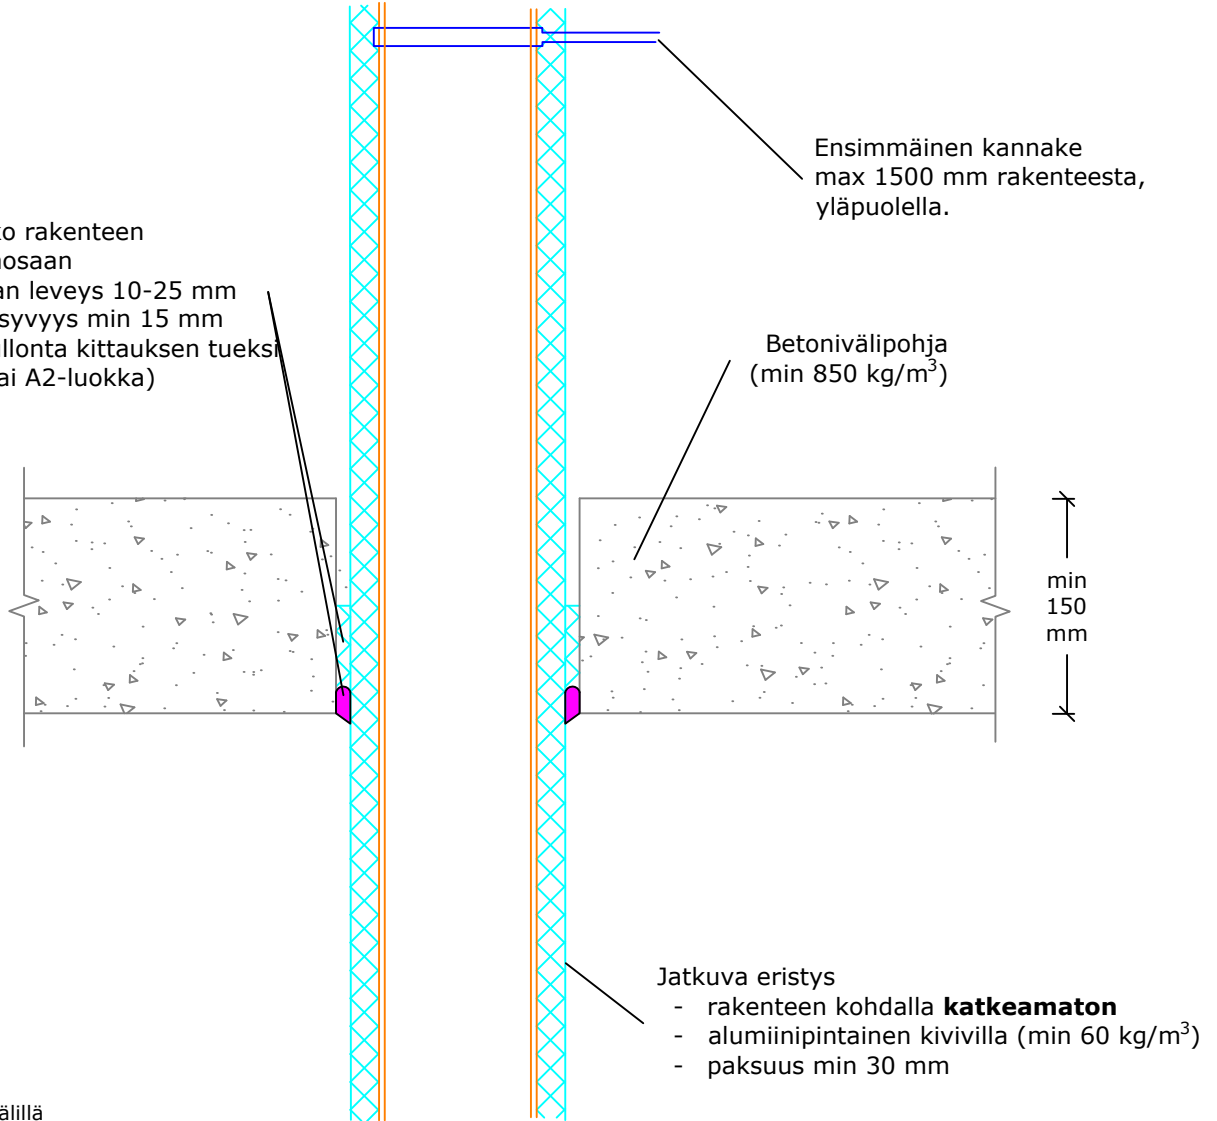

a₂ - Etäisyys reikien välillä
e_n - Putken seinämän paksuus

Ilmaäni- eristävyys Rw: Heikennys 0-2 dB Oletettu käyttöikä 25 v ETA-20/0260 (26.8.2024) <i>Putket testattu (U/C) ellei toisin mainittu.</i>	Valurautaiset viemäriputket		Eristysvaatimukset
	Putkikoko DN-mitta (ulkohalk.) (e _n) max Ø mm	min a ₂ (mm)	Jatkuva katkeamaton kivillaeristys
	DN 80 (GR 89) (4,1)	30	EI 120
	<i>Tulos voidaan siirtää käytettäväksi pienempien putkien kanssa.</i>		