


SWT-100 paloakryyli Valurautaiset viemäriputket

Katkeava eristys - Rakenne min 150 mm

SWT-100

Kittaus joko rakenteen
ylä- tai alosaan

- sauman leveys 10-25 mm
- täyttösyvyys min 15 mm
- villasullonta kittauksen tueksi (A1- tai A2-luokka)

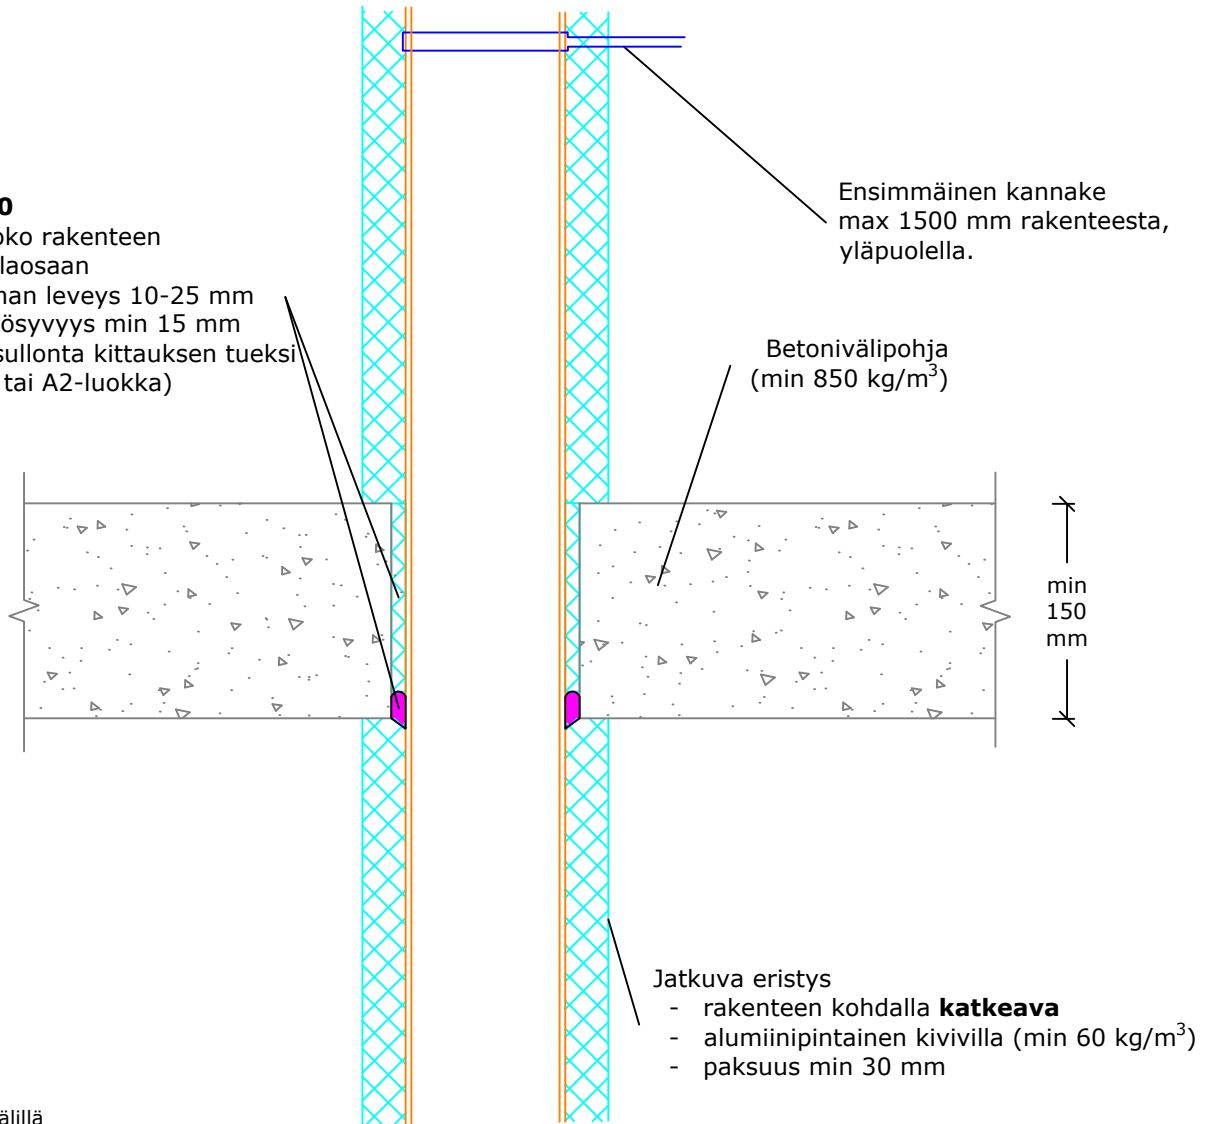

a_2 - Etäisyys reikien välillä
 e_n - Putken seinämän paksuus

| Ilmaäni- eristävyys R_w : Heikennys 0-2 dB Oletettu käyttöikä 25 v ETA-20/0260 (26.8.2024) <i>Putket testattu (U/C) ellei toisin mainittu.</i> | Valurautaiset viemäriputket | | Eristysvaatimukset |
|---|---|-------------------|--------------------------------------|
| | Putkikoko DN-mitta (ulkohalk.) (e_n) max \varnothing mm | min a_2 (mm) | Jatkuva katkeava kivivillaeristys |
| | DN 80 (GR 89) (4,1) | 60 | EI 120 |
| | <i>Tulos voidaan siirtää käytettäväksi pienempien putkien kanssa.</i> | | |