


SWT-100 paloakryyli Komposiittiputket

Katkeava eristys - Rakenne min 95 mm

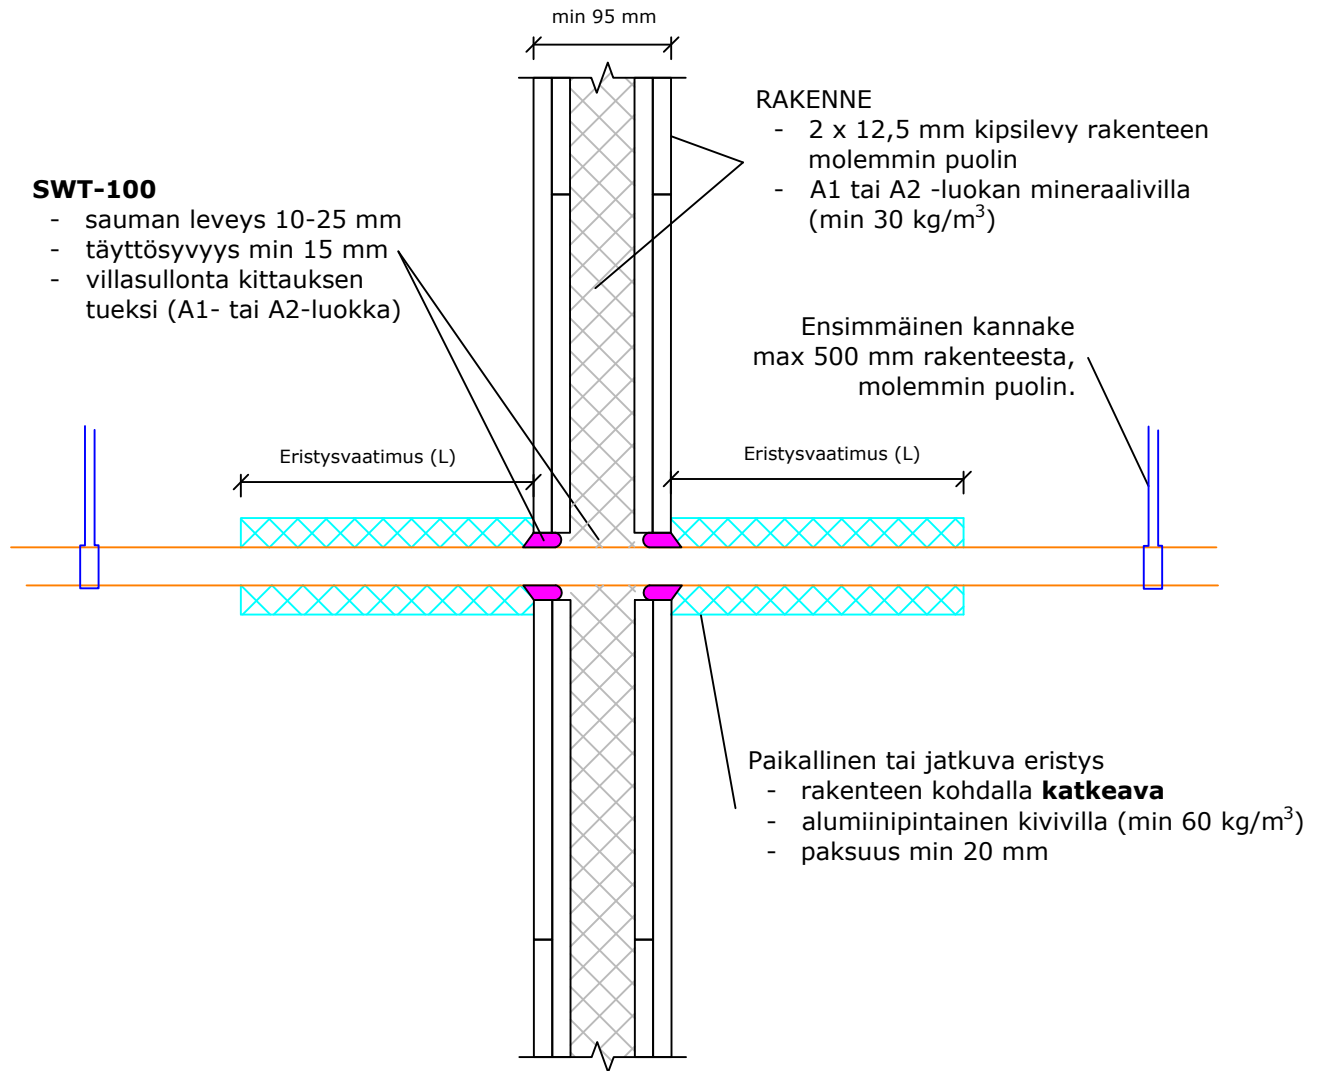

a_2 - Etäisyys reikien välillä

e_n - Putken seinämän paksuus

| Ilmaääni-eristävyys R_w : Heikennys 0-2 dB kun tiivistetty asennusohjeen mukaisesti. | Komposiittiputket | | Eristysvaatimukset ⁴⁾ L = min 350 mm | |
|---|---|----------------------|---|-----------------------------------|
| | Putkikoko max \varnothing (e_n) mm | min a_2 (mm) | Paikallinen katkeava kivivillaeristys | Jatkuva katkeava kivivillaeristys |
| Comp 40 (4,0) | 30 | EI 120 ⁴⁾ | EI 120 | |
| Oletettu käyttöikä 25 v | <i>Tulos voidaan siirtää käytettäväksi pienempien putkien kanssa.</i> | | | |
| ETA-20/0260 (26.8.2024) | | | | |
| Putket testattu (U/C) ellei toisin mainittu. | | | | |