


## SWT-100 paloakryyli Kupariputket

*Katkeava eristys - Rakenne min 95 mm*

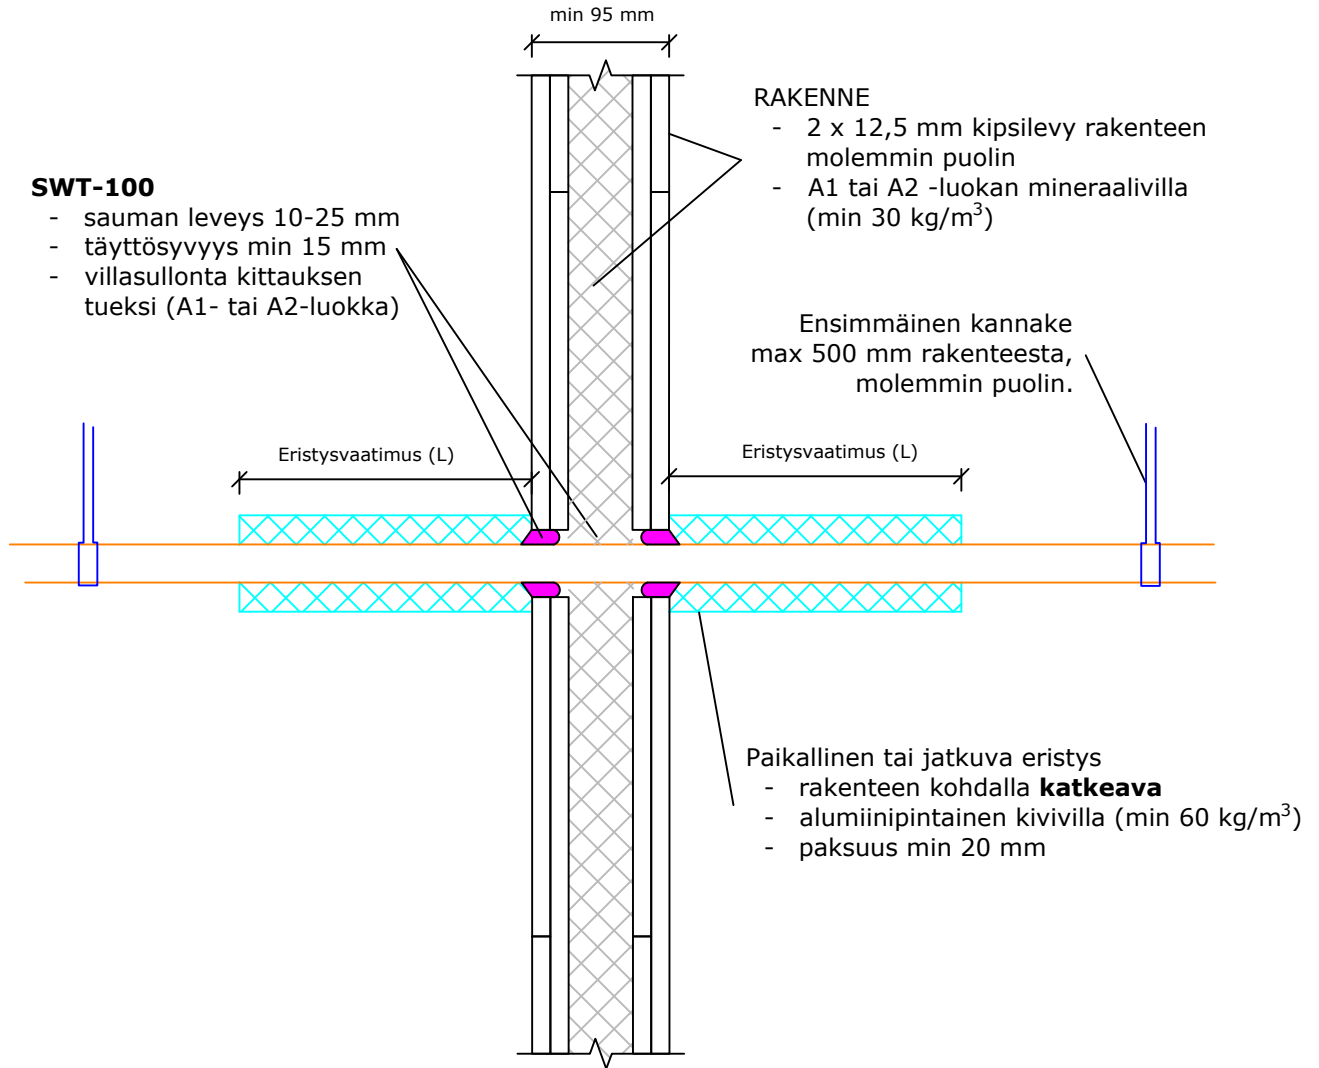

$a_2$  - Etäisyys reikien välillä

$e_n$  - Putken seinämän paksuus

Ilmaääni-eristävyyden $R_w$ : Heikennys 0-2 dB kun tiivistetty asennusohjeen mukaisesti.	Kupariputket		Eristysvaatimus <sup>4)</sup> L = min 350 mm	
	Putkikoko max $\varnothing$ ( $e_n$ ) mm	min $a_2$ (mm)	Paikallinen katkeava kivillaeristys	Jatkuva katkeava kivillaeristys
	Cu 42 (1,5)	60	EI 60 <sup>4)</sup>	EI 60
Oletettu käyttöikä 25 v	<i>Tulos voidaan siirtää käytettäväksi pienempien putkien kanssa.</i>			
ETA-20/0260 (26.8.2024)				
<i>Putket testattu (U/C) ellei toisin mainittu.</i>				