


## SWT-100 paloakryyli Teräspuutket (Fe)

*Katkeava eristys - Rakenne min 100 mm*

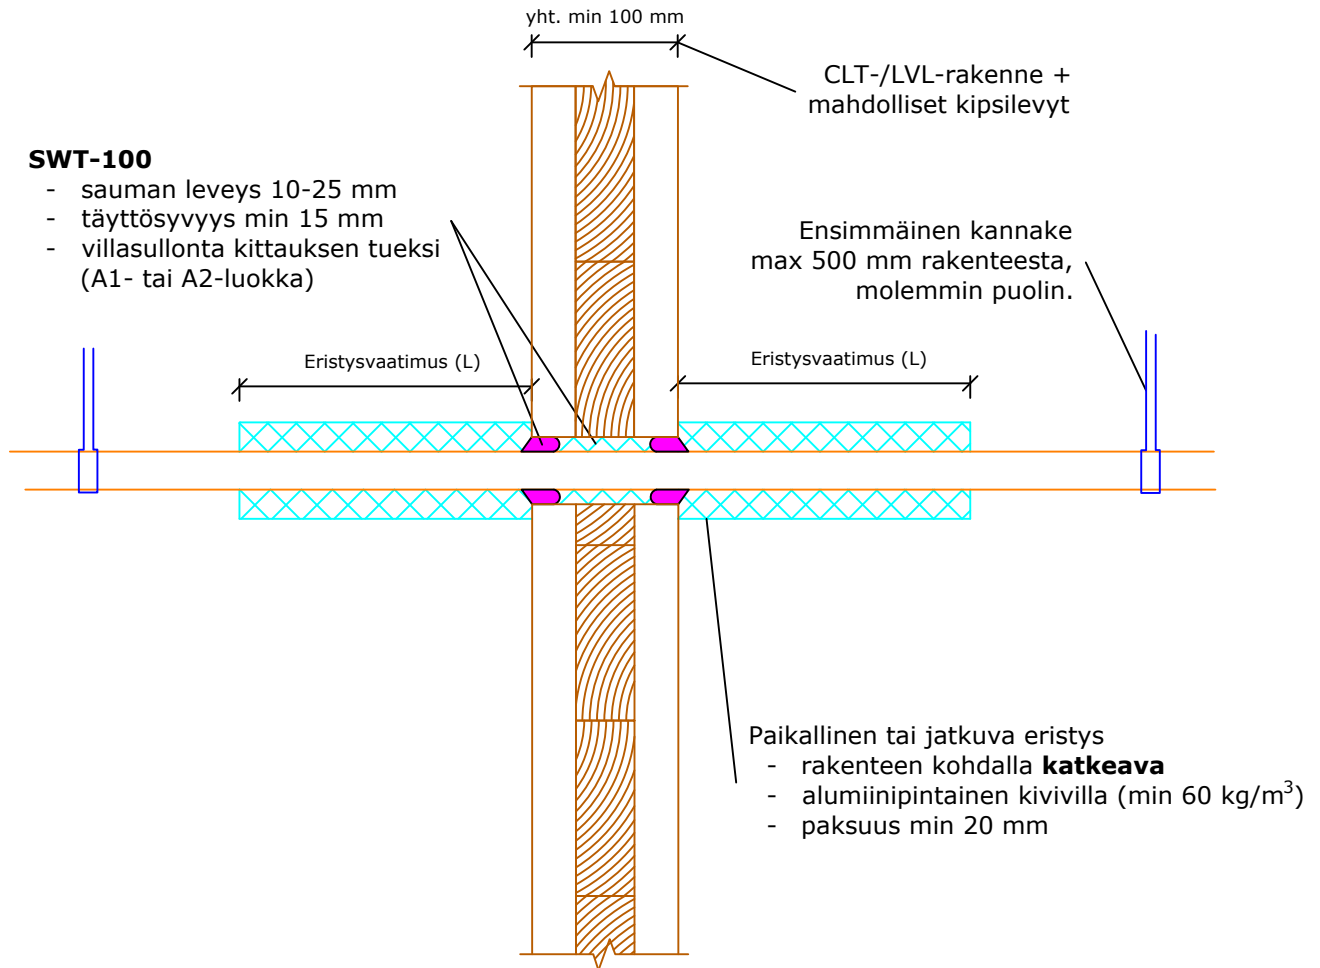

$a_2$  - Etäisyys reikien välillä

$e_n$  - Putken seinämän paksuus

Ilmaäänieristävyyden $R_w$ : Heikennys 0-2 dB Oletettu käyttöikä 25 v ETA-20/0260 (26.8.2024)  Putket testattu (U/C) ellei toisin mainittu.	Teräspuutket (Fe)		Eristysvaatimukset	
	Putkikoko DN-mitta (ulkohalk.) ( $e_n$ ) max Ø mm	min $a_2$ (mm)	Paikallinen katkeava kivivillaeristys	Jatkuva katkeava kivivillaeristys
	DN 32 (42,4) (3,3)	60	EI 60 <sup>4)</sup>	EI 60
<i>Tulos voidaan siirtää käytettäväksi pienempien putkien kanssa.</i>				