


Alalaattapalkisto - SWT-105 Ilmanvaihtokanava

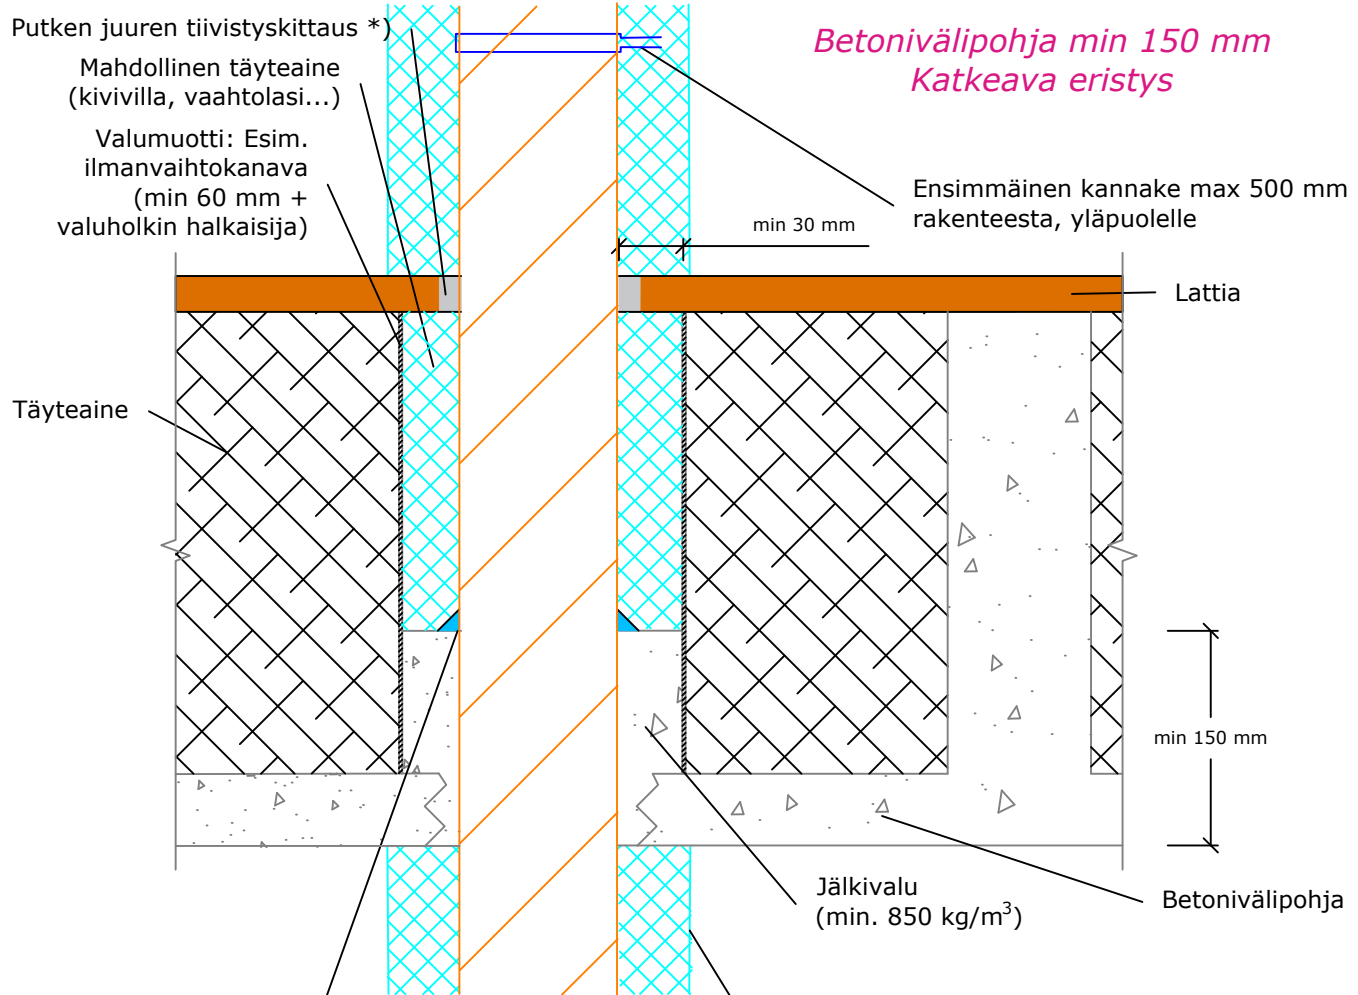

SWT-105

- Valetaan kiinni putken pintaan
- Kittaus valun / rakenteen ylä- tai alapintaan

Eistäminen tarvittaessa

*** Testattu eristystapa**

Rakenteen kohdalla **katkeava** eristys

A1- tai A2-luokan kivilla (min 60 kg/m³)

- ^{D)} paksuus min 50 mm

*) ei paloluokitusvaatimusta

a₂ - Etäisyys läpivientiputkien välillä

e_n - Putken seinämän paksuus

Ilmaääni- eristävyys Rw: Heikennys 0-2 dB Oletettu käyttöikä 25 v Testattu massiivilaatassa EN 1366-3:n mukaan. IV-kanava ei kuulu testistandardin piiriin.	Ilmanvaihtokanava		Eristysvaatimukset	
	<i>Kanavakoko max Ø (e_n) mm</i>	<i>min a₂ (mm)</i>	<i>Eristämätön</i>	<i>Jatkuva katkeava kivivillaeristys * / **</i>
	<i>Kierresaumakanava 160 (0,5)</i>	100	E 90	EI 90 ^{D)}
	<i>Paloakryylin SWT-105 ETA-arviointi ETA-20/0260 (26.8.2024)</i>			
	<i>** Kanavan eristys sekä palorajoittimet IV-suunnitelman mukaan. Asennusperiaate koskee myös suurempia IV-kanavia.</i>			