


SWT-105 paisuva paloakryyli Komposiittiputket

Betoniseinä min 100 mm - Läpimenevä eristys

SWT-105

- sauman leveys 10 - 25 mm
- täyttösyvyys min 25 mm
- villasullonta sallittu kittauksen tueksi (A1- tai A2-luokka)

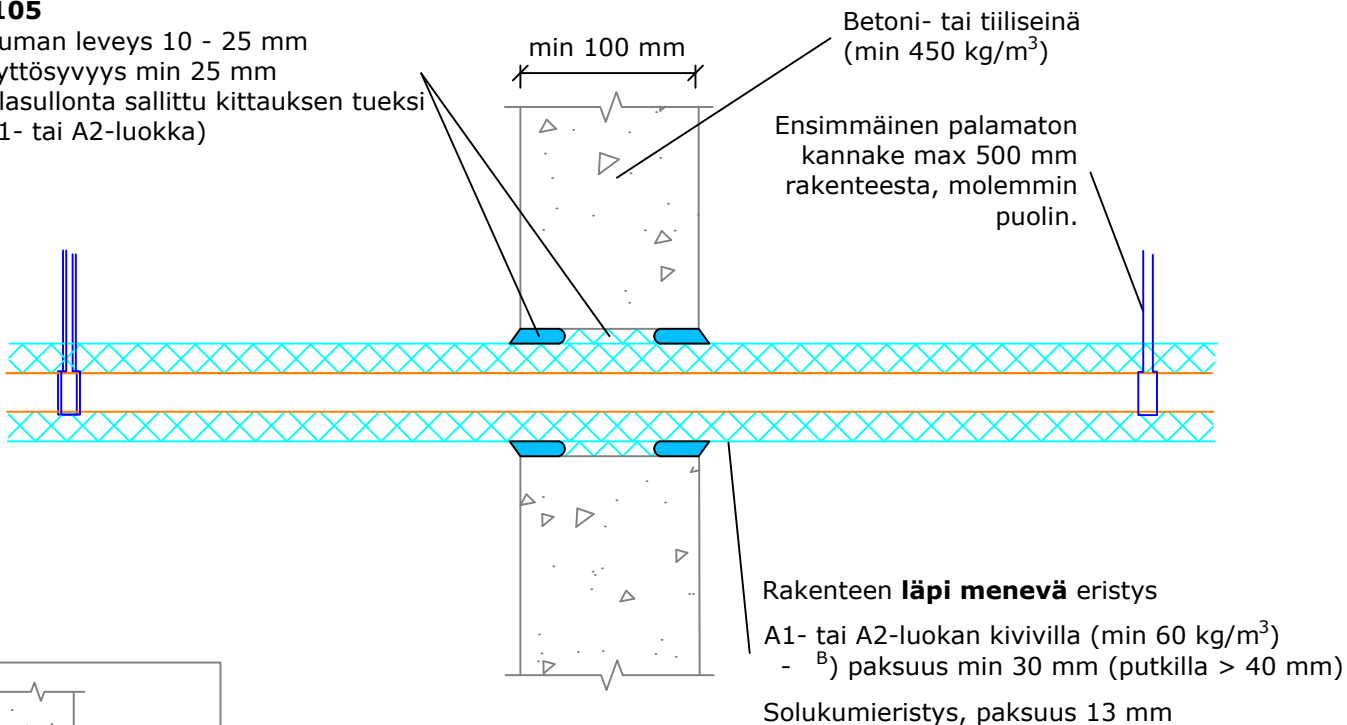

a_2 - Etäisyys reikien välillä
 e_n - Putken seinämän paksuus

Ilmaääni-
eristävyys R_w :
Heikennys 0-2 dB
betonirakenteessa

Oletettu
käyttöikä 25 v

ETA-20/0260
(4.6.2026)

Putket testattu
(U/C) ellei toisin
mainittu.

Komposiittiputket			Eristysvaatimukset		
Putkikoko max $\varnothing$ (e_n) mm	min a_2 (mm)		Eristämätön	Rakenteen läpi menevä, jatkuva kivivillaeristys	Rakenteen läpi menevä, jatkuva solukumieristys
Comp 40 (4,0)	10		EI 90	EI 90	EI 90
Comp 90 (8,5)	100		-	EI 120 ^{B)}	-
Tulos voidaan siirtää käytettäväksi pienempien putkien kanssa.					