
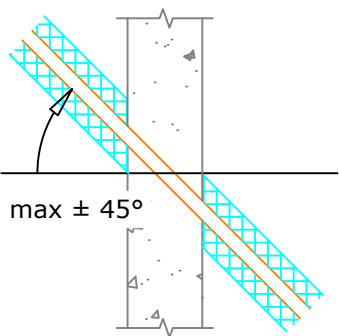


SWT-105 paisuva paloakryyli Komposiittiputket

Betoniseinä min 100 mm - Katkeava eristys

SWT-105

- sauman leveys 10 - 25 mm
- täyttösyyvyys min 25 mm
- villasullonta sallittu kittauksen tueksi (A1- tai A2-luokka)

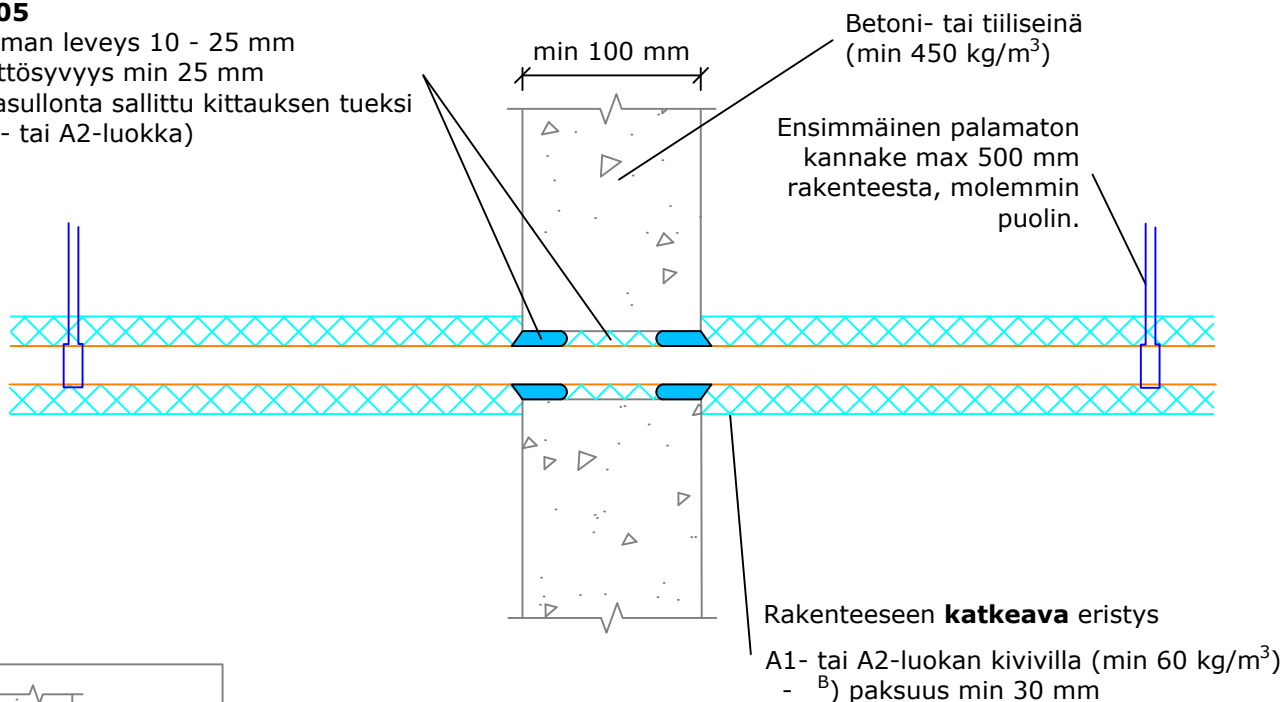

a_2 - Etäisyys reikien välillä
 e_n - Putken seinämän paksuus

Ilmaääni- eristävyys R_w : Heikennys 0-2 dB betonirakenteessa	Komposiittiputket		Eristysvaatimukset		
	Putkikoko $\max \varnothing (e_n) \text{ mm}$	$\min a_2$ (mm)	Eristämätön	Rakenteeseen katkeava, jatkuva kivivillaeristys	Rakenteeseen katkeava, jatkuva solukumieristys
	Comp 40 (4,0)	10	EI 90	EI 90	EI 90
Oletettu käyttöikä 25 v	Comp 90 (8,5)	100	-	EI 120 ^{B)}	-
ETA-20/0260 (4.6.2026)	Tulos voidaan siirtää käytettäväksi pienempien putkien kanssa.				
Putket testattu (U/C) ellei toisin mainittu.					