


SWT-105 paisuva paloakryyli Komposiittiputket

Betonivälipohja min 150 mm - Katkeava eristys

SWT-105

- sauman leveys 10 - 25 mm
- täyttösyvyys min 25 mm
- villasullonta sallittu kittauksen tueksi (A1- tai A2-luokka)

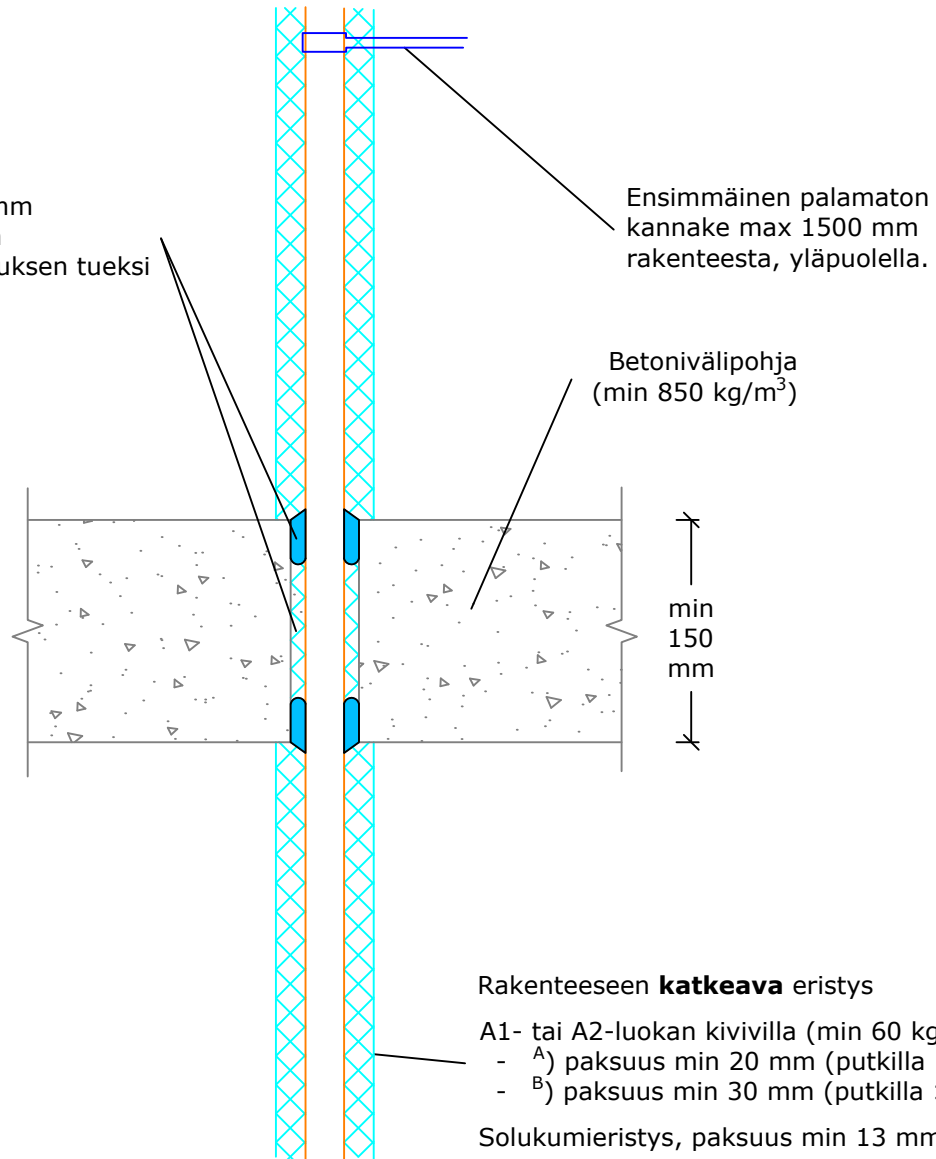

Rakenteeseen **katkeava** eristys

- A1- tai A2-luokan kivivilla (min 60 kg/m³)
- ^A) paksuus min 20 mm (putkilla ≤ 50 mm)
 - ^B) paksuus min 30 mm (putkilla > 50 mm)

Solukumieristys, paksuus min 13 mm

a_2 - Etäisyys reikien välillä
 e_n - Putken seinämän paksuus

Ilmaääni- eristävyys R_w : Heikennys 0-2 dB Oletettu käyttöikä 25 v ETA-20/0260 (4.6.2026) Putket testattu (U/C) ellei toisin mainittu.	Komposiittiputket		Eristysvaatimukset	
	Putkikoko $\max \varnothing (e_n) \text{ mm}$	$\min a_2$ (mm)	Rakenteeseen katkeava, jatkuva kivivillaeristys	Rakenteeseen katkeava, jatkuva solukumieristys
	Comp 50 (4,6)	10	EI 120 ^A)	EI 120
	Comp 63 (6,0)	30	EI 120 ^B)	-
	Comp 90 (8,5)	100	EI 120 ^B)	-
Tulos voidaan siirtää käytettäväksi pienempien putkien kanssa.				