


Sewatek SWT-105 -paloakryyli kupariputkille

Katkeamaton eristys (Rakenne min 150 mm)

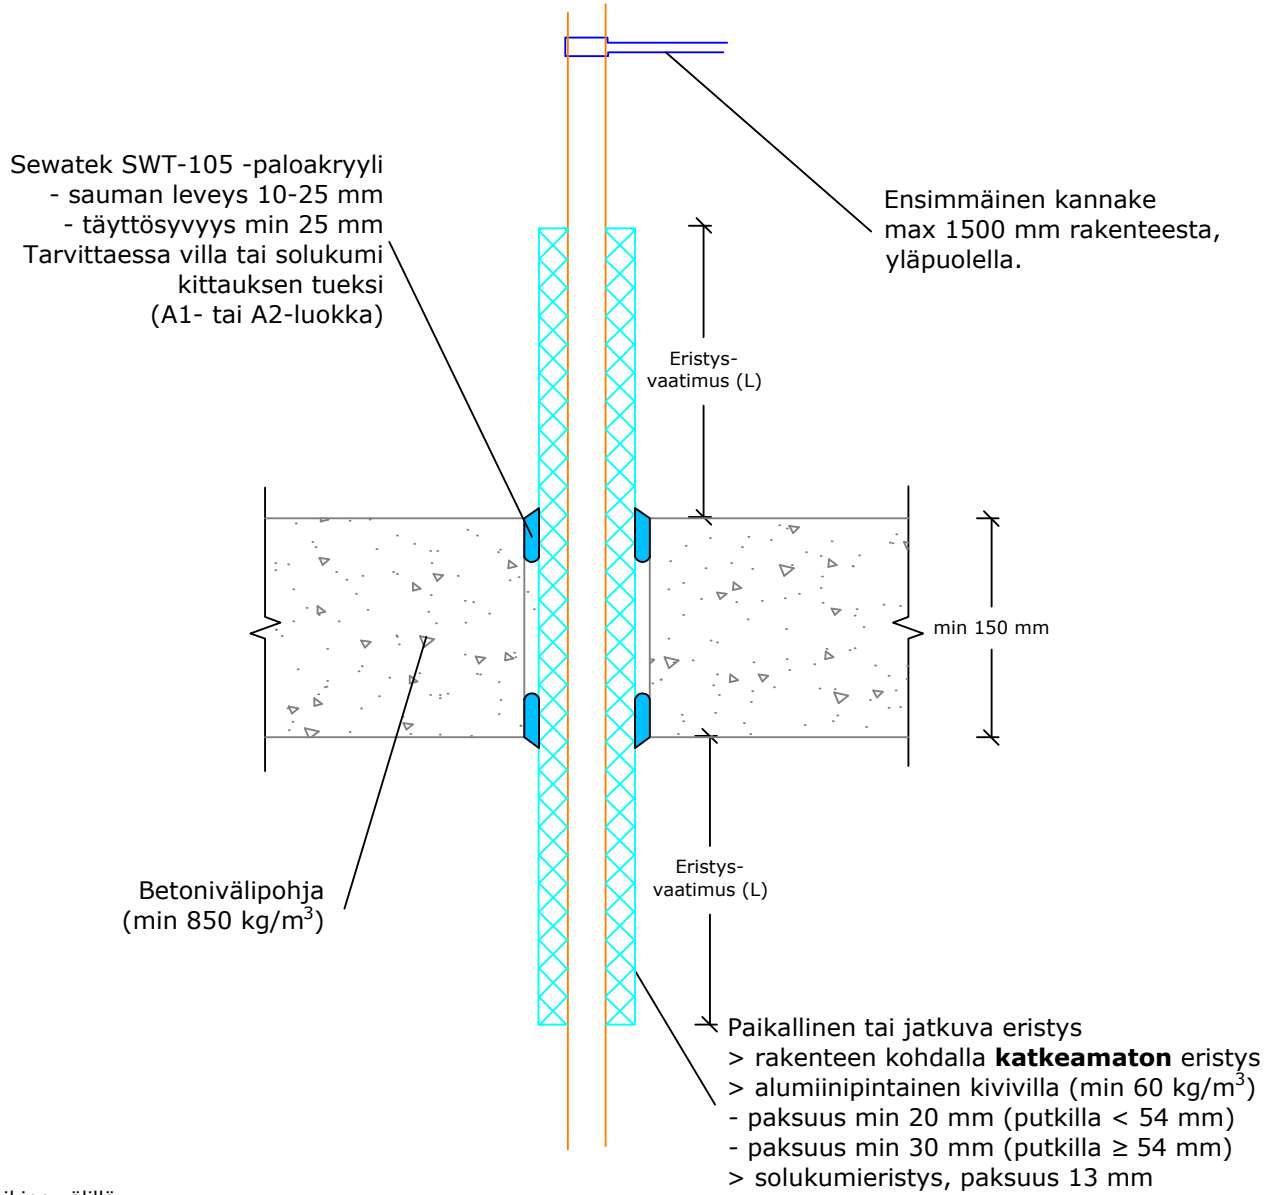

a_2 - Etäisyys reikien välillä

Ilmaäni- eristävyys R_w : Heikennys 0-2 dB betonirakenteessa	Kupariputket		Eristysvaatimukset ⁴⁾ L = min 350 mm			
	Putkikoko (max Ø mm)	min a_2 (mm)	Eistä- mätön	Paikallinen katkeamaton kivillaeristys	Jatkuva katkeamaton kivillaeristys	Jatkuva katkeamaton solukumieristys
Oletettu käyttöikä 25 v	Katkeamaton eristys					
ETA-20/0260 (15.3.2023)	Cu 35	10	-	-	EI 60	EI 60
	Cu 42	48	-	EI 120 ⁴⁾	EI 120	-
	Cu 89	30	-	-	EI 120	-
<i>Tulos voidaan siirtää käytettäväksi pienempien putkien kanssa.</i>						