


SWT-105 paisuva paloakryyli Komposiittiputket

Kipsilevyseinä min 95 mm

SWT-105

- sauman leveys 10 - 25 mm
- täyttösyvyys min 25 mm
- villasullonta kittauksen tueksi (A1- tai A2-luokka)

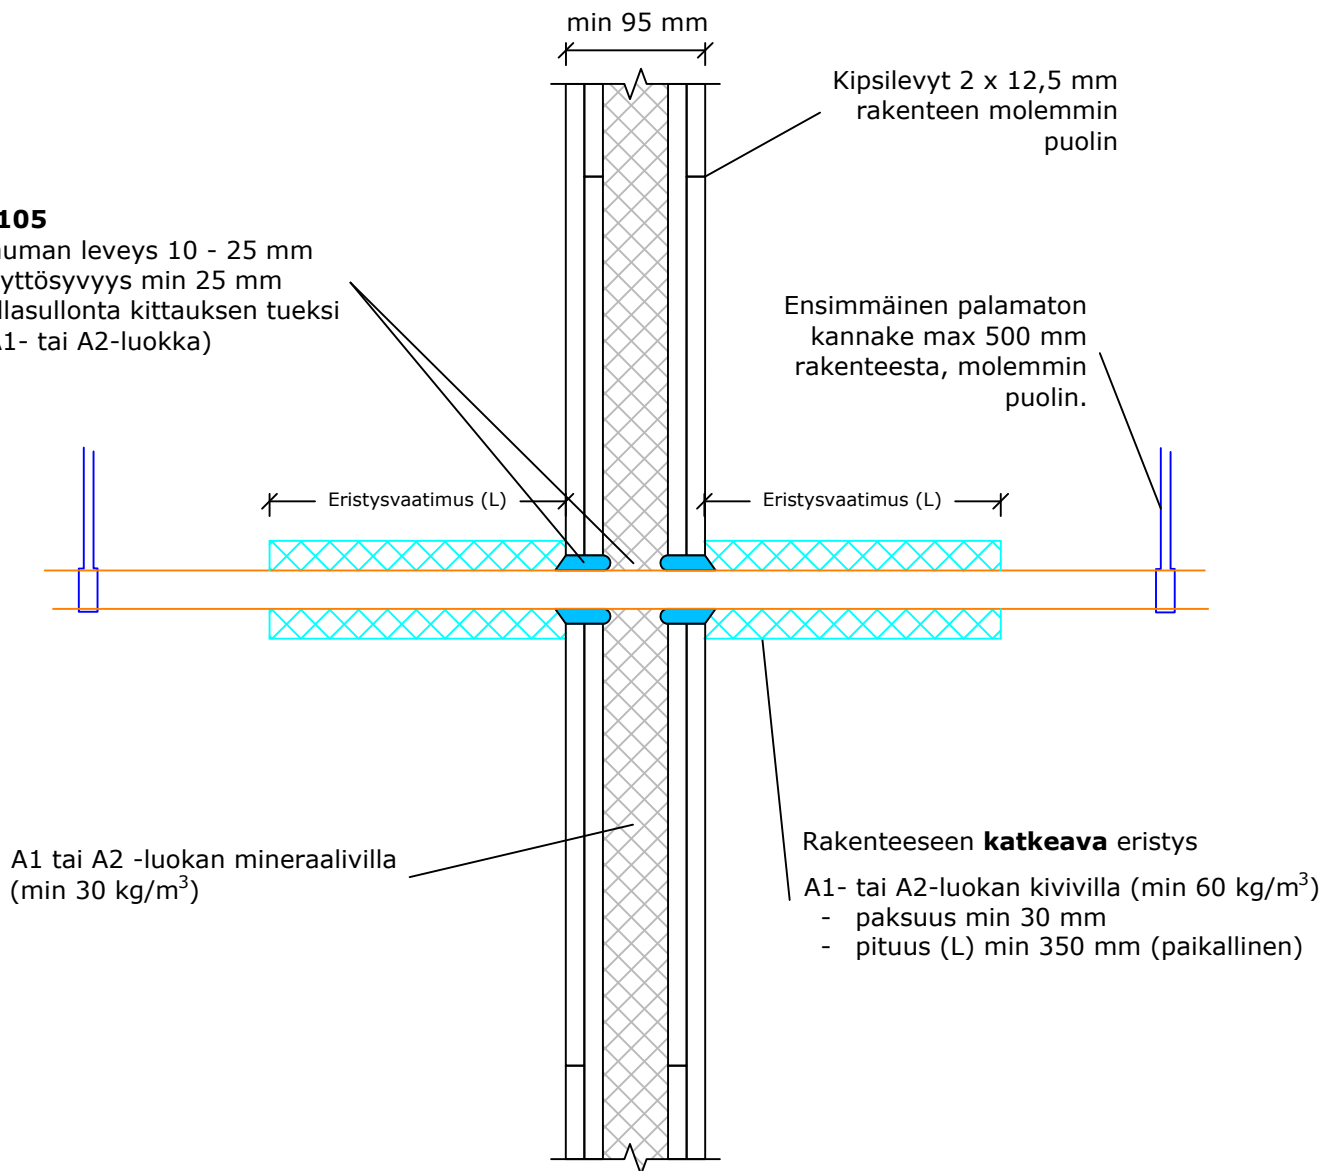

a_2 - Etäisyys reikien välillä

e_n - Putken seinämän paksuus

Ilmaäni-eristävyys R_w : Heikennys 0-2 dB levyrakenteessa	Komposiittiputket		Eristysvaatimukset
	Putkikoko $max \varnothing (e_n)$ mm	min a_2 (mm)	Rakenteeseen katkeava, paikallinen kivivillaeristys (L)
Oletettu käyttöikä 25 v	Comp 90 (8,5)	100	EI 120
ETA-20/0260 (4.6.2026)	<i>Tulos voidaan siirtää käytettäväksi pienempien putkien kanssa.</i>		
<i>Putket testattu (U/C) ellei toisin mainittu.</i>			