


Wrap Muoviset viemäriputket

Asennus muhvin päälle tai yli 160 mm
paksuun rakenteeseen

Ohuemat rakenteet
ks. Det SWT-WrKi101

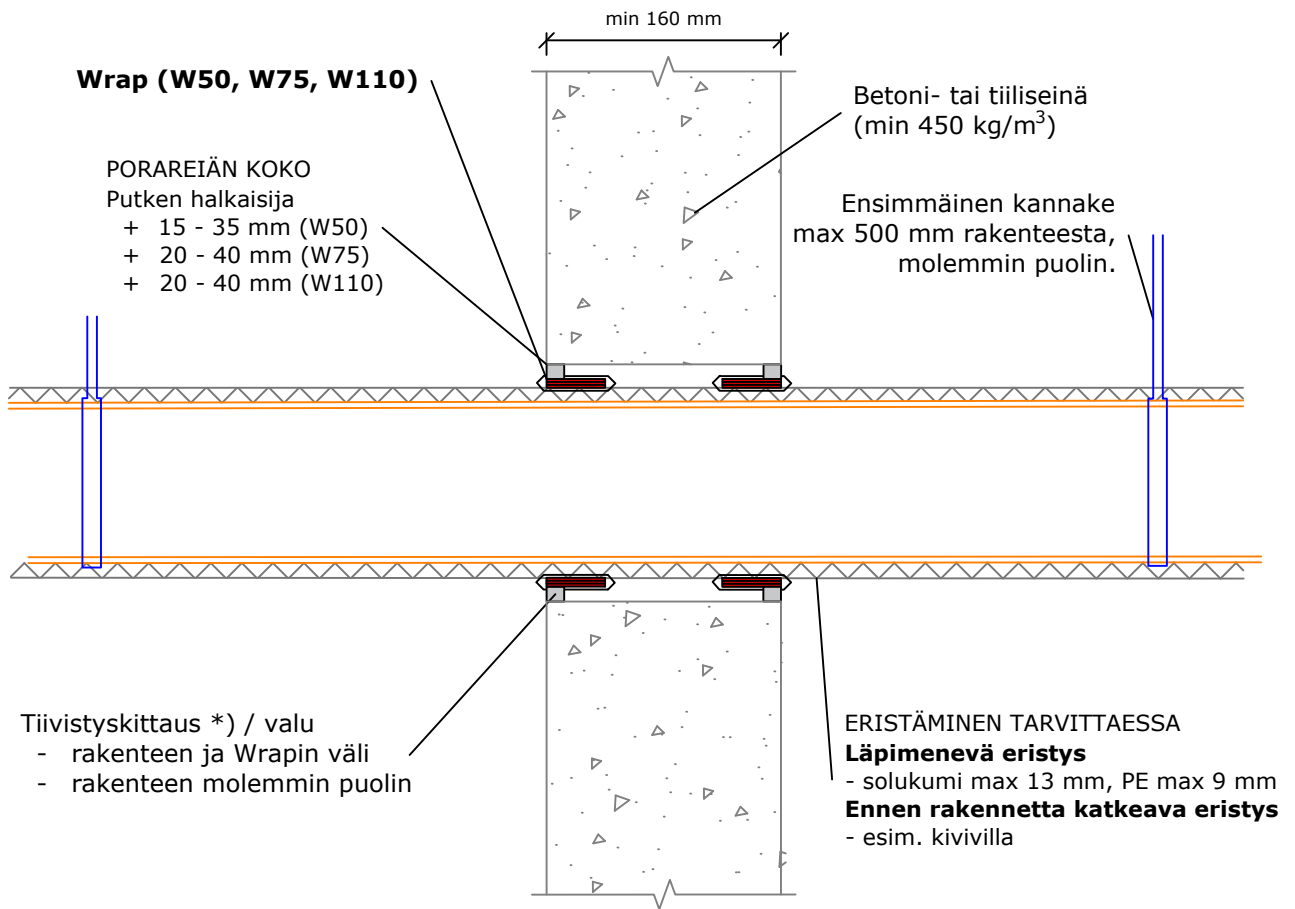

*) ei paloluokitusvaatimusta

a_2 - Etäisyys porareikäasennuksessa reikien ja valuasennuksessa wrapien välillä

e_n - Putken seinämän paksuus

Ilmaääni- eristävyys R_w : Heikennys 0-2 dB	Muoviset viemäriputket		Eristysvaatimukset
	Oletettu käyttöikä 25 v	Putkikoko max \varnothing (e_n) mm	min a_2 (mm)
ETA-24/0670 (26.8.2024)	Muovi 110 (6,5)	30	EI 90
	Muovi 110 (10,6) (Muhvin päälle 5,3 + 5,3)	100	EI 120
Putket testattu (U/C) ellei toisin mainittu.	PP-putket: (EN 1451-1) esim. Uponor HTP. Testatut desibeliviemärit: Geberit Silent (-Pro, -db20, -PP), Polo-Kal (NG, XS, 3S), Raupiano Plus, Uponor (Decibel, HTP), Wavin (SiTech+, AS+), Pipelife Master3Plus.		