


## Wrap Muoviset viemäriputket

Rakenne 100-160 mm

Paksumpaan seinään tai  
muhvin päälle asentaminen  
ks. Det SWT-WrKi102

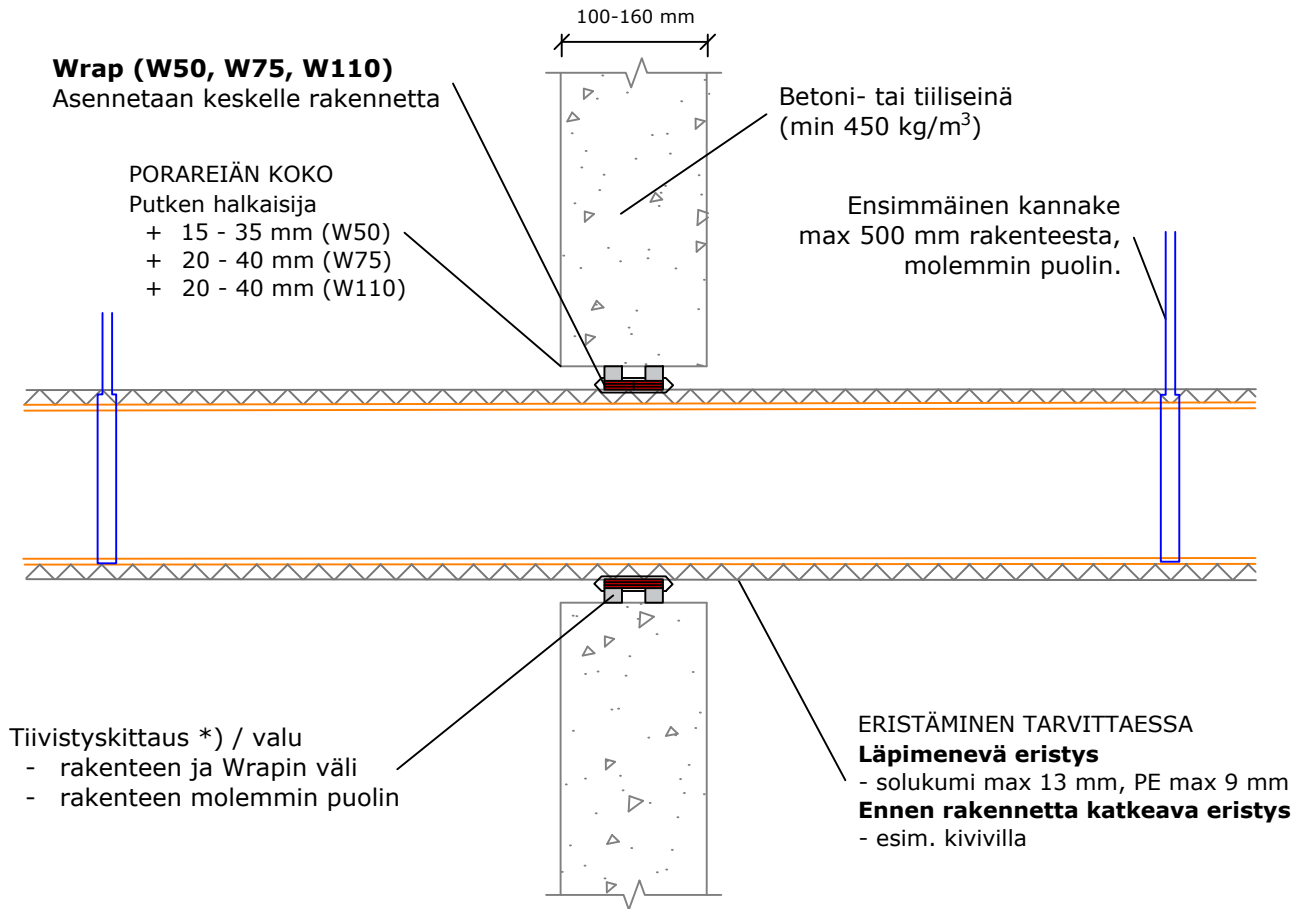

\*) ei paloluokitusvaatimusta

a<sub>2</sub> - Etäisyys porareikäasennuksessa reikien ja valuasennuksessa wrapien välillä

e<sub>n</sub> - Putken seinämän paksuus

Ilmaäänieristävyyden Rw: Heikennys 0-2 dB	Muoviset viemäriputket		Eristysvaatimukset
	Putkikoko max Ø (e <sub>n</sub> ) mm	min a <sub>2</sub> (mm)	Eristämätön
Oletettu käyttöikä 25 v	Muovi 110 (6,5)	30	EI 90
ETA-24/0670 (26.8.2024)	<b>PP-putket:</b> (EN 1451-1) esim. Uponor HTP. <b>Testatut desibeliviemärit:</b> Geberit Silent (-Pro, -db20, -PP), Polo-Kal (NG, XS, 3S), Raupiano Plus, Uponor (Decibel, HTP), Wavin (SiTech+, AS+), Pipelife Master3Plus.		
Putket testattu (U/C) ellei toisin mainittu.			