


Wrap Kaapelit

Rakenne min 150 mm

Valuasennus

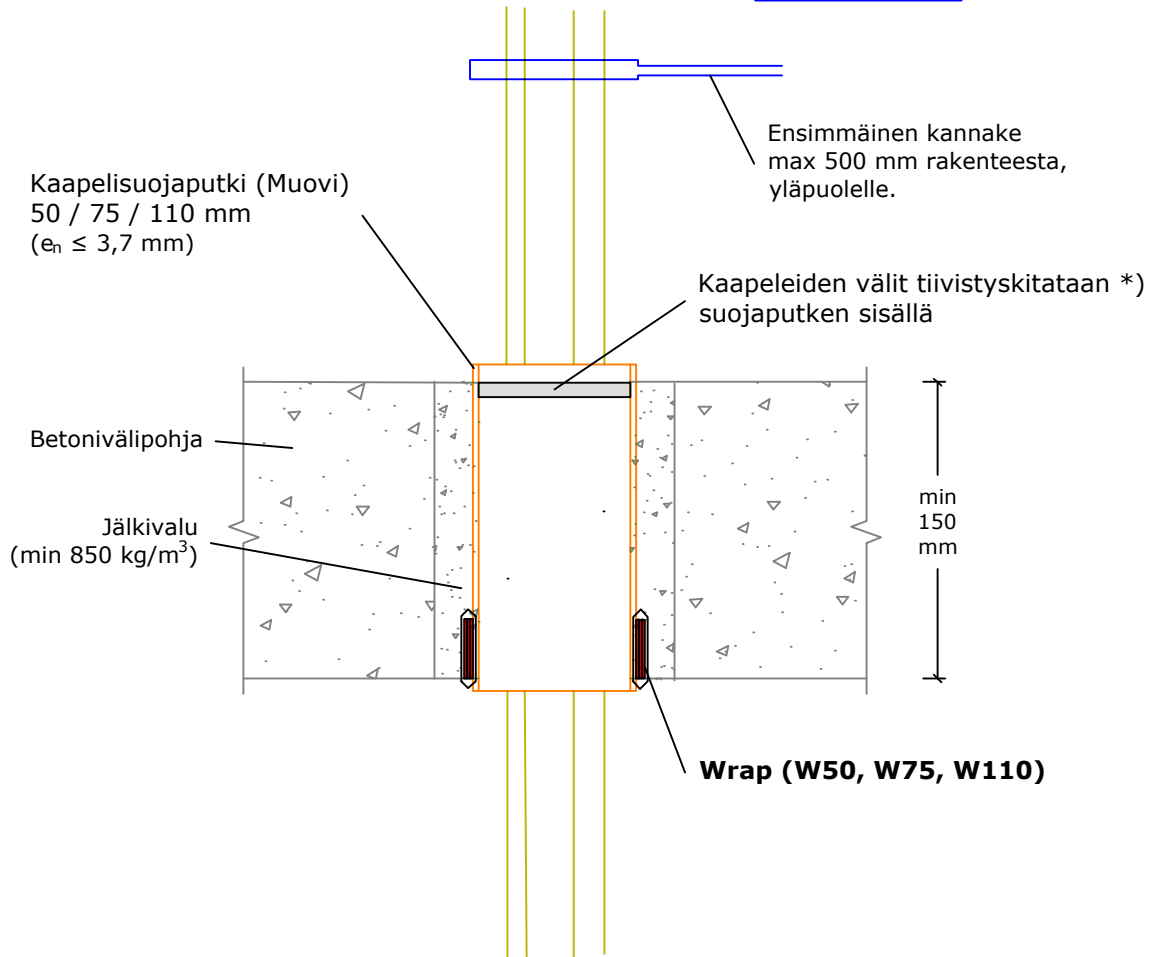

*) ei paloluokitusvaatimusta

a_2 - Etäisyys porareikäasennuksessa reikien ja valuasennuksessa wrapien välillä

e_n - Putken seinämän paksuus

Ilmaääni-eristävyys R_w : Heikennys 0-2 dB kivirakenteessa	Kaapelit		Eristysvaatimukset
	Putkikoko (max Ø mm)	min a_2 (mm)	Eristämätön
Oletettu käyttöikä 25 v ETA-24/0670 (26.8.2024)	Kaapelinippu 50 - yksittäinen kaapeli 22	30	EI 90
	Kaapelinippu 75 - yksittäinen kaapeli 22	30	EI 90
	Kaapelinippu 100 - yksittäinen kaapeli 22	30	EI 90
	Kaapelinippu 50 - yksittäinen kaapeli 25	100	EI 90
	Kaapelinippu 75 - yksittäinen kaapeli 25	100	EI 90
	Kaapelinippu 100 - yksittäinen kaapeli 25	100	EI 90