

ZZ-330 (2K-palokatkovaahto)
Palokatkovaraus betoniseinässä

Aukko
- Max 450 x 500 mm
- Kahden aukon väli min 100 mm

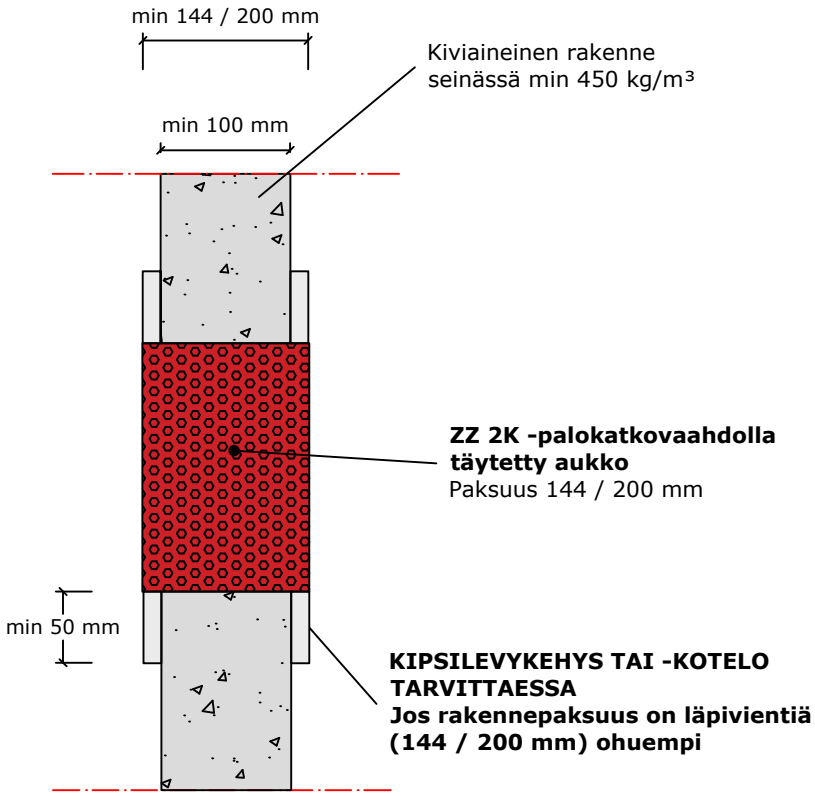

Kipsilevykehys tai Kipsilevykotelo

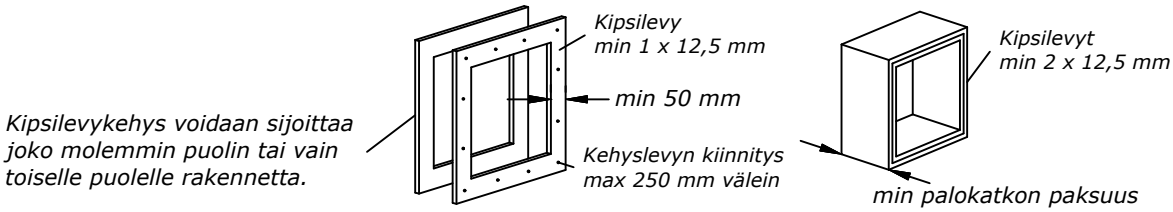

Viimeistään kun oletettu käyttöikä 10 v on saavutettu, suoritetaan läpiviennin silmämääräinen tarkastaminen.

Ilmaääni-eristävyys Rw ilman tekniikkaa (144 mm): $D_{n,e,w}(C;C_{tr})$ = 62 (-1; -5) dB $R_w(C;C_{tr})$ = 43 (-1; -5) dB Oletettu käyttöikä 10 v ETA-11/0206 (28.6.2018)	Paloluokka	Palokatkon paksuus		
		min 144 mm	min 200 mm	Vaatimukset
	Varaus	EI 60	EI 120	