


Brandmanschett Plastavlopp (Med relining)

Konstruktion minst 150 mm

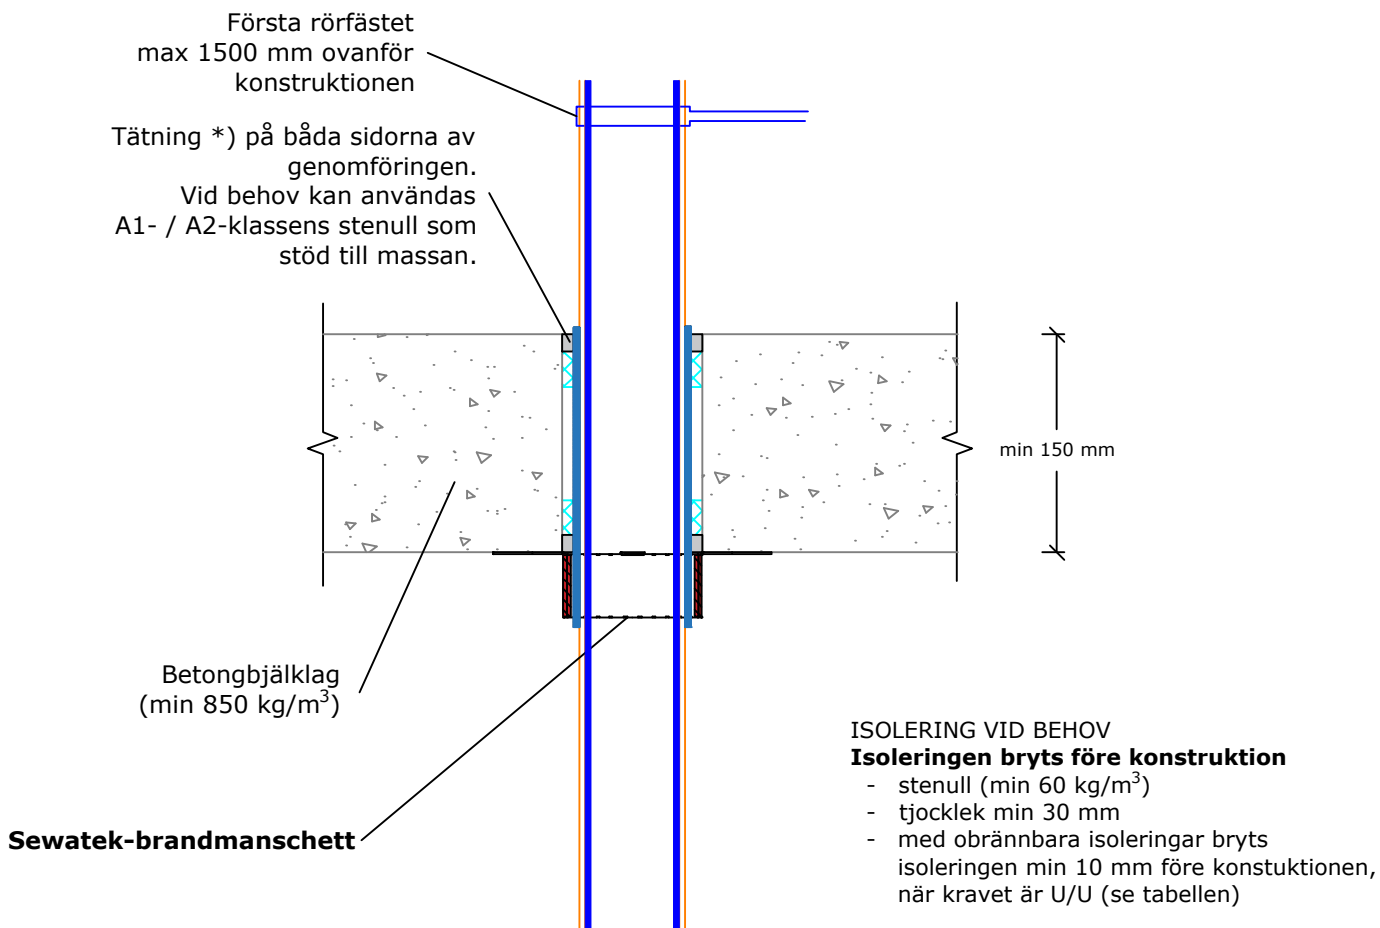

*) - Inget brandklasskrav
 a_2 - Avstånd mellan två manschetter
 e_n - Rørets väggtjocklek

Produkt	Genomgående rör	Hålstorlek max (Ø) (installation på konstruktionen)
C 16-32	16-32 mm	40 mm
C 25-50	25-50 mm	60 mm
C 50-80	50-80 mm	90 mm
C 75-110	75-110 mm	130 mm
C 110-130	110-130 mm	145 mm

Förväntad livslängd 25 år	Plastavlopp (Med relining)		Isoleringskrav	
	Rörstorlek max Ø mm (e_n)	min a_2 (mm)	Oisolerad	Kontinuerlig stenullisolering, avbryts
Luftljudisolering: effekt < 2dB när installerad enligt installations- anvisningen	PVC, PP 110 (3,4) + relining	100	-	EI 120 (U/U)
	PP 110 (3,4) + relining	100	EI 120 (U/C)	-
Testade reliningar: Boldan, Brawoliner ja Trelleborg				
ETA-24/0670 26/8 2024				
Røren testade (U/C) om inget annat anges				