


## Brandmanschett Plastavlopp (Med relining)

Konstruktion minst 100 / 150 mm

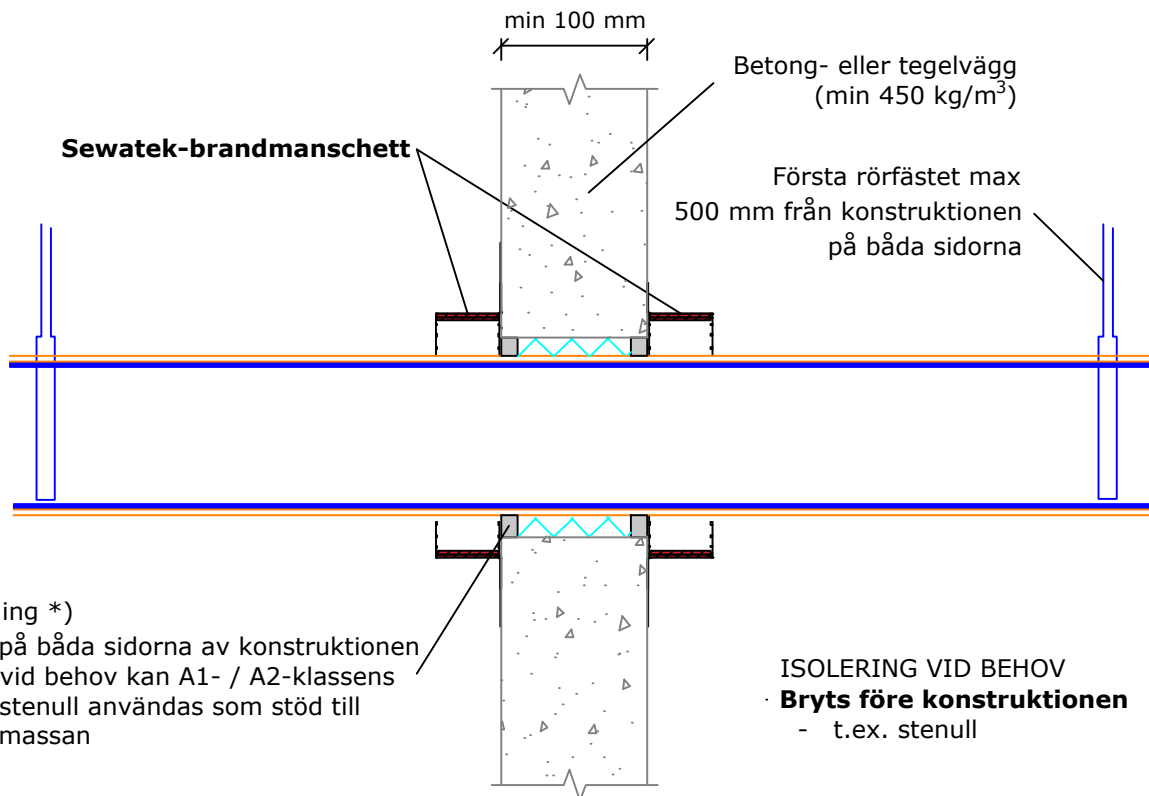

\*) Inget krav för brandklassifikation  
a<sub>2</sub> - Avstånd mellan två manschetter  
e<sub>n</sub> - Rörets vägg tjocklek

Produkt	Genomgående rör	Hålstorlek max (Ø) (installation på konstruktionen)
C 16-32	16-32 mm	40 mm
C 25-50	25-50 mm	60 mm
C 50-80	50-80 mm	90 mm
C 75-110	75-110 mm	130 mm
C 110-130	110-130 mm	145 mm

Förväntad livslängd 25 år	Plastavlopp (Med relining)		Isoleringskrav
	Rörstorlek max Ø mm (e <sub>n</sub> )	min a <sub>2</sub> (mm)	Oisolerad
Luftljudisolerings- effekt < 2 dB, när installerat enligt installations- anvisningen	PP / PVC 110 (3,4)	30	EI 90
ETA-24/0670 (26/8 2024)	<b>Testade reliningar:</b> Boldan, Brawoliner, Trelleborg		
Rören testade (U/C) om inget annat anges			