

5 Wrapit

5.1 Wrap W32, W50, W75, W110 ja W160



Virtausputken halkaisija

- ks. taulukko

Keskeltä keskelle -mitta

- Asennettaessa läpivientejä vierekkäin, tulee käyttää vähintään detaljipiirustuksista ilmeneviä K-mittoja.


Rakennepaksuus

- min 100 mm [seinä]
- min 150 mm [välipohja]

Asennus

- Asennetaan porattuun reikään tai valetaan paikoilleen.

5.1.1 Wrapin mittatiedot

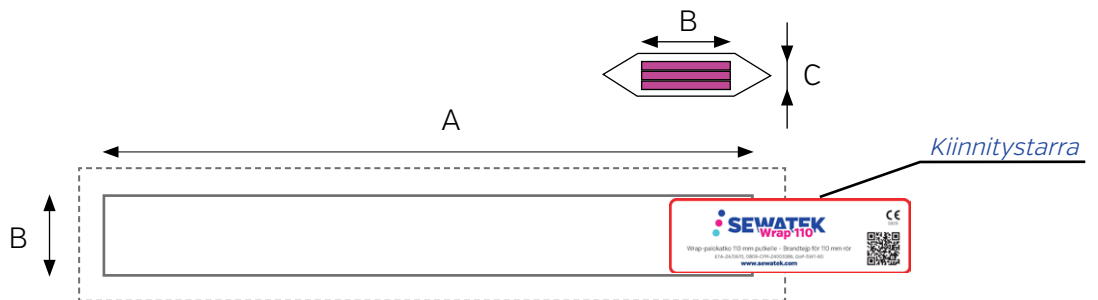

Tuote	Virtausputken Ø (mm)	Porattavan reiän Ø (mm)	A Wrapin pituus (mm)	B Wrapin leveys (mm)	C Wrapin paksuus (mm)
W32	32*	32+(15-35)	115	40	2,5
W50	50*	50+(15-35)	260	40	5
W75	75*	75+(20-40)	490	40	5
W110	110*	110+(20-40)	520	40	7,5
W160	160	160+(25-45)	740	40	10

* myös muhvin päälle